

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Vrunčeva 2a

3000 Celje

Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2025

Poročilo pripravili/izdelali:

mag. Tomislav Kramaršek
Mihael Medved mag. inž .el.



Odgovorna oseba:

Direktor sektorja za obratovanje in
razvoj:

mag. Boštjan Turinek



Celje, 27.03.2026

KAZALO

1	SPLOŠNO O KAKOVOSTI OSKRBE IN PRAVNE PODLAGE	4
2	NEPREKINJENOST NAPAJANJA	5
2.1	Spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja	5
2.1.1	Statistika dogodkov	5
2.1.2	Analiza prekinitev	6
2.1.3	Analiza nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev po vzroku nastanka	7
2.1.4	Načrtovane dolgotrajne prekinitev	8
2.1.5	Nenačrtovane dolgotrajne prekinitev	19
2.1.6	Dolgotrajne prekinitev – delež prekinitev NN	30
2.1.7	Kratkotrajne prekinitev	31
2.1.8	Najslabši primeri	36
2.2	Izredna stanja z večjim vplivom na število prekinitev	40
2.3	Pritožbe in nadomestila	41
2.3.1	Pritožbe uporabnikov	41
2.3.2	Nadomestila pri dolgotrajnih prekinitvah	41
2.3.3	Nadomestila pri posameznih dolgotrajnih prekinitvah	41
3	KOMERCIALNA KAKOVOST	42
3.1	Parametri komercialne kakovosti	42
3.2	Nadomestila	43
3.3	Pritožbe	44
4	KAKOVOST NAPETOSTI	46
4.1	Monitoring kakovosti napetosti	46
4.2	Stalni monitoring	47
4.2.1	Lokacija merilnih mest	47
4.2.2	Skladnost parametrov kakovosti napetosti – stalni monitoring	49
4.2.3	Izračun indeksov stanja stalnega monitoringa	52
4.2.4	Razmerje med skladnimi in neskladnimi tedni	53
4.2.5	Skladnost velikosti napajalne napetosti	54
4.2.6	Skladnost stanja harmonskih napetosti	55
4.2.7	Skladnost stanja flikerja	56
4.2.8	Skladnost stanja neravnotežja napajalne napetosti, I_{Unb}	57
4.2.9	Skladnost stanja signalnih napetosti	58
4.2.10	Skladnost stanja omrežne frekvence	59
4.2.11	Število upadov in porastov napetosti	60
4.3	Upadi napetosti	61
4.3.1	Izračun systemskega indeksa pogostosti upadov napetosti R-DFI	61
4.4	Občasni načrtovani monitoring	62
4.4.1	Občasne načrtovane meritve v TP	62
4.4.2	Občasne načrtovane meritve pri uporabnikih	64

4.5	Monitoring ob pritožbah uporabnikov	66
5	UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OSKRBE.....	68
5.1	Investicijska vlaganja v preteklem letu	68
5.2	Načrtovani ukrepi za izboljšanje kakovosti oskrbe	68
6	ZAKLJUČEK	70

1 SPLOŠNO O KAKOVOSTI OSKRBE IN PRAVNE PODLAGE

ELEKTRO CELJE, d.d.		
Leto		2025
Število končnih odjemalcev	VN	0
	SN	309
	NN	179142
	Skupaj	179451
Dolžina [km]	VN	72,35
	SN	4041,34
	NN	13517,29
	Skupaj	17630,98
Lastnosti obratovanja omrežja	Direktna ali neposredna ozemljitev [%]	0
	Upor (ozemljitev preko maloohmskega upora) [%]	36
	Resonančna ozemljitev (Petersenova dušilka) [%]	64
	Upor + dušilka [%]	0
	Izolirano oziroma neozemljeno zvezdišče [%]	0
	Drugo [%]	0
	Skupaj [100 %]	100
	Delež kabelskega podzemnega omrežja [%]	39
	Delež kabelskega oplaščenega nadzemnega omrežja [%]	1
	Delež kabelskega omrežja z golimi oziroma polizoliranimi vodniki [%]	60
	Skupaj [100 %]	100
	Delež omrežja, ki ustreza sedanjem stanju tehnike [%]	0
	Ocena deleža odjemalcev z ustrezno kakovostjo oskrbe [%]	0
	Delež SN-omrežja pod nadzorom SCADA [%]	100
	Možnost rezervnega napajanja (na SN – delež odjemalcev) [%]	43
Meteorološki podatki	Povprečna gostota strel [udarov/km2/leto]	0,000

Tabela 1: splošni podatki

Elektro Celje d.d. oskrbuje uporabnike z električno energijo, katere kvaliteta se meri na naslednjih področjih: neprekinjenost napajanja, kakovost električne napetosti in komercialno kakovost.

Krovno poročilo je narejeno na osnovi 5., 6. in 7. člena *Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur.l. RS, št. 59/2015, 23/18, 62/19, 90/21 in 172/21-ZOEE)*.

Sistemske operater spremlja kakovost oskrbe na način, ki so zapisani v 63. in 64. členu Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje (Ur.l. RS št. 123/22, 2/23 popr., 49/24, 53/24, 27/25, 28/25 – popr., 102/25 in 4/26).

Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo je objavljeno na osnovi 6. člena *Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Ur.l. RS, št. 59/2015, 23/18, 62/19, 90/21 in 172/21-ZOEE)*.

V skladu s 120. členom *Zakona o oskrbi z električno energijo-ZOEE (Ur.l. RS 172/21, 47/25)* je distribucijski operater dolžen izvajati monitoring kakovosti oskrbe, ki obsega:

- meritve kakovost napetosti,
- izračunavanje parametrov dimenzij kakovosti,
- sporočanje rezultatov meritev in parametrov dimenzij kakovosti agenciji in izdelavo poročila o tem, ki ga posredujejo agenciji in objavijo na svoji spletni strani.

2 NEPREKINJENOST NAPAČANJA

2.1 Spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja

2.1.1 Statistika dogodkov

Število dogodkov	Nenačrtovani	772
	Načrtovani	5037
	Skupaj	5809
Število dolgotrajnih prekinitev (> 3 min)	Nenačrtovane	772
	Načrtovane	5037
	Skupaj	5809
Trajanje dolgotrajnih prekinitev v urah (> 3 min)	Nenačrtovane	1550
	Načrtovane	15776
	Skupaj	17326
Število kratkotrajnih prekinitev (= < 3 min)	Skupaj	1204

Tabela 2: statistika dogodkov v letu 2025

V letu 2025 se je število dolgotrajnih prekinitev povečalo za 124 % v primerjavi s predhodnim letom 2024.

V letu 2025 se je število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev zmanjšalo za 26 %, čas trajanja nenačrtovanih prekinitev pa zmanjšal za 33 % v primerjavi s predhodnim letom.

Vzrok za zmanjšanje je manj ekstremnih vremenskih dogodkov v 2025 kot v letu 2024.

Število načrtovanih prekinitev se je povečalo za 224 %, čas trajanja načrtovanih prekinitev pa povečal za 280 % glede na predhodno leto. Vzroki za povečavo so:

- upoštevanja izpadov na nizkonapetostnem omrežju pri izračunu kazalcev zanesljivosti, kar je prvo leto takšne metodologije. Na NN omrežju so v večini napovedane prekinitev zaradi načrtovanih del.
- povečano število izklopov zaradi investicij v NN in SN omrežje zaradi razvojnih projektov (mdr. Načrt za okrevanje in odpornost - NOO, Projekt naprednih omrežij: GreenSwitch),
- večje število revizij.

V letu 2025 se je število kratkotrajnih prekinitev povečalo za 61 % glede na predhodno leto.

2.1.2 Analiza prekinitev

Območje napajanja RTP 110/SN, RTP SN/SN	2024				2025			
	Število vseh prekinitev	Število načrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Število kratkotrajnih prekinitev	Število vseh prekinitev	Število načrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Število kratkotrajnih prekinitev
RP EMO	4	4	0	0	0	0	0	0
RP IVERKA	17	13	0	4	12	11	1	0
RP KOSTANJEVICA	42	20	6	16	154	83	21	50
RP LAŠKO MESTO	67	19	35	13	213	179	15	19
RP LIBOJE	55	8	35	12	90	49	20	21
RP LJUBNO	131	28	80	23	149	60	39	50
RP LOČICA	49	13	8	28	153	109	12	32
RP MEŽICA	113	52	44	17	99	45	15	39
RP NAZARJE	0	0	0	0	252	203	14	35
RP PLANINA	71	28	19	24	85	57	2	26
RP PODGRAČENO	16	9	3	4	107	69	7	31
RP PODPLAT	40	34	4	2	185	122	39	24
RP PODSREDA	84	31	9	44	177	104	18	55
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	84	49	18	17	242	190	27	25
RP RADLJE	79	34	22	23	90	70	8	12
RP VRANSKO	59	29	12	18	85	51	11	23
RTP BRESTANICA	116	43	43	30	223	163	13	47
RTP BREŽICE	132	89	19	24	360	267	32	61
RTP DRAVOGRAD	84	50	14	20	117	92	11	14
RTP KRŠKO DES	152	76	47	29	255	185	14	56
RTP LAŠKO DES	24	9	8	7	84	76	3	5
RTP LAVA	73	45	22	6	245	200	24	21
RTP MOKRONOG	224	61	91	72	280	176	27	77
RTP MOZIRJE	96	53	21	22	174	142	15	17
RTP PODLOG	122	45	57	20	228	159	44	25
RTP RAVNE	112	74	27	11	150	101	19	30
RTP ROGAŠKA SLATINA	43	33	5	5	235	210	15	10
RTP SELCE	84	32	32	20	216	154	23	39
RTP SEVNICA	143	61	51	31	291	231	13	47
RTP SLOVENJ GRADEC	150	90	40	20	325	286	17	22
RTP ŠENTJUR	210	88	56	66	587	417	50	120
RTP TREBNJE (ELLJ)	26	14	9	3	97	60	17	20
RTP TRNOVLJE	19	10	3	6	86	69	7	10
RTP VELENJE	144	73	55	16	340	189	58	93
RTP VOJNIK	57	24	27	6	248	153	78	17
RTP VUZENICA	71	46	19	6	167	135	25	7
RTP ŽALEC	81	39	17	25	212	170	18	24
Skupaj	3074	1426	958	690	7013	5037	772	1204

Tabela 3: število prekinitev po območjih napajanja RTP/RP med leti 2024 in 2025

V primerjavi z letom 2024 se je skupno število prekinitev v letu 2025 povečalo za 128 %. Vzrok za povečanje je upoštevanje izpadov napajanja na NN omrežju, dodatni izklopi zaradi izvajanja razvojnih projektov za posodobitev omrežja.

Objekti RTP/RP z večjim deležem kabelskega SN omrežja imajo manjše število prekinitev.

2.1.3 Analiza nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev po vzroku nastanka

Območje napajanja RTP 110/SN, RTP SN/SN	2024				2025			
	Število vseh nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Višja sila	Tuji vzrok	Lastni vzrok	Število vseh nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev	Višja sila	Tuji vzrok	Lastni vzrok
RP EMO	0	0	0	0	0	0	0	0
RP IVERKA	0	0	0	0	1	0	0	1
RP KOSTANJEVICA	6	0	1	5	21	0	17	4
RP LAŠKO MESTO	35	1	18	16	15	5	2	8
RP LIBOJE	35	16	6	13	20	0	8	12
RP LJUBNO	80	4	43	33	39	11	11	17
RP LOČICA	8	3	2	3	12	3	1	8
RP MEŽICA	44	0	31	13	15	2	9	4
RP NAZARJE	0	0	0	0	14	0	11	3
RP PLANINA	19	3	11	5	2	0	0	2
RP PODGRAČENO	3	0	2	1	7	0	3	4
RP PODPLAT	4	0	1	3	39	1	11	27
RP PODSREDA	9	0	9	0	18	0	12	6
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	18	0	7	11	27	5	7	15
RP RADLJE	22	0	11	11	8	0	4	4
RP VRANSKO	12	0	6	6	11	2	1	8
RTP BRESTANICA	43	8	16	19	13	0	5	8
RTP BREŽICE	19	0	8	11	32	0	18	14
RTP DRAVOGRAD	14	0	10	4	11	0	7	4
RTP KRŠKO DES	47	5	9	33	14	1	4	9
RTP LAŠKO DES	8	0	5	3	3	0	2	1
RTP LAVA	22	5	0	17	24	0	5	19
RTP MOKRONOG	91	21	26	44	27	0	22	5
RTP MOZIRJE	21	6	6	9	15	0	2	13
RTP PODLOG	57	27	15	15	44	0	10	34
RTP RAVNE	27	3	17	7	19	1	13	5
RTP ROGAŠKA SLATINA	5	0	1	4	15	0	4	11
RTP SELCE	32	6	12	14	23	0	13	10
RTP SEVNICA	51	7	23	21	13	0	9	4
RTP SLOVENJ GRADEC	40	0	22	18	17	2	8	7
RTP ŠENTJUR	56	1	28	27	50	7	23	20
RTP TREBNJE (ELLJ)	9	0	7	2	17	8	6	3
RTP TRNOVLJE	3	2	0	1	7	1	0	6
RTP VELENJE	55	0	30	25	58	3	19	36
RTP VOJNIK	27	8	14	5	78	2	11	65
RTP VUZENICA	19	3	12	4	25	0	18	7
RTP ŽALEC	17	12	0	5	18	1	7	10
Skupaj	958	141	409	408	772	55	303	414

Tabela 4: število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev po vzroku nastanka po območjih napajanja RTP/RP v letih 2024 in 2025

Število nenapovedanih izpadov zaradi lastnih vzrokov je v letu 2025 ostalo na enakem nivoju kot v letu 2024.

V 2025 se je število izpadov zaradi višje sile zmanjšalo za 61 % v primerjavi z letom 2024.

Vzrok za zmanjšanje števila izpadov zaradi višje sile je manjše število ekstremnih vremenskih dogodkov v 2025 kot v letu 2024.

2.1.4 Načrtovane dolgotrajne prekinitve

Nivo izračuna		Izvod			RTP/RP			Podjetje			
RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP VELENJE	ANDRAŽ: 001 - Podeželski	0,324	74,932	6,792	0,024	5,601	0,085	0,003	0,661	0,006	231,530
	DV PAKA: D39 - Podeželski	1,599	236,743	2,941	0,044	6,504	0,154	0,005	0,767	0,010	148,027
	DV SLOVENJ GRADEC: D01 - Podeželski	2,489	236,907	2,724	0,149	14,223	0,525	0,018	1,678	0,035	95,173
	DV VINSKA GORA: D40 - Podeželski	0,954	209,662	1,386	0,032	7,118	0,114	0,004	0,840	0,008	219,846
	GORENJE 1: 017 - Mestni										
	GORENJE 3: 016 - Mestni										
	HOFER: 011 - Mestni										
	JAMA ŠKALE: 006 - Mestni										
	KB BEVČE 1: K07 - Mestni	0,097	30,742	1,238	0,005	1,456	0,016	0,001	0,172	0,001	317,987
	KB BEVČE 2: K08 - Mestni	0,662	265,220	1,000	0,038	15,101	0,132	0,004	1,782	0,009	400,597
	KB GORENJE 1: K13 - Mestni	1,000	39,883	1,000	0,000	0,013	0,001	0,000	0,002	0,000	39,885
	KB GORENJE 3: K16 - Mestni										
	KB HOFER: K17 - Mestni										
	KB KONOVO: K15 - Mestni	0,215	15,564	1,000	0,021	1,502	0,073	0,002	0,177	0,005	72,468
	KB RŠC: K04 - Mestni										
	KB ŠOŠTANJ 1: K12 - Mestni	0,013	3,040	2,200	0,001	0,122	0,002	0,000	0,014	0,000	239,921
	KB ŠOŠTANJ 2: K11 - Mestni										
	KB VELENJE 1: K05 - Mestni	0,040	2,114	1,000	0,003	0,147	0,010	0,000	0,017	0,001	52,948
	KB VELENJE 2: K02 - Mestni	0,212	23,050	1,506	0,028	2,988	0,097	0,003	0,353	0,006	108,589
	KONOVO: 014 - Mestni										
	LASTNA RABA ELES: 009 - Mestni										
	LASTNA RABA ELES: K33 - Mestni	1,000	228,667	1,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,001	0,000	228,708
	LOKOVICA: 004 - Podeželski	0,552	70,901	9,942	0,024	3,070	0,084	0,003	0,362	0,006	128,362
	PRELOGE 3: 002 - Mestni	1,000	327,633		0,000	0,015	0,000	0,000	0,002	0,000	327,573
	RŠC: 019 - Mestni										
	ŠOŠTANJ 1: 013 - Mestni	0,004	0,112		0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	29,546
	ŠOŠTANJ 2: 015 - Mestni										
	STARI JAŠEK: 007 - Mestni										
	TOPOLŠICA: 008 - Podeželski	0,032	11,294	1,000	0,002	0,574	0,006	0,000	0,068	0,000	354,318
	VELENJE 3: 005 - Podeželski	0,173	1,307	3,000	0,012	0,094	0,043	0,001	0,011	0,003	7,572
	DV TOPOLŠICA: D09 - Mešani	0,308	180,717	1,468	0,016	9,362	0,056	0,002	1,105	0,004	586,673
	DV LOKOVICA: D29 - Podeželski	1,595	285,213	1,813	0,069	12,374	0,243	0,008	1,460	0,016	178,830
	DV ANDRAŽ: D32 - Podeželski	1,462	240,809	2,420	0,113	18,679	0,398	0,013	2,204	0,026	164,764
	KB JAMA ŠKALE: K06 - Mestni										
	KB PRELOGE 3: K09 - Mestni	2,000	821,833	2,000	0,000	0,038	0,000	0,000	0,004	0,000	410,837
	KB STARI JAŠEK-IND.CONA: K03 - Mestni										
	KB VELENJE 3: K01 - Mestni										
RTP RAVNE	ČEČOVJE K32 - Mestni	0,015	4,044	1,000	0,002	0,544	0,006	0,000	0,025	0,000	269,986
	DRAVOGRAD D2 - Podeželski	1,060	77,797	3,015	0,069	5,087	0,212	0,003	0,234	0,006	73,409
	KB LEK: K12 - Mestni	0,007	1,801	1,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,001	0,000	254,063

RTP/RP	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	LASTNA RABA RTP RAVNE NA KOROSKEM - Mestni										
	OC GOK K59 - Mestni	0,141	2,241	3,000	0,004	0,057	0,011	0,000	0,003	0,000	15,912
	POLJANA D4 - Podeželski	1,078	118,476	2,889	0,055	6,091	0,170	0,003	0,281	0,005	109,869
	PREVALJE 2 K18 - Mestni	0,554	55,273	2,121	0,054	5,362	0,165	0,002	0,247	0,005	99,710
	PREVALJE K21 - Mestni	0,339	33,990	1,004	0,056	5,657	0,173	0,003	0,261	0,005	100,329
	RAVNE CENTER K38 - Mestni	0,400	26,382	1,195	0,106	7,019	0,326	0,005	0,323	0,010	65,911
	SLOVENJ GRADEC D13 - Podeželski	1,051	143,546	1,467	0,133	18,143	0,406	0,006	0,836	0,012	136,631
	URŠLJA GORA D9 - Podeželski	0,696	122,978	1,026	0,009	1,632	0,028	0,000	0,075	0,001	176,584
RTP ŽALEC	ŽERJAV D53 - Podeželski	0,690	193,655	2,319	0,026	7,249	0,079	0,001	0,334	0,002	280,712
	DV ARNOVSKI GOZD: D43 - Podeželski	0,085	14,391	1,000	0,001	0,186	0,002	0,000	0,006	0,000	170,325
	DV LEVEC: D47 - Mestni	1,111	108,157	1,473	0,151	14,710	0,322	0,005	0,442	0,009	97,368
	DV LOŽNICA JUTEKS 1: D44 - Podeželski	0,500	132,200	1,000	0,000	0,096	0,001	0,000	0,003	0,000	264,425
	DV LOŽNICA PIREŠICA: D42 - Podeželski	1,053	116,648	1,897	0,154	17,051	0,329	0,005	0,512	0,009	110,734
	DV PETROVČE: D46 - Mestni	0,558	48,356	1,196	0,073	6,331	0,156	0,002	0,190	0,004	86,727
	DV ŽALEC 3: D45 - Mestni	1,190	136,555	1,630	0,073	8,356	0,155	0,002	0,251	0,004	114,760
	KB LOŽNICA JUTEKS 2: K26 - Mestni	1,568	226,019	1,816	0,013	1,806	0,027	0,000	0,054	0,001	144,130
RP PODSREDA	KB ŽALEC 1: K23 - Mestni	1,107	142,586	1,478	0,049	6,292	0,104	0,001	0,189	0,003	128,804
	KB ŽALEC 2: K24 - Mestni	0,438	27,049	1,463	0,201	12,442	0,430	0,006	0,374	0,012	61,782
	DV BIZELJSKO: TE22 - Podeželski	1,925	179,401	1,890	0,960	89,457	1,253	0,010	0,901	0,019	93,195
RTP BRESTANICA	DV KOZJE: TE21 - Podeželski	0,961	104,828	1,974	0,456	49,715	0,595	0,005	0,501	0,009	109,066
	LASTNA RABA RP PODSREDA - Mestni	1,000	74,000	1,000	0,027	2,005	0,035	0,000	0,020	0,001	73,999
	DV BLANCA: TE12 - Podeželski	0,060	4,538	1,000	0,005	0,355	0,010	0,000	0,012	0,000	76,017
	DV BRESTANICA IND. CONA: TE3 - Mestni										
	DV BRESTANICA MESTO: TE4 - Podeželski	0,546	31,637	3,040	0,063	3,643	0,134	0,002	0,119	0,004	57,902
	DV PODSREDA: TE1 - Podeželski	2,654	301,916	2,477	0,329	37,437	0,703	0,011	1,224	0,021	113,754
	DV SEVNICA: TE2 - Podeželski	1,881	403,434	2,616	0,544	116,681	1,162	0,018	3,816	0,035	214,464
	DV SREMIČ: TE5 - Podeželski	0,611	165,789	1,000	0,023	6,336	0,050	0,001	0,207	0,002	271,184
	KB GORICA: TE7 - Mestni	4,234	40,311	4,196	0,078	0,747	0,167	0,003	0,024	0,005	9,520
	KB PIJAVŠKO: TE11 - Podeželski	0,515	56,424	2,026	0,039	4,256	0,083	0,001	0,139	0,003	109,457
RTP SELCE	KB TES BRESTANICA: TE10 - Mestni	4,091	119,248	1,000	0,008	0,219	0,016	0,000	0,007	0,000	29,150
	SENOVO: TE9 - Podeželski	0,175	18,752	1,315	0,044	4,716	0,094	0,001	0,154	0,003	107,447
	DV BOVŠE: D41 - Podeželski	2,114	459,557	2,308	0,321	69,848	0,592	0,014	3,017	0,027	217,399
	DV ČRET: K28 - Mestni	1,204	126,199	1,143	0,014	1,483	0,026	0,001	0,064	0,001	104,790
	DV ENP ČRET JUG: D13 - Mestni	1,000	25,017	1,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	25,002
	DV GROBELNO: D25 - Podeželski	0,999	165,551	1,663	0,115	19,013	0,211	0,005	0,821	0,010	165,734
	DV JUŽNI KROŽNI: D27 - Mešani	2,396	659,125	2,412	0,360	98,931	0,662	0,016	4,273	0,031	275,137
	DV KOMPOLE: D26 - Mešani	1,494	487,731	3,449	0,217	70,679	0,399	0,009	3,053	0,018	326,387
	DV LJUBEČNA: D23 - Podeželski	0,902	154,807	1,820	0,051	8,762	0,094	0,002	0,378	0,004	171,668
	DV ŠENTJUR: D6 - Podeželski	0,200	80,430	1,000	0,000	0,051	0,000	0,000	0,002	0,000	402,470
	DV ŠMARJETA: D15 - Podeželski										
	DV ZVODNO: D31 - Mestni	2,025	307,749	2,000	0,020	3,111	0,038	0,001	0,134	0,002	151,976
	KB DELAVSKA: K409 - Mestni										
	KB KOSOVA: K86 - Mestni										

RTP/RP	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	KB POŠTA: K312 - Mestni	0,486	63,762	3,148	0,072	9,506	0,133	0,003	0,411	0,006	131,307
	KB SKALNA KLET: K44 - Mestni	0,352	42,851	1,303	0,064	7,747	0,117	0,003	0,335	0,005	121,908
	KB TOVORNA POSTAJA ČRET: K125 - Mestni										
RTP KRŠKO DES	DV BREŠTANICA: K6 - Mestni										
	DV BUČKA: K11 - Podeželski	1,529	167,625	3,125	0,330	36,219	0,844	0,016	1,764	0,032	109,664
	DV KOSTANJEVICA: K1 - Podeželski	0,615	89,426	1,664	0,078	11,385	0,200	0,004	0,554	0,008	145,333
	DV KRŠKO: K4 - Mestni	0,292	65,663	1,584	0,041	9,287	0,106	0,002	0,452	0,004	224,573
	DV VIDEM: K3 - Mestni	0,143	15,319	1,000	0,030	3,210	0,076	0,001	0,156	0,003	107,292
	DV VRBINSKA VAS: K2 - Podeželski	0,412	35,947	1,050	0,047	4,081	0,119	0,002	0,199	0,005	87,324
	DV ZDOLE: K8 - Podeželski	3,404	706,713	3,388	0,333	69,063	0,850	0,016	3,363	0,032	207,633
	KB IND.CONA KRŠKO: K10 - Mestni	0,476	65,702	1,063	0,041	5,714	0,106	0,002	0,278	0,004	138,171
	KB OC VRBINA: K15 - Podeželski	1,462	235,954	2,375	0,002	0,344	0,005	0,000	0,017	0,000	161,441
	KB PC DRNOVO: K16 - Mestni	1,700	122,995	17,000	0,002	0,138	0,005	0,000	0,007	0,000	72,348
	KB ROTO 1: K5 - Mestni										
	KB ROTO 2: K12 - Mestni										
	KB RTP 400/110 NEK: K13 - Mestni										
	KB SŽ 1: K9 - Mestni	1,000	249,050	1,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,001	0,000	249,095
RTP ROGAŠKA SLATINA	DV BREŠTOVEC: D6 - Mešani	1,297	343,767	1,865	0,241	63,845	0,399	0,008	2,021	0,015	265,023
	DV CEROVEC: D15 - Podeželski	1,048	197,890	1,579	0,206	38,971	0,342	0,007	1,233	0,013	188,797
	DV KOSTRIVNICA: D14 - Mešani	2,068	219,037	2,291	0,289	30,633	0,479	0,009	0,969	0,018	105,927
	DV NALIVALNICA: D13 - Mestni	0,509	48,488	1,516	0,033	3,136	0,055	0,001	0,099	0,002	95,199
	DV ROGATEC: D8 - Mestni	3,152	655,531	2,405	0,340	70,651	0,563	0,011	2,236	0,021	207,973
	DV RP P.BETON.1: D5 (ZIBIKA) - Podeželski	1,381	400,876	1,393	0,027	7,812	0,045	0,001	0,247	0,002	290,377
	DV STEKLARNA ROG.SLATINA: D10 - Mestni										
	DV STEKLARNA STRAŽA: D11 - Podeželski	1,000	262,088	1,000	0,014	3,661	0,023	0,000	0,116	0,001	262,087
RP IVERKA	KB DONAT: K30 - Mestni	0,133	18,162	1,713	0,036	4,923	0,060	0,001	0,156	0,002	136,605
	DV BUKOVSKA VAS: D20 - Podeželski	1,232	241,310	1,215	1,232	241,310	1,215	0,003	0,561	0,006	195,805
RTP BREŽICE	DV CERKLJE: B1 - Podeželski	1,878	281,846	2,748	0,367	55,157	0,733	0,022	3,318	0,044	150,109
	DV DOBOVA 1: B3 - Podeželski	0,188	13,897	1,128	0,012	0,885	0,024	0,001	0,053	0,001	73,907
	DV DOBOVA 2: B10 - Podeželski	0,686	83,845	1,650	0,111	13,510	0,221	0,007	0,813	0,013	122,156
	DV GLOBOKO: B4 - Mešani	1,110	136,078	1,511	0,224	27,445	0,447	0,013	1,651	0,027	122,569
	DV KRŠKO: B7 - Mestni	2,833	174,841	2,978	0,037	2,284	0,074	0,002	0,137	0,004	61,708
	DV MOKRICE: B2 - Podeželski	0,694	139,868	1,274	0,030	6,129	0,061	0,002	0,369	0,004	201,660
	KB BREŽICE: B5 - Mestni	0,171	22,491	1,000	0,020	2,679	0,041	0,001	0,161	0,002	131,833
	KB ŠOLSKI CENTER: B8 - Mestni	0,288	55,395	1,144	0,032	6,081	0,063	0,002	0,366	0,004	192,056
	KB ZAKOT 1: B9 - Mestni	1,563	176,996	2,033	0,116	13,184	0,232	0,007	0,793	0,014	113,261
	KB ZAKOT 3: B6 - Mestni										
RP PODGRAČENO	LASTNA RABA RTP BREŽICE - Mestni										
	DV CIRNIK: B22 - Podeželski	7,388	1729,472	6,858	3,607	844,361	3,804	0,021	4,889	0,041	234,091
RTP MOKRONOG	DV MOKRICE SMER SLOVENSKA VAS: B21 - Podeželski	2,142	303,866	2,596	1,096	155,513	1,156	0,006	0,900	0,013	141,873
	DV CIRNIK: M3 - Podeželski	0,812	157,333	1,873	0,082	15,853	0,125	0,002	0,420	0,004	193,793
	DV KRMELJ: M5 - Podeželski	0,578	71,370	1,105	0,052	6,441	0,079	0,001	0,171	0,003	123,557
	DV ŠENTRUPERT: M6 - Podeželski	2,212	377,525	3,045	0,613	104,630	0,935	0,016	2,771	0,032	170,679

	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	DV TREBELNO: M2 - Podeželski	2,049	464,920	2,918	0,920	208,845	1,403	0,024	5,531	0,048	226,892
	KB FRELIH: M7 - Podeželski										
	KB NADZORNIŠTVO MOKRONOG: M4 - Podeželski	1,073	145,281	1,108	0,049	6,586	0,074	0,001	0,174	0,003	135,430
	KB POŠTAJE OC: M8 - Podeželski	0,168	20,994	1,000	0,004	0,541	0,007	0,000	0,014	0,000	124,968
RP LJUBNO	DV CITRIJA: D30 - Podeželski	0,372	86,819	1,000	0,025	5,767	0,030	0,000	0,054	0,000	233,580
	DV LOGARSKA DOLINA: D10 - Podeželski	2,874	301,836	3,266	1,720	180,640	2,081	0,016	1,677	0,032	105,013
	DV RASTKE: D31 - Podeželski	0,575	83,093	1,167	0,070	10,112	0,085	0,001	0,094	0,001	144,542
	DV SAVINA: D26 - Podeželski	2,328	153,374	2,309	0,497	32,731	0,601	0,005	0,304	0,009	65,887
RP MEŽICA	DV ČRNA 1: D39 - Mestni	0,902	165,725	2,221	0,239	43,824	0,518	0,004	0,766	0,008	183,729
	DV ČRNA 2: D49 - Podeželski	0,018	0,929	1,000	0,002	0,131	0,005	0,000	0,002	0,000	52,250
	DV SMLC: D58 - Podeželski	1,601	283,615	1,923	0,101	17,975	0,220	0,002	0,314	0,004	177,149
	DV ŽERJAV 1: D40 - Podeželski	0,300	74,535	1,000	0,010	2,560	0,022	0,000	0,045	0,000	248,455
RP PLANINA	KB MEŽICA: K57 - Mestni	0,618	71,230	1,067	0,307	35,426	0,667	0,005	0,619	0,011	115,314
	DV DOBJE: S31 - Podeželski	1,826	407,632	1,803	0,750	167,460	1,099	0,008	1,691	0,015	223,199
	DV DRSTVEN: S34 - Podeželski	1,333	115,627	1,000	0,050	4,313	0,073	0,001	0,044	0,001	86,722
	DV LESIČNO: S32 - Podeželski	0,891	122,692	1,877	0,405	55,775	0,593	0,004	0,563	0,008	137,762
RP LOČICA	DV PLANINA ŠOLA: S33 - Podeželski	0,024	4,081	2,000	0,002	0,362	0,003	0,000	0,004	0,000	167,321
	KB TP RP PLANINA: S35 - Podeželski										
	DV DOLENJA VAS: D52 - Podeželski	1,778	167,697	1,983	0,529	49,931	0,712	0,010	0,955	0,020	94,341
	DV LATKOVA VAS: D50 - Podeželski	0,108	1,699	1,000	0,015	0,229	0,020	0,000	0,004	0,001	15,762
RTP SLOVENJ GRADEC	DV PREBOLD: D51 - Podeželski	0,274	13,178	1,000	0,006	0,275	0,008	0,000	0,005	0,000	48,099
	DV ŠENTRUPERT: D53 - Podeželski	1,732	194,897	1,871	0,253	28,431	0,340	0,005	0,544	0,010	112,534
	KB AERO: K30 - Podeželski	0,919	241,852	1,320	0,111	29,135	0,149	0,002	0,557	0,004	263,045
	KB LOČICA PEK: K29 - Podeželski	0,997	52,583	1,000	0,082	4,323	0,110	0,002	0,083	0,003	52,767
RTP SLOVENJ GRADEC	KB LOČICA POLIGON: K32 - Podeželski	0,610	100,313	1,000	0,047	7,703	0,063	0,001	0,147	0,002	164,539
	KB ŠEMPETER - Podeželski	1,939	63,271	2,163	0,235	7,658	0,316	0,004	0,146	0,009	32,636
	DV DOLIČ: D14 - Podeželski	1,996	468,576	2,547	0,479	112,462	0,828	0,025	5,774	0,049	234,704
	DV DRAVOGRAD 1: D10 - Podeželski	0,980	181,640	1,396	0,097	18,052	0,168	0,005	0,927	0,010	185,408
RTP SLOVENJ GRADEC	DV LEGEN - KOPE: D55 - Podeželski	0,960	281,621	1,386	0,028	8,172	0,048	0,001	0,420	0,003	293,447
	DV RAVNE: D13 - Podeželski	1,406	560,540	1,749	0,098	38,907	0,169	0,005	1,998	0,010	398,729
	DV RAZBOR: D54 - Mešani	2,214	467,475	2,027	0,089	18,832	0,154	0,005	0,967	0,009	211,171
	DV SLOVENJ GRADEC 1: D15 - Mestni	0,162	10,387	1,593	0,009	0,587	0,016	0,000	0,030	0,001	64,251
RTP SLOVENJ GRADEC	DV ŠMARTNO: D60 - Podeželski	1,435	205,867	1,441	0,076	10,854	0,131	0,004	0,557	0,008	143,413
	DV VELENJE: D1 - Podeželski	1,667	345,472	1,790	0,100	20,711	0,173	0,005	1,063	0,010	207,284
	KB SLOVENJ GRADEC 2: K16 - Mestni	0,800	103,285	1,483	0,042	5,434	0,073	0,002	0,279	0,004	129,106
	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17 - Mestni	0,198	57,658	1,013	0,059	17,301	0,102	0,003	0,888	0,006	291,700
RTP ŠENTJUR	DV DRAMLJE: D21 - Podeželski	2,468	404,619	2,649	0,424	69,549	0,614	0,022	3,526	0,043	163,963
	DV JAKOB: D26 - Podeželski	1,865	325,455	2,334	0,349	60,915	0,506	0,018	3,089	0,035	174,465
	DV PODPLAT: D27 - Podeželski	0,750	171,093	1,452	0,102	23,258	0,148	0,005	1,179	0,010	228,185
	DV ŠENTJUR TRG: D22 - Mestni	0,481	91,517	1,760	0,055	10,382	0,079	0,003	0,526	0,005	190,255
RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25 - Mešani	1,190	185,236	1,563	0,099	15,451	0,144	0,005	0,783	0,010	155,703
	DV ŠENTVID: D24 - Podeželski	2,203	409,819	2,135	0,337	62,635	0,488	0,017	3,176	0,034	186,043
	DV TRATNA: D23 - Mešani	0,770	177,784	2,048	0,119	27,478	0,172	0,006	1,393	0,012	230,830

RTP/RP	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	KB ALPOS CEVARNA: K213 - Mestni	1,000	405,783	1,000	0,000	0,131	0,000	0,000	0,007	0,000	405,774
	KB ALPOS STORITVE: K227 - Mestni										
RTP VUZENICA	DV DRAVOGRAD: D3 - Podeželski	2,790	622,055	3,327	0,252	56,200	0,340	0,004	0,842	0,007	222,933
	DV MUTA: D23 - Mestni	1,048	138,477	1,552	0,602	79,555	0,813	0,009	1,192	0,018	132,111
	DV RADLJE: D22 - Podeželski	0,783	98,912	1,389	0,134	16,936	0,181	0,002	0,254	0,004	126,327
	DV TGO MUTA 1: D27 - Mestni	1,000	281,535	1,120	0,010	2,872	0,014	0,000	0,043	0,000	281,524
	DV TGO MUTA 2: D28 - Mestni										
	DV VELKA KOZJI VRH: D26 - Podeželski	3,225	437,490	2,824	0,481	65,185	0,649	0,007	0,977	0,014	135,658
	KB HE VUZENICA: K36 - Mestni	1,000	58,450	1,000	0,001	0,043	0,001	0,000	0,001	0,000	58,465
	KB TOPILNICA VUZENICA: K24 - Mestni	2,000	426,317	2,000	0,001	0,155	0,001	0,000	0,002	0,000	213,240
RTP MOZIRJE	DV GORENJE: D25 - Podeželski	1,574	197,169	2,167	0,639	80,051	0,731	0,013	1,601	0,025	125,272
	DV LETUŠ: D23 - Podeželski	4,406	319,357	4,307	1,932	140,029	2,210	0,039	2,801	0,076	72,476
	DV LOKE: D24 - Podeželski	2,073	318,588	2,511	0,279	42,855	0,319	0,006	0,857	0,011	153,683
	DV OBRTNA CONA KLS: D27 - Mestni	0,920	95,690	1,000	0,006	0,653	0,007	0,000	0,013	0,000	104,011
	DV PRESEKA: D25 - Podeželski	0,942	59,711	1,000	0,013	0,847	0,015	0,000	0,017	0,001	63,367
RTP SEVNICA	DV HOTEMEŽ: S2 - Podeželski	0,699	89,775	1,088	0,041	5,308	0,069	0,001	0,172	0,003	128,459
	DV KRMEJ: S8 - Podeželski	0,682	59,643	1,827	0,078	6,812	0,130	0,003	0,221	0,005	87,408
	DV RADEČE: S9 - Podeželski	1,835	126,670	2,054	0,419	288,204	0,701	0,014	9,365	0,027	688,039
	DV SEVNICA 1: S6 - Podeželski	0,915	127,685	1,331	0,162	22,625	0,271	0,005	0,735	0,010	139,594
	DV SEVNICA 2: S5 - Mestni	0,417	48,860	2,161	0,041	4,768	0,068	0,001	0,155	0,003	117,305
	DV TABORNIŠKI DOM: S3 - Podeželski	1,441	270,751	1,882	0,099	18,644	0,166	0,003	0,606	0,006	187,831
	KB BOŠTANJ: S7 - Podeželski	1,194	377,381	1,648	0,050	15,656	0,083	0,002	0,509	0,003	315,975
	KB HE BOŠTANJ: S10 - Mestni	1,500	97,108	1,500	0,002	0,098	0,003	0,000	0,003	0,000	64,741
	KB ŠMARJE 3: S4 - Mestni	0,521	82,949	1,246	0,111	17,610	0,185	0,004	0,572	0,007	159,343
RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4 - Podeželski	2,787	490,933	2,419	1,554	273,739	1,541	0,025	4,488	0,050	176,122
	DV RIMSKE TOPLICE: D6 - Podeželski	1,657	323,443	1,878	0,516	100,780	0,512	0,008	1,652	0,017	195,192
	KB POKOPALIŠČE - Mestni	1,757	365,517	2,342	0,173	36,016	0,172	0,003	0,590	0,006	208,063
	KB WELLNESS: KT9 - Mestni	0,536	94,037	1,000	0,017	3,036	0,017	0,000	0,050	0,001	175,419
RTP PODLOG	DV JUTEKS: D12 - Podeželski										
	DV POLZELA: D8 - Mešani	0,464	84,344	1,402	0,162	29,451	0,280	0,005	0,882	0,010	181,670
	DV PONIKVA: D19 - Podeželski	1,716	170,891	2,098	0,270	26,894	0,467	0,008	0,806	0,016	99,562
	DV ROJE: D18 - Podeželski	3,576	479,551	3,507	0,429	57,476	0,741	0,013	1,722	0,025	134,103
	DV ŠEMPETER: D6 - Mešani	1,151	150,464	1,011	0,033	4,358	0,058	0,001	0,131	0,002	130,731
	DV TABOR: D34 - Podeželski	0,693	182,932	1,751	0,145	38,219	0,250	0,004	1,145	0,009	263,927
	DV ŽALEC: D2 - Mestni	0,856	74,802	1,140	0,109	9,565	0,189	0,003	0,287	0,006	87,373
	J04: PEKEL - Podeželski										
RP KOSTANJEVICA	DV KOSTANJEVICA MESTO: K24 - Podeželski	0,073	6,210	1,000	0,006	0,519	0,010	0,000	0,006	0,000	85,381
	DV KOSTANJEVICA VODOVOD: K22 - Podeželski	2,329	630,787	3,043	1,175	318,266	1,924	0,013	3,432	0,025	270,842
	DV SLIVJE: K21 - Podeželski	2,505	327,988	3,573	0,776	101,583	1,270	0,008	1,095	0,017	130,938
	KB KOSTANJEVICA BENC. SERVIS: K23 - Podeželski	0,015	2,598	1,000	0,002	0,266	0,002	0,000	0,003	0,000	174,896
RP PODPLAT	DV KOSTRIVNICA: D7 - Podeželski	1,367	391,784	1,492	0,256	73,460	0,315	0,004	1,129	0,008	286,513
	DV SLOVENSKE KONJICE: D17 - Podeželski	2,561	541,115	2,627	0,396	83,588	0,486	0,006	1,285	0,012	211,297
	DV ŠMARJE: D4 - Podeželski	1,479	356,177	2,575	0,751	180,744	0,922	0,012	2,778	0,023	240,765

RTP/RP	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP LAŠKO DES	DV ZIBIKA: D3 - Podeželski	1,757	221,051	1,323	0,265	33,283	0,325	0,004	0,511	0,008	125,806
	DV LAŠKO VZHOD: D7 - Podeželski	2,071	861,743	2,169	0,128	53,364	0,251	0,002	0,729	0,003	416,107
	DV LAŠKO ZAHOD: D8 - Podeželski	4,333	304,833	4,333	0,109	7,673	0,214	0,001	0,105	0,003	70,346
	KB DEBRO: K7 - Mestni	0,305	71,270	1,000	0,077	17,995	0,151	0,001	0,246	0,002	233,381
	KB JAGOČE: K40 - Mešani	1,403	369,417	2,137	0,199	52,394	0,390	0,003	0,716	0,005	263,340
	KB LASTNA RABA 2-RTP LAŠKO DES - Mestni	1,000	248,000	1,000	0,000	0,099	0,001	0,000	0,001	0,000	248,045
	KB OBRтна CONA REČICA: K2 - Podeželski	2,123	505,738	1,975	0,316	75,366	0,620	0,004	1,029	0,009	238,182
	KB PIVOVARNA: K39 - Mestni	0,011	3,783	1,000	0,002	0,535	0,003	0,000	0,007	0,000	334,701
	KB ZDRAVSTVENI DOM: K38 - Mestni	0,137	33,236	1,000	0,024	5,829	0,047	0,000	0,080	0,001	243,171
RTP DRAVOGRAD	KB ZIDANI MOST: K1 - Podeželski	4,405	1679,781	3,316	0,231	87,915	0,452	0,003	1,201	0,006	381,372
	DV LIBELICE: D6 - Podeželski	1,873	337,199	2,472	0,340	61,183	0,524	0,006	1,054	0,012	180,071
	DV OJSTRICA: D66 - Podeželski	2,281	224,765	2,232	0,098	9,608	0,150	0,002	0,166	0,003	98,517
	DV RAVNE: D2 - Podeželski	1,988	239,585	1,988	0,054	6,524	0,083	0,001	0,112	0,002	120,493
	DV VUZENICA JUG: D3 - Podeželski	2,872	435,215	2,790	0,340	51,542	0,524	0,006	0,888	0,012	151,555
	KB DRAVOGRAD: K35 - Mestni	0,679	81,128	1,289	0,377	45,009	0,581	0,006	0,776	0,013	119,443
	KB INDUSTRIJSKA CONA: K56 - Podeželski	0,658	51,964	1,014	0,023	1,826	0,036	0,000	0,031	0,001	79,011
	KB MONTER: K11 - Podeželski	0,117	25,535	1,625	0,004	0,898	0,006	0,000	0,015	0,000	218,007
	KB SLOVENJ GRADEC: K10 - Podeželski	0,267	90,071	2,000	0,001	0,428	0,002	0,000	0,007	0,000	337,799
RTP TRNOVLJE	KB TP RTP IVERKA: K65 - Podeželski	2,000	467,733	2,000	0,001	0,148	0,001	0,000	0,003	0,000	233,820
	DV LJUBEČNA: D21 - Podeželski	0,228	32,188	1,154	0,040	5,664	0,152	0,001	0,150	0,002	141,131
	DV VOJNIK: D20 - Podeželski	0,415	111,399	1,108	0,055	14,765	0,208	0,001	0,392	0,003	268,693
	K43: KB OSTROŽNO: K214 - Mestni	0,207	27,285	1,000	0,016	2,168	0,062	0,000	0,057	0,001	131,648
	KB AVTOTEHNIKA: K336 - Mestni	0,557	12,571	1,000	0,025	0,567	0,095	0,001	0,015	0,001	22,567
	KB HLADILNICE: K107 - Mestni										
	KB INDUSTRIJA: K143 - Mestni	0,372	155,066	1,000	0,029	12,255	0,112	0,001	0,325	0,002	416,402
	KB INTERSPAR 1: K340 - Mestni										
	KB KLAVNICA: K106 - Mestni										
	KB MERKSCHA: K383 - Mestni										
	KB MERX: K105 - Mestni										
	KB PLINARNA: K203 - Mestni	0,693	61,548	1,775	0,029	2,597	0,111	0,001	0,069	0,002	88,855
	KB PREVOŽNIŠTVO: K102 - Mestni	1,000	115,833	1,000	0,038	4,386	0,144	0,001	0,116	0,002	115,833
	KB SEVERNI KROŽNI: K446 - Mestni										
	KB TCC LIBELA: K215 - Mestni	0,204	17,912	1,403	0,018	1,574	0,068	0,000	0,042	0,001	87,913
	KB TOPLARNA: KT58 - Mestni										
	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni										
	KB HLADILNICE: K107 - Mestni	0,058	0,954	1,000	0,001	0,010	0,002	0,000	0,000	0,000	16,530
	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni										
	KB RTP TRNOVLJE LASTNA RABA: KXXX - Mestni										
	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni										
	KB AVTOTEHNIKA: K336 - Mestni										
	KB HLADILNICE: K107 - Mestni										
	KB INDUSTRIJA: K143 - Mestni										
	KB KLAVNICA: K106 - Mestni										

Nivo izračuna		Izvod			RTP/RP			Podjetje			
RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	KB MERX: K105 - Mestni	0,118	7,049	1,000	0,000	0,025	0,002	0,000	0,001	0,000	59,919
	KB RTP TRNOVLJE LASTNA RABA: KXXX - Mestni	2,000	339,400	1,000	0,000	0,070	0,002	0,000	0,002	0,000	169,674
	KB SEVERNI KROŽNI: K446 - Mestni	0,208	79,049	1,948	0,077	29,479	0,293	0,002	0,782	0,004	380,946
	KB TTC LIBELA: K215 - Mestni	0,005	0,606	1,000	0,000	0,027	0,001	0,000	0,001	0,000	129,090
RTP LAVA	DV MEDLOG: D17 - Mešani	1,318	453,392	1,802	0,080	27,443	0,304	0,006	2,165	0,012	344,075
	KB AERO GRAFIKA: KT18 - Mestni	0,750	1302,450	1,000	0,000	0,360	0,001	0,000	0,028	0,000	1736,731
	KB AVTO CELJE: K73 - Mestni										
	KB BOLNICA 1: K194 - Mestni										
	KB BOLNICA 2: K193 - Mestni										
	KB DOLGO POLJE: K249 - Mestni										
	KB DV LOKROVEC: K433 - Mestni	0,908	231,485	1,103	0,055	14,107	0,211	0,004	1,113	0,009	254,922
	KB IPAVČEVA: K75 - Mestni	0,102	20,450	1,926	0,007	1,439	0,027	0,001	0,114	0,001	199,977
	KB IRŠIČEVA: K157 - Mestni	0,060	4,164	1,737	0,005	0,317	0,017	0,000	0,025	0,001	69,518
	KB KERSNIKOVA: K31 - Mestni										
	KB OBLAKOVA: K445 - Mestni	0,678	134,323	1,322	0,028	5,510	0,106	0,002	0,435	0,004	198,144
	KB OSTROŽNO: K162 - Mestni	0,064	13,252	1,000	0,006	1,313	0,024	0,000	0,104	0,001	208,528
	KB RIBARJEVA: K80 - Mestni	0,851	217,793	2,248	0,102	26,154	0,389	0,008	2,063	0,016	255,984
	KB RONKOVA: K430 - Mestni	0,926	291,107	1,651	0,090	28,253	0,342	0,007	2,229	0,014	314,413
	KB ŠARANOVICJEVA: K32 - Mestni	0,496	149,732	2,000	0,033	9,902	0,125	0,003	0,781	0,005	301,992
	KB TŠŠ: K74 - Mestni	0,144	42,668	1,008	0,018	5,319	0,068	0,001	0,420	0,003	296,869
	KB ZLATARNA: K119 - Mestni										
	LASTNA RABA-RTP LAVA - Mestni	1,000	58,292	1,000	0,000	0,008	0,001	0,000	0,001	0,000	58,281
RTP TREBNJE (ELLJ)	DV MIRNA - Podeželski	1,178	136,365	1,957	1,178	136,365	1,957	0,008	0,883	0,015	115,769
RP VRANSKO	DV MOTNIK: D34 - Podeželski	1,569	91,216	1,896	0,395	22,969	0,564	0,003	0,156	0,005	58,147
	DV PREDORI: D36 - Mestni	1,000	170,100	1,000	0,001	0,137	0,001	0,000	0,001	0,000	170,068
	DV VRANSKO: D07 - Podeželski	1,005	76,199	1,499	0,503	38,130	0,718	0,003	0,259	0,007	75,833
	DV ZADREČKA DOLINA: D35 - Podeželski	1,218	76,836	1,679	0,261	16,443	0,372	0,002	0,112	0,003	63,082
	KB KIV VRANSKO: K22 - Podeželski										
RP LIBOJE	DV PETROVČE: D5 - Podeželski	1,950	231,312	2,408	0,497	58,894	1,025	0,005	0,558	0,009	118,607
	DV ZABUKOVICA: D4 - Podeželski	0,453	41,360	1,445	0,301	27,518	0,622	0,003	0,261	0,006	91,340
	DV ZAGREBEN: D17 - Podeželski	3,530	603,541	2,917	0,203	34,766	0,420	0,002	0,329	0,004	170,974
	LASTNA RABA RP LIBOJE - Mestni										
RP RADLJE	DV PRELAZ RADLJE: D50 - Mešani	0,914	135,032	1,990	0,073	10,733	0,192	0,001	0,164	0,002	147,671
	DV REMŠNIK: D44 - Podeželski	2,994	508,641	5,235	0,694	117,827	1,827	0,011	1,796	0,021	169,897
	DV VUHRED: D47 - Podeželski	1,708	348,933	2,533	0,291	59,467	0,767	0,004	0,906	0,009	204,295
	KB IND.CONA RADLJE: K48 - Mestni										
	KB LPK LESNA: K46 - Podeželski	0,043	9,387	1,000	0,001	0,155	0,002	0,000	0,002	0,000	215,891
	KB RADLJE: K45 - Mestni	0,315	22,297	1,649	0,156	11,089	0,412	0,002	0,169	0,005	70,871
RP NAZARJE	ELKROJ: K37 - Mestni	0,021	4,624	1,000	0,000	0,091	0,001	0,000	0,002	0,000	221,988
	LASTNA RABA RP NAZARJE - Mestni										
	LIN 1: K40 - Mestni	0,667	160,733	1,000	0,000	0,099	0,001	0,000	0,003	0,000	241,164
	LIN 2: K39 - Mestni	1,511	194,798	1,000	0,015	1,873	0,040	0,000	0,050	0,001	128,951
	MOZIRJE: K35 - Mestni	0,364	36,859	3,487	0,082	8,304	0,225	0,002	0,221	0,004	101,202

	Nivo izračuna	Izvod			RTP/RP			Podjetje			
RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	OBRTNA CONA NAZARJE: K38 - Mestni	1,000	263,550	1,000	0,004	1,025	0,011	0,000	0,027	0,000	263,545
	RADEGUNDA: K41 - Podeželski	3,630	904,614	3,134	0,287	71,451	0,787	0,008	1,906	0,015	249,237
	REČICA TRG: K36 - Podeželski	0,853	143,371	1,581	0,187	31,449	0,513	0,005	0,839	0,010	168,155
	ZADREČKA DOLINA: K42 - Podeželski	0,669	82,617	2,648	0,296	36,533	0,812	0,008	0,974	0,016	123,468
RP EMO	KB BASTL CONTAINER: KT46 - Mestni										
	KB EMO ETT1: KT54+KT55 - Mestni										
	KB EMO FRITE: KT45 - Mestni										
	KB EMO ORODJARNA:K47+K48 - Mestni										
RTP VOJNIK	LASTNA RABA RP EMO - Mestni										
	KB DOBRNA: K484 - Podeželski	0,640	152,396	1,430	0,222	52,848	0,653	0,005	1,301	0,011	238,109
	KB FRANKOLOVO: K442 - Podeželski	0,679	134,128	1,562	0,168	33,220	0,495	0,004	0,818	0,008	197,393
	KB NOVA CERKEV: K483 - Podeželski	0,285	70,803	1,889	0,023	5,620	0,067	0,001	0,138	0,001	248,502
	KB OPC ARCLIN: K421 - Mestni	0,586	123,339	1,000	0,026	5,415	0,076	0,001	0,133	0,001	210,527
	KB ŠMARTNO: K481 - Podeželski	0,373	42,178	1,131	0,025	2,806	0,073	0,001	0,069	0,001	112,974
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB TUŠ VOJNIK: K419 - Mestni	0,079	18,980	1,000	0,017	4,082	0,050	0,000	0,100	0,001	239,092
	KB VOJNIK CENTER: K468 - Mestni										
	KB PODPLAT: K141 - Podeželski	0,673	83,818	1,250	0,018	2,252	0,022	0,000	0,048	0,001	124,532
	KB PRISTAVA: K143 - Podeželski	2,137	286,045	2,798	1,238	165,745	1,495	0,026	3,501	0,052	133,862
	KB ZIBIKA: K142 - Podeželski	1,897	309,095	1,981	0,735	119,693	0,887	0,016	2,529	0,031	162,916
	LASTNA RABA RP PRISTAVA BETONARNA - Mestni										

	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
Skupaj mestni	0,166	27,287	0,328	164,721
Skupaj mešani	0,089	20,273	0,175	228,725
Skupaj podeželski	0,808	140,316	1,598	173,613
Skupaj	1,062	187,876	2,101	176,824

Tabela 5: načrtovane dolgotrajne prekinitve v letu 2025

Skupna vrednost kazalcev za napovedane izpade se je v letu 2025 (primerjava z 2024):

- povečala za SAIDI za 43 %,
- povečala za SAIFI za 27 %.

Leto 2024: SAIDI =131.533 min. /odj.; SAIFI= 0.836 izp./odj.

Leto 2025: SAIDI = 187.876 min. /odj.; SAIFI= 1.062 izp./odj

Povečanje kazalcev je posledica: upoštevanja načrtovanih izpadov napajanja na NN omrežju pri izračunu kazalcev zanesljivosti, povečanega števila načrtovanih izklopov zaradi povišanja investicijskih vlaganj v obnovo NN omrežja in izvedbe razvojnih projektov.

RTP/RP	Tip omrežja	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP VELENJE	Mestni	0,011	2,524	0,022	226,641
	Mešani	0,002	1,105	0,004	586,674
	Podeželski	0,056	8,051	0,110	145,061
	Skupaj	0,069	11,680	0,136	170,456
RTP RAVNE	Mestni	0,010	0,860	0,020	83,964
	Mešani				
	Podeželski	0,013	1,760	0,027	130,565
	Skupaj	0,024	2,620	0,047	110,443
RTP ŽALEC	Mestni	0,017	1,501	0,033	89,228
	Mešani				
	Podeželski	0,005	0,521	0,009	111,510
	Skupaj	0,021	2,022	0,043	94,072
RP PODSREDA	Mestni	0,000	0,020	0,001	74,000
	Mešani				
	Podeželski	0,014	1,401	0,028	98,305
	Skupaj	0,015	1,422	0,029	97,849
RTP BRESTANICA	Mestni	0,003	0,032	0,006	11,235
	Mešani				
	Podeželski	0,034	5,671	0,068	165,656
	Skupaj	0,037	5,703	0,073	153,940
RTP SELCE	Mestni	0,007	0,944	0,015	128,009
	Mešani	0,025	7,326	0,049	294,401
	Podeželski	0,021	4,219	0,042	200,490
	Skupaj	0,053	12,489	0,105	234,309
RTP KRŠKO DES	Mestni	0,006	0,895	0,011	160,291
	Mešani				
	Podeželski	0,038	5,897	0,076	153,263
	Skupaj	0,044	6,792	0,087	154,153
RTP ROGAŠKA SLATINA	Mestni	0,013	2,491	0,026	192,591
	Mešani	0,017	2,990	0,033	178,229
	Podeželski	0,008	1,596	0,015	203,987
	Skupaj	0,038	7,077	0,074	188,548
RP IVERKA	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,003	0,561	0,006	195,805
	Skupaj	0,003	0,561	0,006	195,805
RTP BREŽICE	Mestni	0,012	1,457	0,024	117,955
	Mešani	0,013	1,651	0,027	122,569
	Podeželski	0,031	4,552	0,062	145,426
	Skupaj	0,057	7,661	0,113	134,096
RP PODGRAČENO	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,027	5,790	0,054	212,598
	Skupaj	0,027	5,790	0,054	212,598
RTP MOKRONOG	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,046	9,082	0,090	199,315
	Skupaj	0,046	9,082	0,090	199,315
RP LJUBNO	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,021	2,128	0,042	99,175
	Skupaj	0,021	2,128	0,042	99,175
RP MEŽICA	Mestni	0,010	1,385	0,019	145,216
	Mešani				
	Podeželski	0,002	0,361	0,004	180,848
	Skupaj	0,012	1,747	0,023	151,385
RP PLANINA	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,012	2,301	0,024	188,818
	Skupaj	0,012	2,301	0,024	188,818
RP LOČICA	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,024	2,441	0,048	100,041
	Skupaj	0,024	2,441	0,048	100,041
RTP SLOVENJ GRADEC	Mestni	0,006	1,197	0,011	210,981
	Mešani	0,005	0,967	0,009	211,171
	Podeželski	0,045	10,739	0,089	238,342
	Skupaj	0,055	12,903	0,109	233,285
RTP ŠENTJUR	Mestni	0,003	0,533	0,006	191,523
	Mešani	0,011	2,177	0,022	196,674

RTP/RP	Tip omrežja	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP VUZENICA	Podeželski	0,061	10,970	0,122	178,524
	Skupaj	0,075	13,680	0,149	181,672
	Mestni	0,009	1,238	0,018	134,602
	Mešani				
	Podeželski	0,013	2,072	0,026	159,601
RTP MOZIRJE	Skupaj	0,022	3,310	0,044	149,236
	Mestni	0,000	0,013	0,000	104,011
	Mešani				
	Podeželski	0,057	5,276	0,113	92,125
	Skupaj	0,057	5,289	0,114	92,151
RTP SEVNICA	Mestni	0,005	0,730	0,010	147,215
	Mešani				
	Podeželski	0,028	11,608	0,055	420,783
	Skupaj	0,033	12,338	0,064	379,087
	Mestni	0,003	0,640	0,006	205,096
RP LAŠKO MESTO	Mešani				
	Podeželski	0,034	6,140	0,067	180,877
	Skupaj	0,037	6,780	0,073	182,917
	Mestni	0,003	0,287	0,006	87,373
	Mešani	0,006	1,013	0,012	172,983
RTP PODLOG	Podeželski	0,025	3,673	0,050	145,329
	Skupaj	0,034	4,972	0,068	144,510
	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,021	4,536	0,042	214,773
RP KOSTANJEVICA	Skupaj	0,021	4,536	0,042	214,773
	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,026	5,703	0,051	222,566
	Skupaj	0,026	5,703	0,051	222,566
RP PODPLAT	Mestni	0,001	0,334	0,003	237,284
	Mešani	0,003	0,716	0,005	263,340
	Podeželski	0,011	3,064	0,021	286,024
	Skupaj	0,015	4,114	0,029	277,245
	Mestni	0,006	0,776	0,013	119,443
RTP DRAVOGRAD	Mešani				
	Podeželski	0,015	2,278	0,029	153,552
	Skupaj	0,021	3,053	0,042	143,166
	Mestni	0,006	1,410	0,012	226,167
	Mešani				
RTP TRNOVLJE	Podeželski	0,003	0,542	0,005	214,852
	Skupaj	0,009	1,951	0,017	222,908
	Mestni	0,027	7,312	0,054	269,203
	Mešani	0,006	2,165	0,012	344,075
	Podeželski				
RTP LAVA	Skupaj	0,033	9,477	0,066	283,286
	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,008	0,883	0,015	115,769
	Skupaj	0,008	0,883	0,015	115,769
RTP TREBNJE (ELLJ)	Mestni	0,000	0,001	0,000	170,018
	Mešani				
	Podeželski	0,008	0,883	0,015	115,769
	Skupaj	0,008	0,883	0,015	115,769
	Mestni	0,000	0,001	0,000	170,018
RP VRANSKO	Mešani				
	Podeželski	0,008	0,526	0,016	66,934
	Skupaj	0,008	0,527	0,016	67,005
	Mestni				
	Mešani				
RP LIBOJE	Podeželski	0,009	1,148	0,019	121,038
	Skupaj	0,009	1,148	0,019	121,038
	Mestni	0,002	0,169	0,005	70,871
	Mešani	0,001	0,164	0,002	147,672
	Podeželski	0,015	2,705	0,030	180,093
RP RADLJE	Skupaj	0,019	3,037	0,037	164,081
	Mestni	0,003	0,304	0,005	112,467
	Mešani				
	Podeželski	0,021	3,719	0,041	181,178
	Skupaj	0,023	4,023	0,046	173,186
RP NAZARJE	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski				
	Skupaj				
	Mestni				
RP EMO	Mešani				
	Podeželski				
	Skupaj				
	Mestni				
	Mešani				

RTP/RP	Tip omrežja	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP VOJNIK	Mestni	0,001	0,234	0,002	221,923
	Mešani				
	Podeželski	0,011	2,326	0,021	215,891
	Skupaj	0,012	2,560	0,023	216,428
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	Mestni				
	Mešani				
	Podeželski	0,042	6,078	0,083	144,498
	Skupaj	0,042	6,078	0,083	144,498

Tabela 6: načrtovane dolgotrajne prekinitve po tipu omrežja v letu 2025

Iz rezultatov v tabelah 5 in 6 ugotavljamo, da je na podeželskih tipih omrežja bistveno večje število in trajanje napovedanih prekinitvev kot v mešanem in mestnem tipu omrežja. Podeželska omrežja so običajno v nadzemni izvedbi in zahtevajo pogostejša vzdrževalna dela, so izpostavljena zunanjim vplivom (udari strel, padec dreves,...) ter potekajo po zahtevnem gozdnatem terenu. Mestni in mešani tip omrežja je običajno v kabelski izvedbi in zazankano. Iz rezultatov je vidno, da imajo podeželska omrežja kar 76 % prispevek k SAIFI in 75 % k SAIDI.

2.1.5 Nenačrtovane dolgotrajne prekinitev

Nivo izračuna		Izvod									RTP/RP									Podjetje											
Vzrok prekinitve		Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila					
RTP/Izvod		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]			
RTP VELENJE	ANDRAŽ: 001 - Podeželski	0,201	21,973	3,652							0,015	1,642	0,029							0,002	0,194	0,006	109,254								
	DV PAKA: D39 - Podeželski	0,604	51,495	1,471	2,864	99,980	2,859				0,017	1,415	0,032	0,079	2,747	0,575				0,002	0,167	0,006	85,203	0,009	0,324	0,030	34,914				
	DV SLOVENJ GRADEC: D01 - Podeželski				0,196	14,127	1,000	0,948	16,692	0,951				0,012	0,848	0,086	0,057	1,002	0,552				0,001	0,100	0,005	71,909	0,007	0,118	0,081	17,600	
	DV VINSKA GORA: D40 - Podeželski																														
	SORENJE 1: 017 - Mestni																														
	SORENJE 3: 016 - Mestni																														
	HOFR: 011 - Mestni																														
	JAMA ŠKALE: 006 - Mestni																														
	KB BEVČE 1: K07 - Mestni	8,149	163,656	6,228								0,386	7,751	0,734							0,046	0,915	0,151	20,082							
	KB BEVČE 2: K08 - Mestni																														
	KB GORENJE 1: K13 - Mestni																														
	KB GORENJE 3: K16 - Mestni																														
	KB HOFR: K17 - Mestni																														
	KB KONOVO: K15 - Mestni	1,102	16,580	1,000	0,008	0,591	1,000					0,106	1,600	0,202	0,001	0,057	0,005				0,013	0,189	0,042	15,050	0,000	0,007	0,000	76,999			
	KB RSC: K04 - Mestni	0,921	55,193	1,000								0,009	0,546	0,017							0,001	0,064	0,004	59,955							
	KB SOSTANJ 1: K12 - Mestni				2,044	74,904	2,000								0,082	3,007	0,600							0,010	0,355	0,031	36,650				
	KB SOSTANJ 2: K11 - Mestni																														
	KB VELENJE 1: K05 - Mestni	1,875	40,040	2,000								0,130	2,784	0,248							0,015	0,328	0,051	21,356							
	KB VELENJE 2: K02 - Mestni	1,000	16,744	1,000	0,002	0,112	1,000					0,130	2,171	0,246	0,000	0,015	0,002				0,015	0,256	0,051	16,750	0,000	0,002	0,000	45,003			
	KONOVO: 014 - Mestni																														
	LASTNA RABA ELES: 009 - Mestni																														
	LASTNA RABA ELES: K33 - Mestni																														
	LOKOVICA: 004 - Podeželski							0,087	21,618									0,004	0,936	0,036						0,000	0,110	0,005	249,809		
	PRELOGE 3: 002 - Mestni																														
	RSC: 019 - Mestni																														
	SOSTANJ 1: 013 - Mestni																														
	SOSTANJ 2: 015 - Mestni																														
	STARI JAŠEK: 007 - Mestni																														
	TOPOLŠICA: 008 - Podeželski	0,603	31,200	0,672								0,031	1,585	0,058							0,004	0,187	0,012	51,748							
	VELENJE 3: 005 - Podeželski	3,539	131,675	3,349								0,253	9,422	0,482							0,030	1,112	0,099	37,206							
	DV TOPOLŠICA: D09 - Mešani				1,768	65,159	2,000								0,092	3,376	0,669							0,011	0,398	0,035	36,858				
	DV ANDRAŽ: D32 - Podeželski	0,377	12,692	1,756	0,008	0,417	1,000					0,029	0,984	0,056	0,001	0,032	0,005				0,003	0,116	0,011	33,677	0,000	0,004	0,000	50,003			
	DV LOKOVICA: D29 - Podeželski	0,010	0,199	1,000	0,207	7,301	1,000	0,999	20,953	1,000	0,000	0,009	0,001	0,009	0,317	0,066	0,043	0,909	0,420	0,000	0,001	0,000	20,750	0,001	0,037	0,003	35,302	0,005	0,107	0,061	20,975
	KB JAMA ŠKALE: K06 - Mestni																														
	KB PRELOGE 3: K09 - Mestni																														
	KB STARI JAŠEK-IND.CONA: K03 - Mestni																														
	KB VELENJE 3: K01 - Mestni																														
RTP RAVNE	ČEČOVJE K32 - Mestni																														
	DRAVOGRAD D2 - Podeželski	0,181	7,124	1,000	0,212	24,897	1,000				0,012	0,466	0,186	0,014	1,628	0,035				0,001	0,021	0,002	39,323	0,001	0,075	0,002	117,461				
	KB LEK: K12 - Mestni				1,879	72,887	1,000							0,031	1,217	0,080							0,001	0,056	0,005	38,781					
	LASTNA RABA RTP RAVNE NA KOROŠKEM - Mestni																														
	OC GOK K59 - Mestni																														
	POJANA D4 - Podeželski	0,800	60,341	0,790	0,735	27,675	0,728				0,041	3,102	0,644	0,038	1,423	0,096				0,002	0,143	0,006	75,470	0,002	0,066	0,006	37,652				
	PREVALJE 2 K18 - Mestni				1,063	30,863	1,121							0,103	2,994	0,263							0,005	0,138	0,015	29,020					
	PREVALJE K21 - Mestni				0,995	22,336	1,000							0,166	3,717	0,422							0,008	0,171	0,025	22,448					
	RAVNE CENTER K38 - Mestni																														
	SLOVENJ GRADEC D13 - Podeželski																														
RTP ŽALEC	JURŠLJA GORA D9 - Podeželski							0,018	9,726	1,000							0,000	0,129	1,000							0,000	0,006	0,000	544,724		
	ŽERJAV D53 - Podeželski				1,294	157,402	1,298							0,048	5,892	0,124							0,002	0,271	0,007	121,612					
	DV ARNOVSKI GOZD: D43 - Podeželski																														
	DV LEVEČ: D47 - Mestni	0,039	1,093	1,000				0,654	11,514	1,000	0,005	0,149	0,060				0,089	1,566	1,000	0,000	0,004	0,001	28,230				0,003	0,047	0,032	17,600	
	DV LOŽNICA JUTEKS 1: D44 - Podeželski																														
	DV LOŽNICA PIREŠČA: D42 - Podeželski	0,155	6,157	1,190	0,940	52,779	0,942				0,023	0,900	0,257	0,137	7,715	0,942				0,001	0,027	0,002	39,648	0,004	0,232	0,013	56,125				
	DV PETROVČE: D46 - Mestni																														
	DV ŽALEC 3: D45 - Mestni	1,261	12,753	1,254							0,077	0,780	0,874							0,002	0,023	0,008	10,112								
KB LOŽNICA JUTEKS 2: K26 - Mestni																															
KB ŽALEC 1: K23 - Mestni																															
KB ŽALEC 2: K24 - Mestni	0,005	0,077	1,000							0,002	0,035	0,027							0,000	0,001	0,000	14,999									
DV BIZELJSKO: TE22 - Podeželski	2,027	51,382	2,010	1,017	6,232	1,020				1,011	25,621	1,009	0,507	3,107	0,509				0,010	0,258	0,034	25,347	0,005	0,031	0,017	6,125					

Nivo izračuna		Izvod									RTP/RP									Podjetje												
Vzrok prekinitve		Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni				Tuji				Višja sila				
RTP/Izvod		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	
RTP BRESTANICA	DV KOZJE: TE21 - Podeželski	0,994	8,402	1,000	1,049	6,505	1,053				0,472	3,985	0,471	0,498	3,085	0,499				0,005	0,040	0,016	8,450	0,005	0,031	0,016	6,200					
	LASTNA RABA RP PODSREDA - Mestni	1,000	8,450	1,000	1,000	5,267	1,000				0,027	0,229	0,027	0,027	0,143	0,027				0,000	0,002	0,001	8,450	0,000	0,001	0,001	5,267					
	DV BLANCA: TE12 - Podeželski																															
	DV BRESTANICA IND. CONA: TE3 - Mestni																															
	DV BRESTANICA MESTO: TE4 - Podeželski																															
	DV PODSREDA: TE1 - Podeželski	1,207	16,488	1,211	1,215	32,675	1,215				0,150	2,045	0,480	0,151	4,052	0,610				0,005	0,067	0,016	13,658	0,005	0,132	0,016	26,886					
	DV SEVNICA: TE2 - Podeželski	1,650	93,757	2,532	0,777	25,155	1,826				0,477	27,116	1,529	0,225	7,275	0,909				0,016	0,887	0,052	56,831	0,007	0,238	0,024	32,388					
	DV SREMIČ: TE5 - Podeželski																															
	KB GORICA: TE7 - Mestni																															
	KB PIJAVŠKO: TE11 - Podeželski																															
RTP SELCE	KB TES BRESTANICA: TE10 - Mestni																															
	SENOVO: TE9 - Podeželski																															
	DV BOVŠE: D41 - Podeželski	0,024	0,953	1,933	0,064	12,741	1,000				0,004	0,145	0,020	0,010	1,936	0,020				0,000	0,006	0,001	39,529	0,000	0,084	0,001	199,049					
	DV ČRET: K28 - Mestni																															
	DV ENP ČRET JUG: D13 - Mestni																															
	DV GROBELNO: D25 - Podeželski	1,022	4,660	1,022	0,999	57,555	1,000				0,117	0,535	0,647	0,115	6,610	0,241				0,005	0,023	0,017	4,560	0,005	0,286	0,016	57,619					
	DV JUŽNI KROŽNI: D27 - Mešani	0,418	7,016	1,004	2,101	57,034	2,103				0,063	1,053	0,346	0,315	8,560	0,663				0,003	0,045	0,009	16,771	0,014	0,370	0,044	27,146					
	DV KOMPOLE: D26 - Mešani	0,010	0,269	1,000	0,998	26,482	1,000				0,001	0,039	0,008	0,145	3,838	0,304				0,000	0,002	0,000	28,002	0,006	0,166	0,020	26,529					
	DV LJUBEČNA: D23 - Podeželski				0,442	10,368	0,448							0,025	0,587	0,053								0,001	0,025	0,004	23,459					
	DV SENTJUR: D6 - Podeželski				1,800	321,143	1,800							0,001	0,203	0,002								0,000	0,009	0,000	178,410					
RTP KRŠKO DES	DV ŠMARJETA: D15 - Podeželski																															
	DV ZVODNO: D31 - Mestni																															
	KB DELAVSKA: K409 - Mestni	0,044	1,991	1,000							0,001	0,028	0,003							0,000	0,001	0,000	44,992									
	KB KOSOVA: K86 - Mestni																															
	KB POŠTA: K312 - Mestni																															
	KB SKALNA KLET: K44 - Mestni																															
	KB TOVORNA POSTAJA ČRET: K125 - Mestni																															
	DV BRESTANICA: K6 - Mestni																															
	DV BUČKA: K11 - Podeželski	0,053	6,486	1,000	0,353	13,463	1,000	0,133	4,272	0,137	0,012	1,402	0,040	0,076	2,909	0,247	0,029	0,923	0,137	0,001	0,068	0,002	121,417	0,004	0,142	0,012	38,170	0,001	0,045	0,017	32,050	
	DV KOSTANJEVICA: K1 - Podeželski				0,938	39,644	1,000							0,119	5,047	0,386								0,006	0,246	0,019	42,287					
RTP ROGAŠKA SLATINA	DV KRŠKO: K4 - Mestni	0,660	16,174	1,172							0,093	2,288	0,325							0,005	0,111	0,015	24,504									
	DV VIDEM: K3 - Mestni																															
	DV VRBINSKA VAS: K2 - Podeželski				0,910	216,353	0,911							0,103	24,562	0,334								0,005	1,196	0,016	237,707					
	DV ZDOLE: K8 - Podeželski	1,023	81,090	1,024							0,100	7,925	0,348							0,005	0,386	0,016	79,272									
	KB IND. CONA KRŠKO: K10 - Mestni	1,081	21,977	0,954							0,094	1,911	0,327							0,005	0,093	0,015	20,327									
	KB OC VRBINA: K15 - Podeželski																															
	KB PC DRNOVO: K16 - Mestni																															
	KB ROTO 1: K5 - Mestni																															
	KB ROTO 2: K12 - Mestni																															
	KB RTP 400/110 NEK: K13 - Mestni																															
RTP BREŽICE	KB SZ 1: K9 - Mestni																															
	DV BRESTOVEC: D6 - Mešani	0,040	1,739	1,000	0,180	0,549	1,000				0,007	0,323	0,272	0,033	0,102	0,104				0,000	0,010	0,001	43,559	0,001	0,003	0,003	3,050					
	DV CEROVEC: D15 - Podeželski	0,075	6,835	1,000							0,015	1,346	0,544							0,000	0,043	0,002	90,757									
	DV KOSTRIVNICA: D14 - Mešani	0,025	1,677	1,000							0,003	0,235	0,127							0,000	0,007	0,000	68,000									
	DV NALIVALNICA: D13 - Mestni																															
	DV ROGATEC: D8 - Mestni																															
	DV RP P.BETON.1: D5 (ZIBIKA) - Podeželski																															
	DV STEKLARNA ROG.SLATINA: D10 - Mestni																															
	DV STEKLARNA STRAŽA: D11 - Podeželski																															
	KB DONAT: K30 - Mestni	0,010	0,266	1,667	2,205	36,428	2,063				0,003	0,072	0,095	0,598	9,875	1,850				0,000	0,002	0,000	27,884	0,019	0,313	0,061	16,522					
RTP BREŽICE	DV BUKOVSKA VAS: D20 - Podeželski	0,012	1,056	1,000							0,012	1,056	1,000							0,000	0,002	0,000	89,984									
	DV CERKLJE: B1 - Podeželski	0,397	48,317	1,014	0,780	64,133	1,992				0,078	9,456	0,213	0,153	12,551	0,457				0,005	0,569	0,016	121,610	0,009	0,755	0,030	82,195					
	DV DOBOVA 1: B3 - Podeželski	3,184	87,563	3,184	0,051	12,274	1,000				0,203	5,577	0,555	0,003	0,782	0,010				0,012	0,335	0,040	27,503	0,000	0,047	0,001	239,328					
	DV																															

Nivo izračuna		Izvod									RTP/RP						Podjetje															
Vzrok prekinitve		Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni				Tuji				Višja sila				
RTP/Izvod		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	
RP UJB NO	DV KRMEJ: M5 - Padeželski																															
	DV ŠENTRUPERT: M6 - Padeželski																															
	DV TREBELNO: M2 - Padeželski	1,099	60,124	1,343	1,699	141,898	1,737				0,494	27,008	1,343	0,763	63,742	1,593				0,013	0,715	0,043	54,704	0,020	1,688	0,066	83,515					
	KB FRELIH: M7 - Padeželski																															
	KB NADZORNIŠTVO MOKRONOG: M4 - Padeželski				3,500	168,081	3,990							0,159	7,620	0,331						0,004	0,202	0,014	48,023							
RP MEŽICA	KB POSTAJE OC: M8 - Padeželski																															
	DV CITRIJA: D30 - Padeželski	0,372	23,744		1,000	65,384	1,000				0,025	1,577	0,027	0,066	4,344	0,085				0,000	0,015	0,001	63,883	0,001	0,040	0,002	65,383					
	DV LOGARSKA DOLINA: D10 - Padeželski	3,206	94,044	3,206	1,112	178,401	1,119	1,015	186,579	1,242	1,919	56,283	2,088	0,665	106,768	0,851	0,607	111,662	0,995	0,018	0,522	0,059	29,331	0,006	0,991	0,020	160,435	0,006	1,037	0,068	183,870	
	DV RASTKE: D31 - Padeželski	1,488	52,191	1,488	1,053	70,331	1,063	2,300	126,568	2,311	0,181	6,351	0,197	0,128	8,559	0,164	0,280	15,402	0,459	0,002	0,059	0,006	35,077	0,001	0,079	0,004	66,782	0,003	0,143	0,031	55,041	
	DV SAVINA: D26 - Padeželski	0,931	30,091	1,000							0,199	6,422	0,216							0,002	0,060	0,006	32,317									
RP PLANINA	DV ČRNA 1: D39 - Mestni	1,316	11,782	1,000				0,113	18,371	19,200	0,348	3,116	0,970				0,030	4,858	0,457	0,006	0,054	0,020	8,950					0,001	0,085	0,006	162,086	
	DV ČRNA 2: D49 - Padeželski	0,016	0,692	1,000							0,002	0,097	0,006							0,000	0,002	0,000	44,503									
	DV ŠMELC: D58 - Padeželski	0,138	7,184	1,000	3,394	363,807	3,377	0,365	43,004	0,361	0,009	0,455	0,024	0,215	23,057	3,377	0,023	2,726	0,352	0,000	0,008	0,001	52,083	0,004	0,403	0,012	107,189	0,000	0,048	0,005	117,971	
	DV ŽERJAV 1: D40 - Padeželski																															
	KB MEŽICA: K57 - Mestni																															
RP LOČICA	DV DOBJE: S31 - Padeželski	0,972	87,094	0,974							0,399	35,779	0,974							0,004	0,361	0,013	89,568									
	DV DRSTVEN: S34 - Padeželski																															
	DV LESIČNO: S32 - Padeželski																															
	DV PLANINA ŠOLA: S33 - Padeželski																															
	KB TP RP PLANINA: S35 - Padeželski																															
RTP SLOVENJ GRADEC	DV DOLENJA VAS: D52 - Padeželski	0,877	19,879	1,063				1,159	70,408	1,167	0,261	5,919	0,758				0,345	20,963	1,167	0,005	0,113	0,017	22,660					0,007	0,401	0,079	60,740	
	DV LATKOVA VAS: D50 - Padeželski																															
	DV PREBOLD: D51 - Padeželski																															
	DV ŠENTRUPERT: D53 - Padeželski	0,027	4,932	1,000							0,004	0,719	0,012							0,000	0,014	0,000	180,002									
	KB AERO: K30 - Padeželski																															
RTP SLOVENJ GRADEC	KB LOČICA PEK: K29 - Padeželski	0,080	1,233	1,000	0,990	42,849	1,000				0,007	0,101	0,019	0,081	3,523	1,000				0,000	0,002	0,000	15,434	0,002	0,067	0,005	43,300					
	KB LOČICA POLIGON: K32 - Padeželski	1,714	54,934	1,492				0,132	4,218	0,382										0,003	0,081	0,008	32,055									
	KB ŠEMPETER - Padeželski																															
	DV DOLIC: D14 - Padeželski				0,281	34,197	0,423	0,051	2,911	1,000				0,067	8,208	0,289	0,012	0,699	1,000					0,003	0,421	0,011	121,603	0,001	0,036	0,008	57,166	
	DV DRAVOGRAD 1: D10 - Padeželski	0,127	11,145	1,155							0,013	1,108	0,035							0,001	0,057	0,002	87,572									
RTP SLOVENJ GRADEC	DV LEGEN - KOPE: D55 - Padeželski																															
	DV RAVNE: D13 - Padeželski																															
	DV RAZBOR: D54 - Mešani	0,406	29,261	1,000	0,361	21,449	1,070				0,016	1,179	0,045	0,015	0,864	0,062				0,001	0,061	0,003	72,013	0,001	0,044	0,002	59,338					
	DV SLOVENJ GRADEC 1: D15 - Mestni	0,972	18,934	1,000							0,055	1,071	0,151							0,003	0,055	0,009	19,483									
	DV ŠMARTNO: D60 - Padeželski																															
RTP SLOVENJ GRADEC	DV VELENJE: D1 - Padeželski	0,113	4,295	1,000	0,207	7,158	0,207				0,007	0,257	0,019	0,012	0,429	0,053				0,000	0,013	0,001	37,851	0,001	0,022	0,002	34,507					
	KB SLOVENJ GRADEC 2: K16 - Mestni																															
	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17 - Mestni	0,914	17,806	1,000							0,274	5,343	0,755							0,014	0,274	0,047	19,483									
	DV DRAMLJE: D21 - Padeželski	0,890	8,492	1,261	1,956	72,416	1,962	1,006	34,136	1,843	0,153	1,460	0,377	0,336	12,447	0,628	0,173	5,867	0,693	0,008	0,074	0,026	9,537	0,017	0,631	0,055	37,019	0,009	0,298	0,105	33,923	
	DV JAKOB: D26 - Padeželski	1,239	80,688	1,739	1,436	72,147	2,004	1,256	170,560	1,760	0,232	15,102	0,571	0,269	13,504	0,502	0,235	31,924	0,942	0,012	0,766	0,039	65,112	0,014	0,685	0,044	50,246	0,012	1,619	0,143	135,808	
RTP SLOVENJ GRADEC	DV PODPLAT: D27 - Padeželski	0,027	1,726	1,417	0,143	8,255	0,144				0,004	0,235	0,009	0,019	1,122	0,036				0,000	0,012	0,001	64,119	0,001	0,057	0,003	57,599					
	DV ŠENTIUR TRG: D22 - Mestni	0,019	6,641	1,000							0,002	0,753	0,005							0,000	0,038	0,000	350,001									
	DV ŠENTIUR: D25 - Mešani	0,276	1,848	1,034	0,266	16,294	1,000	0,266	9,923	1,000	0,023	0,154	0,057	0,022	1,359	0,041	0,022	0,828	0,089	0,001	0,008	0,004	6,691	0,001	0,069	0,004	61,300	0,001	0,042	0,013	37,333	
	DV ŠENTVID: D24 - Padeželski	1,073	95,847	1,353	1,400	110,182	3,073				0,164	14,649	0,404	0,214	16,840	0,400				0,008	0,743	0,028	89,306	0,011	0,854	0,035	78,702					
	DV TRATNA: D23 - Mešani	0,040	6,402	2,000	0,015	0,506	1,000				0,006	0,989	0,015	0,002	0,078	0,004				0,000	0,050	0,001	158,501	0,000	0,004	0,000	33,001					
RTP VUZENICA	KB ALPOS CEVARNA: K213 - Mestni																															

22

Nivo izračuna		Izvod									RTP/RP									Podjetje											
Vzrok prekinitve		Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni				Tuji				Višja sila			
RTP/Izvod		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]			
	KB KLAVNICA: K106 - Mestni	1,000	3,517	1,000							0,003	0,012	0,198							0,000	0,000	0,000	3,516								
	KB MERX: K105 - Mestni																														
	KB RTP TRNOVLJE LASTNA RABA: KXXX - Mestni																														
	KB SEVERNI KROŽNI: K446 - Mestni																														
	KB TTC LIBELA: K215 - Mestni																														
RTP LAVA	DV MEDLOG: D17 - Mešani	1,192	12,019	1,051							0,072	0,727	0,294							0,006	0,057	0,019	10,083								
	KB AERO GRAFIKA: KT18 - Mestni																														
	KB AVTO CELJE: K73 - Mestni																														
	KB BOLNICA 1: K194 - Mestni																														
	KB BOLNICA 2: K193 - Mestni																														
	KB DOLGO POLJE: K249 - Mestni																														
	KB DV LOKROVEC: K433 - Mestni	0,691	33,538	1,000	2,118	61,073	2,009				0,042	2,044	0,172	0,129	3,722	1,008				0,003	0,161	0,011	48,518	0,010	0,294	0,033	28,835				
	KB IPAVČEVA: K75 - Mestni				0,908	31,542	1,001							0,064	2,219	0,499					0,005	0,175	0,016	34,754							
	KB IRŠIČEVA: K157 - Mestni																														
	KB KERSNIKOVA: K31 - Mestni																														
	KB OBLAKOVA: K445 - Mestni	7,889	95,260	2,845							0,324	3,908	1,320							0,026	0,308	0,085	12,075								
	KB OSTROŽNO: K162 - Mestni	0,061	4,259	1,000							0,006	0,422	0,025							0,000	0,033	0,002	69,300								
	KB RIBARJEVA: K80 - Mestni	0,122	14,783	1,000							0,015	1,775	0,060							0,001	0,140	0,004	121,050								
	KB RONKOVA: K430 - Mestni																														
	KB ŠARANOVČEVA: K32 - Mestni																														
	KB TSS: K74 - Mestni																														
KB ZLATARNA: K119 - Mestni																															
RP VRAUSKO	LASTNA RABA-RTP LAVA - Mestni																														
	DV MIRNA - Podeželski	0,705	107,757	0,614	3,015	109,260	2,603	2,114	37,263	1,901	0,705	107,757	0,614	3,015	109,260	2,603	2,114	37,263	1,901	0,005	0,697	0,015	152,870	0,020	0,707	0,063	36,237	0,014	0,241	0,164	17,628
	DV MOTNIK: D34 - Podeželski	3,201	90,419	3,201				0,987	5,578	1,000	0,806	22,768	1,072				0,249	1,405	0,969	0,005	0,154	0,018	28,245					0,002	0,010	0,020	5,650
	DV PREDORI: D36 - Mestni																														
	DV VRANSKO: D07 - Podeželski	3,066	111,650	3,066							1,534	55,870	2,040							0,010	0,379	0,035	36,416								
RP LENO	DV ZADREČKA DOLINA: D35 - Podeželski				0,996	162,769	1,000	0,038	1,583	1,000				0,213	34,832	1,000	0,008	0,339	0,031					0,001	0,236	0,005	163,383	0,000	0,002	0,001	42,103
	KB KIV VRANSKO: K22 - Podeželski																														
	DV PETROVČE: D5 - Podeželski	0,652	56,159	1,000							0,166	14,299	0,184							0,002	0,135	0,005	86,189								
	DV ZABUKOVICA: D4 - Podeželski	3,228	179,688	2,935	4,512	123,039	4,516				2,147	119,550	2,381	3,002	81,861	4,516				0,020	1,133	0,067	55,670	0,028	0,776	0,092	27,271				
	DV ZAGREBEN: D17 - Podeželski	0,080	4,080	1,000							0,005	0,235	0,005							0,000	0,002	0,000	51,002								
RP RADLJE	LASTNA RABA RP LENO - Mestni																														
	DV PRELAZ RADLJE: D50 - Mešani	0,131	8,789	1,611	0,356	112,122	1,000				0,010	0,699	0,082	0,028	8,912	0,223				0,000	0,011	0,001	67,284	0,000	0,136	0,001	315,081				
	DV REMSNIK: D44 - Podeželski	0,495	32,735	1,000	0,190	142,576	1,160				0,115	7,583	0,907	0,044	33,028	0,346				0,002	0,116	0,006	66,186	0,001	0,503	0,002	749,970				
	DV VUHRED: D47 - Podeželski	0,032	3,908	1,000	0,357	32,687	1,000				0,005	0,666	0,042	0,061	5,571	0,479				0,000	0,010	0,000	123,993	0,001	0,085	0,003	91,524				
	KB IND.CONA RADLJE: K48 - Mestni																														
RP NAZARJE	KB LPK LESNA: K46 - Podeželski																														
	KB RADLJE: K45 - Mestni																														
	ELKROJ: K37 - Mestni																														
	LASTNA RABA RP NAZARJE - Mestni				0,469	9,039	1,047							0,009	0,178	0,009					0,000	0,005	0,001	19,282							
	IN 1: K40 - Mestni																														
RP ERNO	IN 2: K39 - Mestni				0,043	16,499	1,000							0,000	0,159	0,000					0,000	0,004	0,000	387,886							
	MOZIRJE: K35 - Mestni				1,049	18,253	1,000							0,236	4,112	0,241					0,006	0,110	0,020	17,400							
	JBRTNA CONA NAZARJE: K38 - Mestni																														
	RADEGUNDA: K41 - Podeželski	0,049	2,534		1,130	156,102	1,208				0,004	0,200	3,167	0,089	12,330	0,091				0,000	0,005	0,000	51,484	0,002	0,329	0,008	138,201				
	RECICA TRG: K36 - Podeželski	0,025	0,590		0,995	17,319	1,000				0,006	0,129	4,500	0,218	3,799	0,223				0,000	0,003	0,000	23,417	0,006	0,101	0,019	17,400				
RTP VOJNIK	ZADREČKA DOLINA: K42 - Podeželski	0,310	1,322	111,667	0,493	39,256	0,494				0,137	0,585	111,667	0,218	17,359	0,223				0,004	0,016	0,012	4,265	0,006	0,463	0,019	79,581				
	KB BASTL CONTAINER: KT46 - Mestni																														
	KB EMO ETI1: KT54+KT55 - Mestni																														
	KB EMO FRITE: KT45 - Mestni																														
	KB EMO ORODJARNA:K47+K48 - Mestni																														
RP PRIS	LASTNA RABA RP EMO - Mestni																														
	KB DOBRNA: K484 - Podeželski	0,471	24,721	0,446	0,197	16,646	2,852	0,016	2,877	1,000	0,163	8,573	0,268	0,068	5,773	0,188	0,006	0,998	0,758	0,004	0,211	0,013	52,461	0,002	0,142	0,005	84,529	0,000	0,025	0,002	180,001
	KB FRANKOLOVO: K442 - Podeželski	1,044	115,703	1,110	1,710	106,618	1,711	0,007	0,430	1,000	0,259	28,656	0,424	0,424	26,406	1,167	0,002	0,106	0,242	0,006	0,705	0,									

Nivo izračuna	Izvod									RTP/RP									Podjetje								
Vzrok prekinitve	Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila		
RTP/Izvod	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]
	Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila			Lastni			Tuji			Višja sila		
	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]
	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]
	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]
Skupaj mestni	0,16	3,22	0,54	19,67	0,07	1,99	0,23	27,45	0,00	0,13	0,04	41,27															
Skupaj mešani	0,02	0,66	0,06	35,23	0,04	1,54	0,12	41,35	0,00	0,04	0,01	37,33															
Skupaj podeželski	0,30	15,87	0,99	53,01	0,39	22,79	1,25	59,12	0,11	7,33	1,27	69,37															
Skupaj	0,48	19,75	1,60	41,00	0,50	26,31	1,60	53,15	0,11	7,50	1,32	68,23															

Tabela 7: nenačrtovane dolgotrajne prekinitve v letu 2025

RTP/RP	Tip omrežja	Lastni				Tuji				Višja sila				Skupaj			
		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RTP VELENJE	Skupaj mestni	0,090	1,752	0,298	19,508	0,010	0,363	0,032	37,042					0,100	2,116	0,361	21,233
	Skupaj mešani					0,011	0,398	0,035	36,858					0,011	0,398	0,070	36,858
	Skupaj podeželski	0,041	1,777	0,135	43,624	0,012	0,465	0,038	39,406	0,012	0,336	0,147	27,369	0,065	2,578	0,212	39,777
	Skupaj	0,131	3,529	0,433	27,030	0,032	1,227	0,105	37,841	0,012	0,336	0,147	27,369	0,175	5,092	0,685	29,054
RTP RAVNE	Skupaj mestni					0,014	0,365	0,045	26,415					0,014	0,365	0,090	26,415
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,002	0,164	0,008	67,383	0,005	0,412	0,015	89,341	0,000	0,006	0,000	544,921	0,007	0,582	0,038	82,460
	Skupaj	0,002	0,164	0,008	67,383	0,018	0,777	0,060	42,151	0,000	0,006	0,000	544,921	0,021	0,948	0,068	45,360
RTP ŽALEC	Skupaj mestni	0,003	0,029	0,008	11,373					0,003	0,047	0,032	17,600	0,005	0,076	0,008	14,561
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,001	0,027	0,002	39,648	0,004	0,232	0,013	56,125					0,005	0,259	0,029	53,790
	Skupaj	0,003	0,056	0,011	17,343	0,004	0,232	0,013	56,125	0,003	0,047	0,032	17,600	0,010	0,335	0,056	33,376
RP PODSREDA	Skupaj mestni	0,000	0,002	0,001	8,450	0,000	0,001	0,001	5,267					0,001	0,004	0,003	6,858
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,015	0,298	0,049	19,972	0,010	0,062	0,033	6,162					0,025	0,360	0,115	14,393
	Skupaj	0,015	0,300	0,050	19,765	0,010	0,064	0,034	6,139					0,026	0,364	0,084	14,232
RTP BRESTANICA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,020	0,954	0,068	46,521	0,012	0,370	0,040	30,179					0,033	1,324	0,148	40,400
	Skupaj	0,020	0,954	0,068	46,521	0,012	0,370	0,040	30,179					0,033	1,324	0,108	40,400
RTP SELCE	Skupaj mestni	0,000	0,001	0,000	44,995									0,000	0,001	0,000	44,995
	Skupaj mešani	0,003	0,047	0,009	17,014	0,020	0,536	0,064	26,952					0,023	0,583	0,138	25,735
	Skupaj podeželski	0,005	0,029	0,017	5,618	0,007	0,403	0,021	61,993					0,012	0,433	0,060	36,873
	Skupaj	0,008	0,078	0,027	9,688	0,026	0,939	0,086	35,594					0,034	1,017	0,112	29,549
RTP KRŠKO DES	Skupaj mestni	0,009	0,204	0,030	22,408									0,009	0,204	0,030	22,408
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,005	0,454	0,018	83,634	0,015	1,583	0,047	108,795	0,001	0,045	0,017	32,050	0,021	2,083	0,112	97,374
	Skupaj	0,015	0,659	0,048	45,250	0,015	1,583	0,047	108,795	0,001	0,045	0,017	32,050	0,031	2,287	0,112	74,956
RTP ROGAŠKA SLATINA	Skupaj mestni	0,000	0,002	0,000	27,884	0,019	0,313	0,061	16,522					0,019	0,315	0,123	16,571
	Skupaj mešani	0,000	0,018	0,001	51,318	0,001	0,003	0,003	3,050					0,001	0,021	0,008	14,882
	Skupaj podeželski	0,000	0,043	0,002	90,757									0,000	0,043	0,002	90,757
	Skupaj	0,001	0,063	0,003	69,856	0,020	0,316	0,065	15,808					0,021	0,378	0,068	18,126
RP IVERKA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,000	0,002	0,000	89,990									0,000	0,002	0,000	89,990
	Skupaj	0,000	0,002	0,000	89,990									0,000	0,002	0,000	89,990
RTP BREŽICE	Skupaj mestni	0,005	0,083	0,018	15,179									0,005	0,083	0,018	15,179
	Skupaj mešani	0,006	0,252	0,020	41,938	0,003	0,349	0,010	113,993					0,009	0,601	0,040	66,275
	Skupaj podeželski	0,020	1,036	0,066	52,357	0,031	1,482	0,100	47,960					0,051	2,518	0,266	49,676
	Skupaj	0,031	1,370	0,104	43,871	0,034	1,831	0,110	53,911					0,065	3,202	0,214	49,102
RP PODGRAČENO	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,004	0,047	0,014	11,558	0,009	0,130	0,029	14,787					0,013	0,178	0,071	13,759
	Skupaj	0,004	0,047	0,014	11,558	0,009	0,130	0,029	14,787					0,013	0,178	0,042	13,759
RTP MOKRONOG	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,013	0,715	0,043	54,704	0,024	1,890	0,079	77,406					0,037	2,605	0,202	69,488
	Skupaj	0,013	0,715	0,043	54,704	0,024	1,890	0,079	77,406					0,037	2,605	0,123	69,488

RTP/RP	Tip omrežja	Lastni				Tuji				Višja sila				Skupaj			
		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
RP LJUBNO	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,022	0,656	0,072	30,401	0,008	1,111	0,026	139,138	0,008	1,180	0,099	143,232	0,038	2,946	0,123	77,967
	Skupaj	0,022	0,656	0,072	30,401	0,008	1,111	0,026	139,138	0,008	1,180	0,099	143,232	0,038	2,946	0,196	77,967
RP MEŽICA	Skupaj mestni	0,006	0,054	0,020	8,950					0,001	0,085	0,006	162,085	0,007	0,139	0,020	21,090
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,000	0,010	0,001	50,567	0,004	0,403	0,012	107,189	0,000	0,048	0,005	117,970	0,004	0,460	0,025	105,705
	Skupaj	0,006	0,064	0,021	10,217	0,004	0,403	0,012	107,189	0,001	0,133	0,011	142,882	0,011	0,600	0,044	54,700
RP PLANINA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,004	0,361	0,013	89,568									0,004	0,361	0,013	89,568
	Skupaj	0,004	0,361	0,013	89,568									0,004	0,361	0,013	89,568
RP LOČICA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,008	0,209	0,026	27,166	0,002	0,067	0,005	43,300	0,007	0,401	0,079	60,740	0,016	0,678	0,036	42,711
	Skupaj	0,008	0,209	0,026	27,166	0,002	0,067	0,005	43,300	0,007	0,401	0,079	60,740	0,016	0,678	0,110	42,711
RTP SLOVENJ GRADEC	Skupaj mestni	0,017	0,329	0,056	19,483									0,017	0,329	0,056	19,483
	Skupaj mešani	0,001	0,061	0,003	72,013	0,001	0,044	0,002	59,337					0,002	0,105	0,008	66,045
	Skupaj podeželski	0,001	0,070	0,003	70,183	0,004	0,443	0,013	108,052	0,001	0,036	0,008	57,167	0,006	0,549	0,030	95,879
	Skupaj	0,019	0,460	0,062	24,541	0,005	0,488	0,016	100,545	0,001	0,036	0,008	57,167	0,024	0,984	0,085	40,611
RTP ŠENTJUR	Skupaj mestni	0,000	0,038	0,000	349,992									0,000	0,038	0,000	349,992
	Skupaj mešani	0,001	0,058	0,005	39,062	0,001	0,073	0,004	58,569	0,001	0,042	0,013	37,333	0,004	0,173	0,013	44,857
	Skupaj podeželski	0,028	1,594	0,093	56,896	0,043	2,227	0,138	52,374	0,021	1,916	0,248	92,619	0,091	5,737	0,369	62,890
	Skupaj	0,030	1,691	0,098	57,082	0,044	2,299	0,142	52,551	0,022	1,958	0,262	89,770	0,095	5,948	0,502	62,490
RTP VUZENICA	Skupaj mestni					0,008	0,351	0,025	45,466					0,008	0,351	0,050	45,466
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,001	0,040	0,004	37,725	0,008	0,777	0,025	101,008					0,009	0,817	0,053	93,319
	Skupaj	0,001	0,040	0,004	37,725	0,015	1,129	0,050	73,178					0,016	1,169	0,054	70,890
RTP MOZIRJE	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,020	0,464	0,066	23,358	0,003	0,110	0,009	40,133					0,023	0,574	0,084	25,392
	Skupaj	0,020	0,464	0,066	23,358	0,003	0,110	0,009	40,133					0,023	0,574	0,075	25,392
RTP SEVNICA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,003	0,156	0,011	45,667	0,007	0,366	0,022	54,020					0,010	0,522	0,055	51,226
	Skupaj	0,003	0,156	0,011	45,667	0,007	0,366	0,022	54,020					0,010	0,522	0,033	51,226
RP LAŠKO MESTO	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,010	2,043	0,032	211,406	0,003	0,197	0,011	56,703	0,015	0,350	0,177	23,796	0,028	2,591	0,055	92,966
	Skupaj	0,010	2,043	0,032	211,406	0,003	0,197	0,011	56,703	0,015	0,350	0,177	23,796	0,028	2,591	0,220	92,966
RTP PODLOG	Skupaj mestni	0,000	0,007	0,001	39,374	0,000	0,008	0,000	60,000					0,000	0,014	0,001	47,999
	Skupaj mešani	0,002	0,161	0,005	103,066									0,002	0,161	0,005	103,066
	Skupaj podeželski	0,001	0,015	0,002	25,500	0,021	0,900	0,069	42,227					0,022	0,915	0,140	41,781
	Skupaj	0,002	0,183	0,008	78,799	0,021	0,907	0,069	42,331					0,024	1,090	0,077	45,900
RP KOSTANJEVICA	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,001	0,152	0,004	118,550	0,035	1,693	0,114	48,069					0,036	1,845	0,233	50,546
	Skupaj	0,001	0,152	0,004	118,550	0,035	1,693	0,114	48,069					0,036	1,845	0,118	50,546
RP PODPLAT	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																

RTP/RP	Tip omrežja	Lastni				Tuji				Višja sila				Skupaj			
		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	Skupaj podeželski	0,013	0,871	0,043	66,619	0,010	0,325	0,034	31,021	0,000	0,012	0,003	46,001	0,024	1,208	0,111	50,744
	Skupaj	0,013	0,871	0,043	66,619	0,010	0,325	0,034	31,021	0,000	0,012	0,003	46,001	0,024	1,208	0,080	50,744
RTP LAŠKO DES	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,000	0,010	0,001	44,184	0,004	0,316	0,012	87,449					0,004	0,326	0,024	84,930
	Skupaj	0,000	0,010	0,001	44,184	0,004	0,316	0,012	87,449					0,004	0,326	0,012	84,930
RTP DRAVOGRAD	Skupaj mestni	0,002	0,026	0,006	14,406									0,002	0,026	0,006	14,406
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,000	0,003	0,001	15,400	0,002	0,493	0,007	243,071					0,002	0,496	0,014	226,081
	Skupaj	0,002	0,028	0,006	14,490	0,002	0,493	0,007	243,071					0,004	0,522	0,013	131,293
RTP TRNOVLJE	Skupaj mestni	0,001	0,038	0,002	73,777									0,001	0,038	0,002	73,777
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski									0,003	0,985	0,034	343,633	0,003	0,985		343,633
	Skupaj	0,001	0,038	0,002	73,777					0,003	0,985	0,034	343,633	0,003	1,022	0,036	302,653
RTP LAVA	Skupaj mestni	0,030	0,643	0,101	21,084	0,015	0,469	0,049	30,794					0,046	1,112	0,200	24,317
	Skupaj mešani	0,006	0,057	0,019	10,083									0,006	0,057	0,019	10,083
	Skupaj podeželski																
	Skupaj	0,036	0,700	0,120	19,354	0,015	0,469	0,049	30,794					0,051	1,169	0,169	22,741
RTP TREBNJE (ELLJ)	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,005	0,697	0,015	152,870	0,020	0,707	0,063	36,237	0,014	0,241	0,164	17,628	0,038	1,646	0,142	43,587
	Skupaj	0,005	0,697	0,015	152,870	0,020	0,707	0,063	36,237	0,014	0,241	0,164	17,628	0,038	1,646	0,243	43,587
RP VRANSKO	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,016	0,533	0,053	33,602	0,001	0,236	0,005	163,383	0,002	0,012	0,021	6,793	0,019	0,782	0,062	40,999
	Skupaj	0,016	0,533	0,053	33,602	0,001	0,236	0,005	163,383	0,002	0,012	0,021	6,793	0,019	0,782	0,078	40,999
RP LIBOJE	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,022	1,270	0,073	57,845	0,028	0,776	0,092	27,271					0,050	2,046	0,257	40,593
	Skupaj	0,022	1,270	0,073	57,845	0,028	0,776	0,092	27,271					0,050	2,046	0,165	40,593
RP RADLJE	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani	0,000	0,011	0,001	67,282	0,000	0,136	0,001	315,081					0,001	0,146	0,003	248,540
	Skupaj podeželski	0,002	0,126	0,006	68,774	0,002	0,588	0,005	367,938					0,003	0,714	0,016	208,352
	Skupaj	0,002	0,136	0,007	68,655	0,002	0,724	0,007	356,713					0,004	0,861	0,013	214,249
RP NAZARJE	Skupaj mestni					0,007	0,119	0,021	18,087					0,007	0,119	0,043	18,087
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,004	0,024	0,013	6,240	0,014	0,893	0,045	63,704					0,018	0,918	0,104	51,179
	Skupaj	0,004	0,024	0,013	6,240	0,021	1,012	0,067	49,163					0,024	1,036	0,080	42,314
RP EMO	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski																
	Skupaj																
RTP VOJNIK	Skupaj mestni	0,000	0,006	0,000	60,002									0,000	0,006	0,000	60,002
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,011	0,958	0,036	88,440	0,014	0,926	0,046	65,170	0,000	0,027	0,002	150,921	0,025	1,911	0,128	75,773
	Skupaj	0,011	0,963	0,036	88,184	0,014	0,926	0,046	65,170	0,000	0,027	0,002	150,921	0,025	1,917	0,084	75,712
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	Skupaj mestni																
	Skupaj mešani																
	Skupaj podeželski	0,001	0,063	0,004	51,075	0,025	2,198	0,080	88,616	0,022	1,732	0,263	79,045	0,048	3,994	0,165	83,273
	Skupaj	0,001	0,063	0,004	51,075	0,025	2,198	0,080	88,616	0,022	1,732	0,263	79,045	0,048	3,994	0,348	83,273

RTP/RP	Tip omrežja	Lastni				Tuji				Višja sila				Skupaj			
		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
		SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]	SAIFI [prek./upor.]	SAIDI [min/upor.]	CAIFI [prek./upor.]	CAIDI [min/prek.]
	Skupaj mestni	0,163	3,215	0,542	19,668	0,072	1,989	0,235	27,447	0,003	0,132	0,038	41,270	0,239	5,336	1,012	22,314
	Skupaj mešani	0,019	0,665	0,063	35,235	0,037	1,539	0,121	41,353	0,001	0,042	0,013	37,333	0,057	2,246	0,304	39,257
	Skupaj podeželski	0,299	15,873	0,993	53,008	0,385	22,786	1,249	59,120	0,106	7,326	1,268	69,372	0,790	45,985	3,492	58,174
	Skupaj	0,482	19,753	1,597	40,999	0,495	26,314	1,605	53,149	0,110	7,500	1,320	68,226	1,087	53,567	4,522	49,288

Tabela 8: nenačrtovane dolgotrajne prekinitve po tipu omrežja v letu 2025

V tabelah 7, 8 so navedeni kazalci zanesljivosti za nenapovedane prekinitve, ki so deljeni po vzrokih: lastni, tuji in višja sila. Iz rezultatov ugotavljamo, da je na podeželskih tipih omrežja bistveno večje število in trajanje nenapovedanih prekinitev kot v mešanem in mestnem tipu omrežja. Podeželska omrežja so zaradi nadzemne izvedbe mnogo bolj izpostavljena zunanjim vplivom (veter, nevihte, sneg, padec dreves, neurja) ter imajo manjši delež zaznanih TP z možnostjo rezervnega napajanja kriterij N-1.

Prispevek prekinitev zaradi lastnih vzrokov podeželskih omrežij k skupnemu SAIFI 62 %, k SAIDI pa 80 %.

Kazalci zanesljivosti SAIDI, SAIFI predstavljajo pomemben kriterij pri odločitvi za rekonstrukcijo SN oz. kabliranje voda v smislu zagotovitve višje zanesljivosti napajanja uporabnikov.

Ugotovitve:

Skupna vrednost kazalcev za nenapovedane izpade zaradi lastnega vzroka se je v letu 2025 (primerjava z 2024):

- zmanjšala za SAIDI za 39 %,
- zmanjšala za SAIFI za 26 %.

Leto 2024: SAIDI = 32.324 min. /odj.; SAIFI=0,653 izp./odj.

Leto 2025: SAIDI =19,753 min. /odj.; SAIFI= 0.482 izp./odj.

Skupna vrednost kazalca za nenapovedane izpade zaradi višje sile v letu 2024 (primerjava z 2025):

- zmanjšala za SAIDI za 86 %,
- zmanjšala za SAIFI za 83 %.

Vzrok za zmanjšanje kazalca je v manjšem številu ekstremnih vremenskih pojavov v letu 2025.

Leto 2024: SAIDI = 52.822 min./odj.; SAIFI= 0.665 izp./odj.

Leto 2025: SAIDI = 7,5 min. /odj.; SAIFI= 0,11 izp./odj.

Vrednosti kazalcev zanesljivosti za nenapovedane izpade po vseh vzrokih skupaj v letu 2024 (primerjava z 2025):

- zmanjšala za SAIDI za 57 %,
- zmanjšala za SAIFI za 46 %.

Leto 2024: SAIDI = 123.316 min. /odj.; SAIFI= 2.004 izp./odj.

Leto 2025: SAIDI = 53,567 min. /odj.; SAIFI= 1,087 izp./odj.

2.1.6 Dolgotrajne prekinitve – delež prekinitev NN

Tip omrežja	Nenačrtovane – lastni vzrok						Nenačrtovane – tuji vzrok						Nenačrtovane – višja sila					
	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%
	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN
Mestni	0,163	0,002	1 %	3,215	0,241	7 %	0,072	0,000	0 %	1,989	0,016	1 %	0,003			0,132		
Mešani	0,019	0,002	13 %	0,665	0,239	36 %	0,037	0,000	1 %	1,539	0,005	0 %	0,001			0,042		
Podeželski	0,299	0,012	4 %	15,873	0,987	6 %	0,385	0,002	1 %	22,786	0,172	1 %	0,106	0,000	0 %	7,326	0,040	1 %
Skupaj	0,482	0,016	3 %	19,753	1,467	7 %	0,495	0,002	0 %	26,314	0,194	1 %	0,110	0,000	0 %	7,500	0,040	1 %

Tabela 9: Nenačrtovane dolgotrajne prekinitve po vzroku - delež prekinitev NN v letu 2025

Tip omrežja	Načrtovane						Nenačrtovane						Skupaj					
	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%	SAIFI [prek./upor.]		%	SAIDI [min/upor.]		%
	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN+NN	NN	Delež NN	SN	NN	Delež NN
Mestni	0,166	0,064	38 %	27,287	10,930	40 %	0,239	0,003	1 %	5,336	0,257	5 %	0,405	0,066	16 %	32,623	11,187	34 %
Mešani	0,089	0,018	20 %	20,273	2,965	15 %	0,057	0,003	5 %	2,246	0,244	11 %	0,146	0,021	14 %	22,518	3,209	14 %
Podeželski	0,808	0,153	19 %	140,316	28,843	21 %	0,790	0,014	2 %	45,985	1,200	3 %	1,599	0,167	10 %	186,301	30,043	16 %
Skupaj	1,062	0,235	22 %	187,876	42,738	23 %	1,087	0,019	2 %	53,567	1,701	3 %	2,149	0,254	12 %	241,442	44,438	18 %

Tabela 10: Načrtovane in nenačrtovane dolgotrajne prekinitve - delež prekinitev NN v letu 2025

2.1.7 Kratkotrajne prekinitev

RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]		
		Izvod	RTP/RP	Podjetje
RTP VELENJE	ANDRAŽ: 001 - Podeželski			
	DV PAKA: D39 - Podeželski	9,428	0,259	0,031
	DV SLOVENJ GRADEC: D01 - Podeželski	3,636	0,218	0,026
	DV VINSKA GORA: D40 - Podeželski			
	GORENJE 1: 017 - Mestni			
	GORENJE 3: 016 - Mestni			
	HOFER: 011 - Mestni			
	JAMA ŠKALE: 006 - Mestni			
	KB BEVČE 1: K07 - Mestni	9,098	0,431	0,051
	KB BEVČE 2: K08 - Mestni	0,896	0,051	0,006
	KB GORENJE 1: K13 - Mestni	1,000		
	KB GORENJE 3: K16 - Mestni	1,000		
	KB HOFER: K17 - Mestni	1,000		
	KB KONOVO: K15 - Mestni	2,203	0,213	0,025
	KB RŠC: K04 - Mestni	1,860	0,018	0,002
	KB ŠOŠTANJ 1: K12 - Mestni	6,137	0,246	0,029
	KB ŠOŠTANJ 2: K11 - Mestni	0,042	0,001	
	KB VELENJE 1: K05 - Mestni	4,583	0,319	0,038
	KB VELENJE 2: K02 - Mestni	3,038	0,394	0,046
	KONOVO: 014 - Mestni			
	LASTNA RABA ELES: 009 - Mestni			
	LASTNA RABA ELES: K33 - Mestni	1,000		
	LOKOVICA: 004 - Podeželski	1,170	0,051	0,006
	PRELOGE 3: 002 - Mestni			
	RŠC: 019 - Mestni			
	ŠOŠTANJ 1: 013 - Mestni	8,425	0,205	0,024
	ŠOŠTANJ 2: 015 - Mestni			
	STARI JAŠEK: 007 - Mestni			
	TOPOLŠICA: 008 - Podeželski	3,773	0,192	0,023
	VELENJE 3: 005 - Podeželski	7,556	0,541	0,064
	DV TOPOLŠICA: D09 - Mešani	4,143	0,215	0,025
	DV ANDRAŽ: D32 - Podeželski	2,281	0,177	0,021
	DV LOKOVICA: D29 - Podeželski	2,503	0,109	0,013
	KB JAMA ŠKALE: K06 - Mestni			
	KB PRELOGE 3: K09 - Mestni	1,000		
	KB STARI JAŠEK-IND.CONA: K03 - Mestni			
	KB VELENJE 3: K01 - Mestni			
RTP RAVNE	ČEČOVJE K32 - Mestni			
	DRAVOGRAD D2 - Podeželski	1,259	0,082	0,004
	KB LEK: K12 - Mestni	7,234	0,121	0,006
	LASTNA RABA RTP RAVNE NA KOROŠKEM - Mestni			
	OC GOK K59 - Mestni			
	POLJANA D4 - Podeželski	4,620	0,238	0,011
	PREVALJE 2 K18 - Mestni	3,910	0,379	0,017
	PREVALJE K21 - Mestni	0,995	0,166	0,008
	RAVNE CENTER K38 - Mestni	0,155	0,041	0,002
	SLOVENJ GRADEC D13 - Podeželski	0,853	0,108	0,005
	URŠLJA GORA D9 - Podeželski			
	ŽERJAV D53 - Podeželski	2,693	0,101	0,005
RTP ŽALEC	DV ARNOVSKI GOZD: D43 - Podeželski			
	DV LEVEC: D47 - Mestni	3,000	0,408	0,012
	DV LOŽNICA JUTEKS 1: D44 - Podeželski			
	DV LOŽNICA PIREŠICA: D42 - Podeželski	5,132	0,750	0,023
	DV PETROVČE: D46 - Mestni	8,675	1,136	0,034
	DV ŽALEC 3: D45 - Mestni	3,015	0,184	0,006
	KB LOŽNICA JUTEKS 2: K26 - Mestni	0,932	0,007	
RP PODSREDA	KB ŽALEC 1: K23 - Mestni			
	KB ŽALEC 2: K24 - Mestni	2,866	1,318	0,040
	DV BIZELJSKO: TE22 - Podeželski	18,780	9,365	0,094
RTP BRESTANICA	DV KOZJE: TE21 - Podeželski	12,691	6,019	0,061
	LASTNA RABA RP PODSREDA - Mestni	12,040	0,326	0,003
	DV BLANCA: TE12 - Podeželski	1,544	0,121	0,004
	DV BRESTANICA IND. CONA: TE3 - Mestni			
	DV BRESTANICA MESTO: TE4 - Podeželski	2,310	0,266	0,009
	DV PODSREDA: TE1 - Podeželski	10,742	1,332	0,044
	DV SEVNICA: TE2 - Podeželski	8,119	2,348	0,077

RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]		
		Izvod	RTP/RP	Podjetje
	DV SREMIČ: TE5 - Podeželski			
	KB GORICA: TE7 - Mestni			
	KB PIJAVŠKO: TE11 - Podeželski			
	KB TES BRESTANICA: TE10 - Mestni			
	SENOVO: TE9 - Podeželski			
RTP SELCE	DV BOVŠE: D41 - Podeželski	3,202	0,487	0,021
	DV ČRET: K28 - Mestni	1,000	0,012	0,001
	DV ENP ČRET JUG: D13 - Mestni	2,000		
	DV GROBELNO: D25 - Podeželski	1,998	0,229	0,010
	DV JUŽNI KROŽNI: D27 - Mešani	5,461	0,820	0,035
	DV KOMPOLE: D26 - Mešani	4,521	0,655	0,028
	DV LJUBEČNA: D23 - Podeželski	5,038	0,285	0,012
	DV SENTJUR: D6 - Podeželski	1,000	0,001	
	DV ŠMARJETA: D15 - Podeželski	2,000	0,004	
	DV ZVODNO: D31 - Mestni			
	KB DELAVSKA: K409 - Mestni			
	KB KOŠOVA: K86 - Mestni			
	KB POŠTA: K312 - Mestni	0,179	0,027	0,001
	KB SKALNA KLET: K44 - Mestni	0,637	0,115	0,005
	KB TOVORNA POSTAJA ČRET: K125 - Mestni	0,882	0,004	
RTP KRŠKO DES	DV BRESTANICA: K6 - Mestni			
	DV BUČKA: K11 - Podeželski	9,123	1,971	0,096
	DV KOSTANJEVICA: K1 - Podeželski	3,549	0,452	0,022
	DV KRŠKO: K4 - Mestni	7,213	1,020	0,050
	DV VIDEM: K3 - Mestni			
	DV VRBINSKA VAS: K2 - Podeželski	2,098	0,238	0,012
	DV ZDOLE: K8 - Podeželski	4,997	0,488	0,024
	KB IND.CONA KRŠKO: K10 - Mestni	6,362	0,553	0,027
	KB OC VRBINA: K15 - Podeželski			
	KB PC DRNOVO: K16 - Mestni	1,400	0,002	
	KB ROTO 1: K5 - Mestni			
	KB ROTO 2: K12 - Mestni			
	KB RTP 400/110 NEK: K13 - Mestni			
	KB SŽ 1: K9 - Mestni			
RTP ROGAŠKA SLATINA	DV BRESTOVEC: D6 - Mešani			
	DV CEROVEC: D15 - Podeželski	0,785	0,155	0,005
	DV KOSTRIVNICA: D14 - Mešani			
	DV NALIVALNICA: D13 - Mestni	0,765	0,049	0,002
	DV ROGATEC: D8 - Mestni	0,013	0,001	
	DV RP P.BETON.1: D5 (ZIBIKA) - Podeželski			
	DV STEKLARNA ROG.SLATINA: D10 - Mestni	1,000	0,001	
	DV STEKLARNA STRAŽA: D11 - Podeželski	0,988	0,014	
RP IVERKA	KB DONAT: K30 - Mestni	3,263	0,884	0,028
	DV BUKOVSKA VAS: D20 - Podeželski			
RTP BREŽICE	DV CERKLJE: B1 - Podeželski	9,251	1,810	0,109
	DV DOBOVA 1: B3 - Podeželski	5,969	0,380	0,023
	DV DOBOVA 2: B10 - Podeželski	1,502	0,242	0,015
	DV GLOBOKO: B4 - Mešani	9,219	1,859	0,112
	DV KRŠKO: B7 - Mestni			
	DV MOKRICE: B2 - Podeželski	11,803	0,517	0,031
	KB BREŽICE: B5 - Mestni			
	KB ŠOLSKI CENTER: B8 - Mestni	3,165	0,347	0,021
	KB ZAKOT 1: B9 - Mestni			
	KB ZAKOT 3: B6 - Mestni			
RP PODGRAČENO	LASTNA RABA RTP BREŽICE - Mestni			
	DV CIRNIK: B22 - Podeželski	11,714	5,719	0,033
RTP MOKRONOG	DV MOKRICE SMER SLOVENSKA VAS: B21 - Podeželski	7,772	3,977	0,023
	DV CIRNIK: M3 - Podeželski	1,000	0,101	0,003
	DV KRMELJ: M5 - Podeželski	4,306	0,389	0,010
	DV ŠENTRUPERT: M6 - Podeželski	11,123	3,083	0,082
	DV TREBELNO: M2 - Podeželski	17,706	7,954	0,211
	KB FRELIH: M7 - Podeželski	0,036		
	KB NADZORNIŠTVO MOKRONOG: M4 - Podeželski	14,100	0,639	0,017
	KB POŠTAJE OC: M8 - Podeželski	1,432	0,037	0,001
RP LJUBNO	DV CITRIJA: D30 - Podeželski	3,000	0,199	0,002
	DV LOGARSKA DOLINA: D10 - Podeželski	17,663	10,571	0,098
	DV RASTKE: D31 - Podeželski	9,440	1,149	0,011
RP MEŽICA	DV SAVINA: D26 - Podeželski	1,934	0,413	0,004
	DV ČRNA 1: D39 - Mestni	7,904	2,090	0,037

RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]		
		Izvod	RTP/RP	Podjetje
	DV ČRNA 2: D49 - Podeželski	0,053	0,007	
	DV ŠMELC: D58 - Podeželski	10,995	0,697	0,012
	DV ŽERJAV 1: D40 - Podeželski	0,009		
	KB MEŽICA: K57 - Mestni			
RP PLANINA	DV DOBJE: S31 - Podeželski	10,668	4,383	0,044
	DV DRSTVEN: S34 - Podeželski	2,971	0,111	0,001
	DV LESIČNO: S32 - Podeželski	5,532	2,515	0,025
	DV PLANINA ŠOLA: S33 - Podeželski			
	KB TP RP PLANINA: S35 - Podeželski			
RP LOČICA	DV DOLENJA VAS: D52 - Podeželski	4,970	1,480	0,028
	DV LATKOVA VAS: D50 - Podeželski			
	DV PREBOLD: D51 - Podeželski			
	DV ŠENTRUPERT: D53 - Podeželski	4,096	0,597	0,011
	KB AERO: K30 - Podeželski	5,789	0,697	0,013
	KB LOČICA PEK: K29 - Podeželski	1,986	0,163	0,003
	KB LOČICA POLIGON: K32 - Podeželski			
	KB ŠEMPETER - Podeželski	6,920	0,838	0,016
RTP SLOVENJ GRADEC	DV DOLIČ: D14 - Podeželski	3,480	0,835	0,043
	DV DRAVOGRAD 1: D10 - Podeželski	0,110	0,011	0,001
	DV LEGEN - KOPE: D55 - Podeželski	0,824	0,024	0,001
	DV RAVNE: D13 - Podeželski			
	DV RAZBOR: D54 - Mešani	0,451	0,018	0,001
	DV SLOVENJ GRADEC 1: D15 - Mestni	1,945	0,110	0,006
	DV ŠMARTNO: D60 - Podeželski	0,996	0,053	0,003
	DV VELENJE: D1 - Podeželski	3,280	0,197	0,010
	KB SLOVENJ GRADEC 2: K16 - Mestni			
	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17 - Mestni	0,914	0,274	0,014
RTP ŠENTJUR	DV DRAMLJE: D21 - Podeželski	17,593	3,024	0,153
	DV JAKOB: D26 - Podeželski	5,643	1,056	0,054
	DV PODPLAT: D27 - Podeželski	3,882	0,528	0,027
	DV ŠENTJUR TRG: D22 - Mestni			
	DV ŠENTJUR: D25 - Mešani	0,726	0,061	0,003
	DV ŠENTVID: D24 - Podeželski	24,477	3,741	0,190
	DV TRATNA: D23 - Mešani			
	KB ALPOS CEVARNA: K213 - Mestni			
	KB ALPOS STORITVE: K227 - Mestni			
RTP VUZENICA	DV DRAVOGRAD: D3 - Podeželski	0,698	0,063	0,001
	DV MUTA: D23 - Mestni	1,074	0,617	0,009
	DV RADLJE: D22 - Podeželski	1,243	0,213	0,003
	DV TGO MUTA 1: D27 - Mestni	0,964	0,010	
	DV TGO MUTA 2: D28 - Mestni			
	DV VELKA KOZJI VRH: D26 - Podeželski	0,372	0,055	0,001
	KB HE VUZENICA: K36 - Mestni			
	KB TOPILNICA VUZENICA: K24 - Mestni			
RTP MOZIRJE	DV GORENJE: D25 - Podeželski	2,001	0,812	0,016
	DV LETUŠ: D23 - Podeželski	3,001	1,316	0,026
	DV LOKE: D24 - Podeželski	9,136	1,229	0,025
	DV OBRTNA CONA KLS: D27 - Mestni			
	DV PRESEKA: D25 - Podeželski			
RTP SEVNICA	DV HOTEMEŽ: S2 - Podeželski	3,455	0,204	0,007
	DV KRMELJ: S8 - Podeželski	6,022	0,688	0,022
	DV RADEČE: S9 - Podeželski	5,522	1,260	0,041
	DV SEVNICA 1: S6 - Podeželski	4,816	0,853	0,028
	DV SEVNICA 2: S5 - Mestni	2,368	0,231	0,008
	DV TABORNIŠKI DOM: S3 - Podeželski	1,705	0,117	0,004
	KB BOŠTANJ: S7 - Podeželski			
	KB HE BOŠTANJ: S10 - Mestni			
	KB ŠMARJE 3: S4 - Mestni	0,102	0,022	0,001
RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4 - Podeželski	9,169	5,113	0,084
	DV RIMSKE TOPLICE: D6 - Podeželski			
	KB POKOPALIŠČE - Mestni			
	KB WELLNESS: KT9 - Mestni			
RTP PODLOG	DV JUTEKS: D12 - Podeželski	1,000		
	DV POLZELA: D8 - Mešani	0,995	0,347	0,010
	DV PONIKVA: D19 - Podeželski	6,619	1,042	0,031
	DV ROJE: D18 - Podeželski	5,293	0,634	0,019
	DV ŠEMPETER: D6 - Mešani	0,981	0,028	0,001
	DV TABOR: D34 - Podeželski	0,040	0,008	
	DV ŽALEC: D2 - Mestni	4,959	0,634	0,019

RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]		
		Izvod	RTP/RP	Podjetje
RP KOSTANJEVICA	J04: PEKEL - Podeželski			
	DV KOSTANJEVICA MESTO: K24 - Podeželski	5,109	0,427	0,005
	DV KOSTANJEVICA VODOVOD: K22 - Podeželski	18,059	9,112	0,098
	DV SLIVJE: K21 - Podeželski	6,928	2,146	0,023
RP PODPLAT	KB KOSTANJEVICA BENC. SERVIS: K23 - Podeželski	4,901	0,501	0,005
	DV KOSTRIVNICA: D7 - Podeželski	3,973	0,745	0,011
	DV SLOVENSKE KONJICE: D17 - Podeželski	6,023	0,930	0,014
	DV ŠMARJE: D4 - Podeželski	8,966	4,550	0,070
RTP LAŠKO DES	DV ZIBIKA: D3 - Podeželski	2,995	0,451	0,007
	DV LAŠKO VZHOD: D7 - Podeželski	2,000	0,124	0,002
	DV LAŠKO ZAHOD: D8 - Podeželski			
	KB DEBRO: K7 - Mestni			
RTP DRAVOGRAD	KB JAGOČE: K40 - Mešani			
	KB LASTNA RABA 2-RTP LAŠKO DES - Mestni			
	KB OBRтна CONA REČICA: K2 - Podeželski	0,890	0,133	0,002
	KB PIVOVARNA: K39 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB ZDRAVSTVENI DOM: K38 - Mestni			
	KB ZIDANI MOST: K1 - Podeželski			
	DV LIBELICE: D6 - Podeželski	1,586	0,288	0,005
	DV OJSTRICA: D66 - Podeželski	1,000	0,043	0,001
RTP LAVA	DV RAVNE: D2 - Podeželski			
	DV VUZENICA JUG: D3 - Podeželski	1,447	0,171	0,003
	KB DRAVOGRAD: K35 - Mestni	1,555	0,863	0,015
	KB INDUSTRIJSKA CONA: K56 - Podeželski			
RTP TRNOVLJE	KB MONTER: K11 - Podeželski	1,414	0,050	0,001
	KB SLOVENJ GRADEC: K10 - Podeželski			
	KB TP RTP IVERKA: K65 - Podeželski	1,000		
	DV LJUBEČNA: D21 - Podeželski	3,767	0,663	0,018
RTP TRNOVLJE	DV VOJNIK: D20 - Podeželski	1,997	0,265	0,007
	K43: KB OSTROŽNO: K214 - Mestni	2,813	0,224	0,006
	KB AVTOTEHNIKA: K336 - Mestni			
	KB HLADILNICE: K107 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB INDUSTRIJA: K143 - Mestni			
	KB INTERSPAR 1: K340 - Mestni			
	KB KLAVNICA: K106 - Mestni			
	KB MERKSCHA: K383 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB MERX: K105 - Mestni			
	KB PLINARNA: K203 - Mestni			
	KB PREVOZNIŠTVO: K102 - Mestni			
	KB SEVERNI KROŽNI: K446 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB TCC LIBELA: K215 - Mestni			
	KB TOPLARNA: KT58 - Mestni			
	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni			
	KB HLADILNICE: K107 - Mestni	2,231	0,024	0,001
RTP TRNOVLJE	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni			
	KB RTP TRNOVLJE LASTNA RABA: KXXX - Mestni			
	KB TUŠ-HLADILNICE: K297 - Mestni			
	KB AVTOTEHNIKA: K336 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB HLADILNICE: K107 - Mestni			
	KB INDUSTRIJA: K143 - Mestni			
	KB KLAVNICA: K106 - Mestni			
	KB MERX: K105 - Mestni			
RTP TRNOVLJE	KB RTP TRNOVLJE LASTNA RABA: KXXX - Mestni			
	KB SEVERNI KROŽNI: K446 - Mestni			
	KB TTC LIBELA: K215 - Mestni			
	DV MEDLOG: D17 - Mešani	4,525	0,274	0,022
RTP LAVA	KB AERO GRAFIKA: KT18 - Mestni			
	KB AVTO CELJE: K73 - Mestni			
	KB BOLNICA 1: K194 - Mestni			
	KB BOLNICA 2: K193 - Mestni			
RTP LAVA	KB DOLGO POLJE: K249 - Mestni			
	KB DV LOKROVEC: K433 - Mestni	12,669	0,772	0,061
	KB IPAVČEVA: K75 - Mestni	0,907	0,064	0,005
	KB IRŠIČEVA: K157 - Mestni			
RTP LAVA	KB KERSNIKOVA: K31 - Mestni			
	KB OBLAKOVA: K445 - Mestni	2,772	0,114	0,009
	KB OSTROŽNO: K162 - Mestni			
	KB RIBARJEVA: K80 - Mestni			
RTP LAVA	KB RONKOVA: K430 - Mestni			

RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]		
		Izvod	RTP/RP	Podjetje
	KB ŠARANOVČEVA: K32 - Mestni			
	KB TSŠ: K74 - Mestni	0,966	0,120	0,010
	KB ZLATARNA: K119 - Mestni			
	LASTNA RABA-RTP LAVA - Mestni			
RTP TREBNJE (ELLJ)	DV MIRNA - Podeželski	18,595	18,595	0,120
RP VRANSKO	DV MOTNIK: D34 - Podeželski	17,827	4,489	0,030
	DV PREDORI: D36 - Mestni			
	DV VRANSKO: D07 - Podeželski	1,947	0,974	0,007
	DV ZADREČKA DOLINA: D35 - Podeželski	1,045	0,224	0,002
	KB KIV VRANSKO: K22 - Podeželski			
RP LIBOJE	DV PETROVČE: D5 - Podeželski			
	DV ZABUKOVICA: D4 - Podeželski	19,769	13,153	0,125
	DV ZAGREBEN: D17 - Podeželski			
	LASTNA RABA RP LIBOJE - Mestni			
RP RADLJE	DV PRELAZ RADLJE: D50 - Mešani	1,995	0,159	0,002
	DV REMŠNIK: D44 - Podeželski	3,978	0,922	0,014
	DV VUHRED: D47 - Podeželski	0,357	0,061	0,001
	KB IND.CONA RADLJE: K48 - Mestni	0,462	0,002	
	KB LPK LESNA: K46 - Podeželski			
	KB RADLJE: K45 - Mestni			
RP NAZARJE	ELKROJ: K37 - Mestni			
	LASTNA RABA RP NAZARJE - Mestni			
	LIN 1: K40 - Mestni			
	LIN 2: K39 - Mestni	1,000	0,010	
	MOZIRJE: K35 - Mestni	6,392	1,440	0,038
	OBRTNA CONA NAZARJE: K38 - Mestni			
	RADEGUNDA: K41 - Podeželski	7,896	0,624	0,017
	REČICA TRG: K36 - Podeželski	6,932	1,521	0,041
	ZADREČKA DOLINA: K42 - Podeželski	5,862	2,592	0,069
RP EMO	KB BASTL CONTAINER: KT46 - Mestni			
	KB EMO ETT1: KT54+KT55 - Mestni			
	KB EMO FRITE: KT45 - Mestni			
	KB EMO ORODJARNA: K47+K48 - Mestni			
	LASTNA RABA RP EMO - Mestni			
RTP VOJNIK	KB DOBRNA: K484 - Podeželski	1,134	0,393	0,010
	KB FRANKOLOVO: K442 - Podeželski	8,045	1,992	0,049
	KB NOVA CERKEV: K483 - Podeželski	5,835	0,463	0,011
	KB OPC ARCLIN: K421 - Mestni			
	KB ŠMARTNO: K481 - Podeželski			
	KB TUŠ VOJNIK: K419 - Mestni			
	KB VOJNIK CENTER: K468 - Mestni			
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB PODPLAT: K141 - Podeželski			
	KB PRISTAVA: K143 - Podeželski	12,433	7,204	0,152
	KB ZIBIKA: K142 - Podeželski	5,692	2,204	0,047
	LASTNA RABA RP PRISTAVA BETONARNA - Mestni			

MAIFI [prek./upor.]	
Skupaj mestni	0,721
Skupaj mešani	0,240
Skupaj podeželski	3,300
Skupaj podjetje	4,261

Tabela 11: kratkotrajne prekinitve v letu 2025

Prispevek podeželskih omrežij k skupnemu MAIFI je 77 %, kar je posledica velike izpostavljenosti nadzemnih SN vodov zunanjim vplivom (neurja, dotiki vej, padci dreves, dodatno breme-sneg, veter).

Skupna vrednost kazalca MAIFI se je v letu 2025 zmanjšala za 34 % v primerjavi z letom 2024:

Leto 2024: MAIFI= 6.426 prek./odj.

Leto 2025: MAIFI= 4,261 prek./odj..

2.1.8 Najslabši primeri

2.1.8.1 Dolgotrajne prekinitve – lastni vzroki

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	Glavni vzroki za prekinitve	Načrtovani ukrepi
Mestni	RTP VELENJE	KB BEVČE 1: K07	0,046	okvara SN kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP LAVA	KB OBLAKOVA: K445	0,026	izvajanje stikalne manipulacije	-
	RTP VELENJE	KB VELENJE 1: K05	0,015	okvara SN kablovoda, okvara stikala	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP VELENJE	KB VELENJE 2: K02	0,015	preboj SN KB	-
	RTP SLOVENJ GRADEC	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17	0,014	prekinitiv vodnika	-
Mešani	RTP BREŽICE	DV GLOBOKO: B4	0,006	preboj SN kablovoda, poškodovan vodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP LAVA	DV MEDLOG: D17	0,006	izpad zaradi prenapajanja	dodatno računsko preverjanje
	RTP SELCE	DV JUŽNI KROŽNI: D27	0,003	izpad zaradi prenapajanja, izpad varovalke	dodatno računsko preverjanje
	RTP PODLOG	DV POLZELA: D8	0,002	preobremenitev transformatorja, izpad varovalke	menjava transformatorja
	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	0,001	veter	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
Podeželski	RTP VELENJE	VELENJE 3: 005	0,030	Okvara (preboj) kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RP LIBOJE	DV ZABUKOVICA: D4	0,020	pretrgan tokovodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RP LJUBNO	DV LOGARSKA DOLINA: D10	0,018	Preboj SN kablovoda, okvara stikala	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP BRESTANICA	DV SEVNICA: TE2	0,016	Podrt in nagnjen drog, veje na vodnikih	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP MOZIRJE	DV LOKE: D24	0,015	Pretrgan vodnik	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov

Tabela 12: pet najslabših izvodov pri lastnih vzrokih za parameter SAIFI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	SAIDI [min/upor.]	Glavni vzroki za prekinitve	Načrtovani ukrepi
Mestni	RTP VELENJE	KB BEVČE 1: K07	0,915	okvara SN kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP VELENJE	KB VELENJE 1: K05	0,328	okvara SN kablovoda, okvara stikala	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP LAVA	KB OBLAKOVA: K445	0,308	izvajanje stikalne manipulacije	-
	RTP SLOVENJ GRADEC	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17	0,274	prekinitiv vodnika	-
	RTP VELENJE	KB VELENJE 2: K02	0,256	preboj SN KB	-
Mešani	RTP BREŽICE	DV GLOBOKO: B4	0,252	preboj SN kablovoda, poškodovan vodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP PODLOG	DV POLZELA: D8	0,161	preobremenitev transformatorja, izpad varovalke	menjava transformatorja
	RTP SLOVENJ GRADEC	DV RAZBOR: D54	0,061	zlom droga, poškodba tokovnega loka	-
	RTP LAVA	DV MEDLOG: D17	0,057	izpad zaradi prenapajanja	dodatno računsko preverjanje
	RTP ŠENTJUR	DV TRATNA: D23	0,050	Preboj kablovoda, okvara tokovne vezi	-
Podeželski	RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4	2,043	padec drevesa, podrt drog, odpetje vodnilka	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RP LIBOJE	DV ZABUKOVICA: D4	1,133	pretrgan tokovodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP VELENJE	VELENJE 3: 005	1,112	Okvara (preboj) kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP BRESTANICA	DV SEVNICA: TE2	0,887	Podrt in nagnjen drog, veje na vodnikih	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP ŠENTJUR	DV JAKOB: D26	0,766	Podrt daljnovod, pretrgan vodnik	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov

Tabela 13: pet najslabših izvodov pri lastnih vzrokih za parameter SAIDI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	CAIFI [prek./upor.]	Glavni vzroki za prekinitve	Načrtovani ukrepi
Mestni	RTP VELENJE	KB BEVČE 1: K07	0,151	okvara SN kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP LAVA	KB OBLAKOVA: K445	0,085	izvajanje stikalne manipulacije	-
	RTP VELENJE	KB VELENJE 1: K05	0,051	okvara SN kablovoda, okvara stikala	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP VELENJE	KB VELENJE 2: K02	0,051	preboj SN KB	-
	RTP SLOVENJ GRADEC	KB SLOVENJ GRADEC 3: K17	0,047	prekinitev vodnika	-
Mešani	RTP BREŽICE	DV GLOBOKO: B4	0,020	preboj SN kablovoda, poškodovan vodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP LAVA	DV MEDLOG: D17	0,019	izpad zaradi prenapajanja	dodatno računsko preverjanje
	RTP SELCE	DV JUŽNI KROŽNI: D27	0,009	izpad zaradi prenapajanja, izpad varovalke	dodatno računsko preverjanje
	RTP PODLOG	DV POLZELA: D8	0,005	preobremenitev transformatorja, izpad varovalke	menjava transformatorja
	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	0,004	veter	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
Podeželski	RTP VELENJE	VELENJE 3: 005	0,099	Okvara (preboj) kablovoda	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RP LIBOJE	DV ZABUKOVICA: D4	0,067	pretrgan tokovodnik	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RP LJUBNO	DV LOGARSKA DOLINA: D10	0,059	Preboj SN kablovoda, okvara stikala	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP BRESTANICA	DV SEVNICA: TE2	0,052	Podrt in nagnjen drog, veje na vodnikih	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP MOZIRJE	DV LOKE: D24	0,051	Pretrgan vodnik	Pregled posekov, kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov

Tabela 14: pet najslabših izvodov pri lastnih vzrokih za parameter CAIFI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	CAIDI [min/prek.]
Mestni	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR TRG: D22	350,001
	RTP TRNOVLJE	KB INDUSTRIJA: K143	299,987
	RTP LAVA	KB RIBARJEVA: K80	121,050
	RTP LAVA	KB OSTROŽNO: K162	69,300
	RTP VOJNIK	KB TUŠ VOJNIK: K419	60,002
Mešani	RTP ŠENTJUR	DV TRATNA: D23	158,501
	RTP PODLOG	DV POLZELA: D8	103,066
	RTP SLOVENJ GRADEC	DV RAZBOR: D54	72,013
	RTP ROGAŠKA SLATINA	DV KOSTRIVNICA: D14	68,000
	RP RADLJE	DV PRELAZ RADLJE: D50	67,284
Podeželski	RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4	211,406
	RP LOČICA	DV ŠENTRUPERT: D53	180,002
	RTP TREBNJE (ELLJ)	DV MIRNA	152,870
	RTP VUZENICA	DV RADLJE: D22	144,989
	RP RADLJE	DV VUHRED: D47	123,993

Tabela 15: pet najslabših izvodov pri lastnih vzrokih za parameter CAIDI v letu 2025

2.1.8.2 Dolgotrajne prekinitve – višja sila

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	SAIFI [prek./upor.]	Glavni vzroki za prekinitve
Mestni	RTP ŽALEC	DV LEVEC: D47	0,003	nevihta
	RP MEŽICA	DV ČRNA 1: D39	0,001	udar strele, neurje
Mešani	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	0,001	neznan
Podeželski	RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB PRISTAVA: K143	0,022	plaz, padec drevesa
	RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4	0,015	plaz
	RTP TREBNJE (ELLJ)	DV MIRNA	0,014	nevihta
	RTP ŠENTJUR	DV JAKOB: D26	0,012	neurje, nevihta
	RTP ŠENTJUR	DV DRAMLJE: D21	0,009	neurje

Tabela 16: pet najslabših izvodov pri višji sili za parameter SAIFI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	SAIDI [min/upor.]	Glavni vzroki za prekinitve
Mestni	RP MEŽICA	DV ČRNA 1: D39	0,085	udar strele, neurje
	RTP ŽALEC	DV LEVEC: D47	0,047	nevihta
Mešani	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	0,042	neznan
Podeželski	RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB PRISTAVA: K143	1,732	plaz, padec drevesa
	RTP ŠENTJUR	DV JAKOB: D26	1,619	neurje, nevihta
	RP LJUBNO	DV LOGARSKA DOLINA: D10	1,037	udar strele
	RTP TRNOVLJE	DV LJUBEČNA: D21	0,985	neurje
	RP LOČICA	DV DOLENJA VAS: D52	0,401	neurje

Tabela 17: pet najslabših izvodov pri višji sili za parameter SAIDI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	CAIFI [prek./upor.]	Glavni vzroki za prekinitve
Mestni	RTP ŽALEC	DV LEVEC: D47	0,032	nevihta
	RP MEŽICA	DV ČRNA 1: D39	0,006	udar strele, neurje
Mešani	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	0,013	neznan
Podeželski	RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB PRISTAVA: K143	0,263	plaz, padec drevesa
	RP LAŠKO MESTO	DV JURKLOŠTER: D4	0,177	plaz
	RTP TREBNJE (ELLJ)	DV MIRNA	0,164	nevihta
	RTP ŠENTJUR	DV JAKOB: D26	0,143	neurje, nevihta
	RTP ŠENTJUR	DV DRAMLJE: D21	0,105	neurje

Tabela 18: pet najslabših izvodov pri višji sili za parameter CAIFI v letu 2025

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	CAIDI [min/prek.]
Mestni	RP MEŽICA	DV ČRNA 1: D39	162,086
	RTP ŽALEC	DV LEVEC: D47	17,600
Mešani	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTJUR: D25	37,333
Podeželski	RTP RAVNE	URŠLJA GORA D9	544,724
	RTP TRNOVLJE	DV LJUBEČNA: D21	343,633
	RTP VELENJE	LOKOVICA: 004	249,809
	RP LJUBNO	DV LOGARSKA DOLINA: D10	183,870
	RTP VOJNIK	KB DOBRNA: K484	180,001

Tabela 19: pet najslabših izvodov pri višji sili za parameter CAIDI v letu 2025

2.1.8.3 Kratkotrajne prekinitve

Tip izvoda	RTP/RP	Izvod	MAIFI [prek./upor.]	Glavni vzroki za prekinitve	Načrtovani ukrepi
Mestni	RTP LAVA	KB DV LOKROVEC: K433	0,061	Pretrgane žice	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP VELENJE	KB BEVČE 1: K07	0,051	Neznan vzrok	menjava SN kablovodov s pogostimi okvarami
	RTP KRŠKO DES	DV KRŠKO: K4	0,050	Veter	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP VELENJE	KB VELENJE 2: K02	0,046	Neznan vzrok	-
	RTP ŽALEC	KB ŽALEC 2: K24	0,040	Neznan vzrok	-
Mešani	RTP BREŽICE	DV GLOBOKO: B4	0,112	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP SELCE	DV JUŽNI KROŽNI: D27	0,035	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP SELCE	DV KOMPOLE: D26	0,028	Neznan vzrok	-
	RTP VELENJE	DV TOPOLŠICA: D09	0,025	Neznan vzrok	-
	RTP LAVA	DV MEDLOG: D17	0,022	Neznan vzrok	-
Podeželski	RTP MOKRONOG	DV TREBELNO: M2	0,211	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RTP ŠENTJUR	DV ŠENTVID: D24	0,190	Neznan vzrok	-
	RTP ŠENTJUR	DV DRAMLJE: D21	0,153	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RP PRISTAVA BETONARNA: 366	KB PRISTAVA: K143	0,152	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov
	RP LIBOJE	DV ZABUKOVICA: D4	0,125	Neznan vzrok	kabliranje izpostavljenih nadzemnih odsekov

Tabela 20: pet najslabših izvodov kratkotrajnih prekinitvah (parameter MAIFI) v letu 2025

2.2 Izredna stanja z večjim vplivom na število prekinitvev

Zap. št.	Začetek izrednega stanja	Konec izrednega stanja	RTP/RP	Število prekinitvev znotraj izrednega stanja	Skupno trajanje prekinitvev znotraj izrednega stanja	Skupno število prizadetih uporabnikov	Vzroki za izredno stanje
1	04.07.2025 15:00	04.07.2025 22:04	RTP VOJNIK, RTP ŠENTJUR, RTP VRANSKO RTP TRNOVLJE	14	1289 minut	3379	Neurje
2	21.07.2025 17:36	22.07.2025 12:51	RP LOČICA, RP PLANINA, RTP TREBNJE (ELEKTRO LJUBLJANA), RTP ŠENTJUR	22	1458 minut	4867	Nevihta

Tabela 21: izredna stanja z večjim vplivom na število prekinitvev v letu 2025

2.3 Pritožbe in nadomestila

2.3.1 Pritožbe uporabnikov

RTP/RP	Leto 2025		
	Skupaj pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]
RP KOSTANJEVICA	0	0	0
RP LAŠKO MESTO	0	0	0
RP LIBOJE	1	0	0
RP LJUBNO	0	0	0
RP LOČICA	0	0	0
RP MEŽICA	0	0	0
RP NAZARJE	0	0	0
RP PLANINA	0	0	0
RP PODGRAČENO	0	0	0
RP PODPLAT	0	0	0
RP PODSREDA	0	0	0
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	0	0	0
RP RADLJE	0	0	0
RP VRANSKO	0	0	0
RTP BREŠTANICA	0	0	0
RTP BREŽICE	3	0	0
RTP DRAVOGRAD	0	0	0
RTP KRŠKO DES	1	0	0
RTP LAŠKO DES	0	0	0
RTP LAVA	0	0	0
RTP MOKRONOG	3	0	0
RTP MOZIRJE	1	0	0
RTP PODLOG	5	0	0
RTP RAVNE	1	0	0
RTP ROGAŠKA SLATINA	0	0	0
RTP SELCE	1	0	0
RTP SEVNICA	1	0	0
RTP SLOVENJ GRADEC	2	0	0
RTP ŠENTJUR	4	0	0
RTP TRNOVLJE	0	0	0
RTP VELENJE	9	0	0
RTP VUZENICA	0	0	0
RTP ŽALEC	5	0	0
RTP VOJNIK	0	0	0
Skupaj	37	0	0

Tabela 22: pritožbe uporabnikov v letu 2025

2.3.2 Nadomestila pri dolgotrajnih prekinitvah

Napetostni nivo		Število	Vrednost (EUR)
SN	Potrjene zahteve	0	0,00
	Izplačane kompenzacije	0	0,00

Tabela 23: nadomestila pri dolgotrajnih prekinitvah v letu 2025

2.3.3 Nadomestila pri posameznih dolgotrajnih prekinitvah

Uporabniki	Število	Vrednost (EUR)
Gospodinjstva	0	0,00
Ostali uporabniki NN	0	0,00
Ostali uporabniki SN	0	0,00

Tabela 24: nadomestila pri posameznih dolgotrajnih prekinitvah v letu 2025

3 KOMERCIALNA KAKOVOST

3.1 Parametri komercialne kakovosti


Parameter komercialne kakovosti	Minimalni standardi kakovosti (MSK)				Dosežene vrednosti				Delež opravljenih storitev		Opombe
	Sistemski ali zamenljivi standard	Zahtevana raven skladnosti [%]	Mejna vrednost	Enota	Število vseh zahtevanih ali izvedenih storitev	Število upravičenih izvetij (višja sila, tuji vzrok)	Vrednost parametra	Standardna deviacija	Do vključno mejne vrednosti [%]	Nad mejno vrednostjo [%]	
1.1 Povprečni čas, potreben za izdajo soglasja za priključitev	S	95	20	Delovnih dni	5123	602	15,34	15,83	72,00	28,00	ni opomb
1.2 Povprečni čas, potreben za izdajo ocene stroškov oziroma predračuna za enostavna dela	Z	100	8	Delovnih dni	17	0	3,12	3,89	100,00	0,00	ni opomb
1.3 Povprečni čas, potreben za izdajo pogodbe o priključitvi na NN-sistem	S	95	20	Delovnih dni	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	ni opomb
1.4 Povprečni čas, potreben za aktiviranje priključka na sistem	Z	100	8	Delovnih dni	3666	0	2,53	3,49	92,00	8,00	ni opomb
2.1 Povprečni čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov	Z	100	8	Delovnih dni	120	0	5,43	6,38	76,00	24,00	ni opomb
2.2 Povprečni čas zadržanja klica v klicnem centru	-	0	0	-	27885	0	38,19	13,87	-	-	ni opomb
2.3 Parameter ravnih nivojev strežbe klicnega centra	-	0	0	-	27885	0	85,52	0,00	-	-	ni opomb
3.1 Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (06:00 - 22:00)	Z	100	4	Ure	3301	0	1,55	3,57	96,00	4,00	ni opomb
3.2 Povprečni čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (22:00 - 06:00)	Z	100	6	Ure	101	0	1,81	2,61	91,00	9,00	ni opomb
3.3 Povprečni čas, potreben za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti	S	95	30	Delovnih dni	122	0	23,20	6,30	94,00	6,00	ni opomb
3.4 Povprečni čas, potreben za rešitev odstopanj kakovosti napetosti	S	50	6	Meseci	42	0	0,10	0,20	17,00	83,00	ni opomb
4.1 Povprečni čas, potreben za odpravo okvare števca	Z	100	8	Delovnih dni	956	0	4,11	4,00	82,00	18,00	ni opomb
4.2 Povprečni čas, potreben za vzpostavitev ponovnega napajanja zaradi neplačila uporabnika	Z	100	3	Delovnih dni	627	0	1,17	0,49	100,00	0,00	ni opomb

Tabela 25: parametri komercialne kakovosti v letu 2025

3.2 Nadomestila

Zap. št.	Zajamčeni standard	Potrjene zahteve						Izplačane kompenzacije					
		Gospodinjstva		Ostali uporabniki NN		Ostali uporabniki SN		Gospodinjstva		Ostali uporabniki NN		Ostali uporabniki SN	
		Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]	Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]	Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]	Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]	Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]	Število izplačanih nadomestil	Vrednost izplačanih nadomestil [€]
1	Čas, potreben za izdajo ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Čas, potreben za aktiviranje priključka na sistem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Delež pravočasno obveščenih uporabnikov o načrtovani prekinitvi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Čas, potreben za odgovore na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (od 6.00 do 22.00 ure)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	Čas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka (od 22.00 do 6.00 ure)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Čas, potreben za odpravo okvare števca	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja (za končne odjemalce do 43 kW ali brez merjenja moči oziroma daljinskega odčitavanja)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Število rednih odčitavanj števcev v enem letu s strani pooblaščenega podjetja (za končne odjemalce nad 43 kW ali z merjenjem moči)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Čas do vzpostavitve ponovnega napajanja zaradi neplačila uporabnika	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (enostavni ukrepi, ki ne zahtevajo rekonstrukcije oziroma širitve sistema)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (rekonstrukcija dela sistema)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Čas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti (izgradnja novega dela sistema)	4	24457,00	0	0,00	0	0,00	8	58033,00	0	0,00	0	0,00

Tabela 26: nadomestila s področja komercialne kakovosti v letu 2025

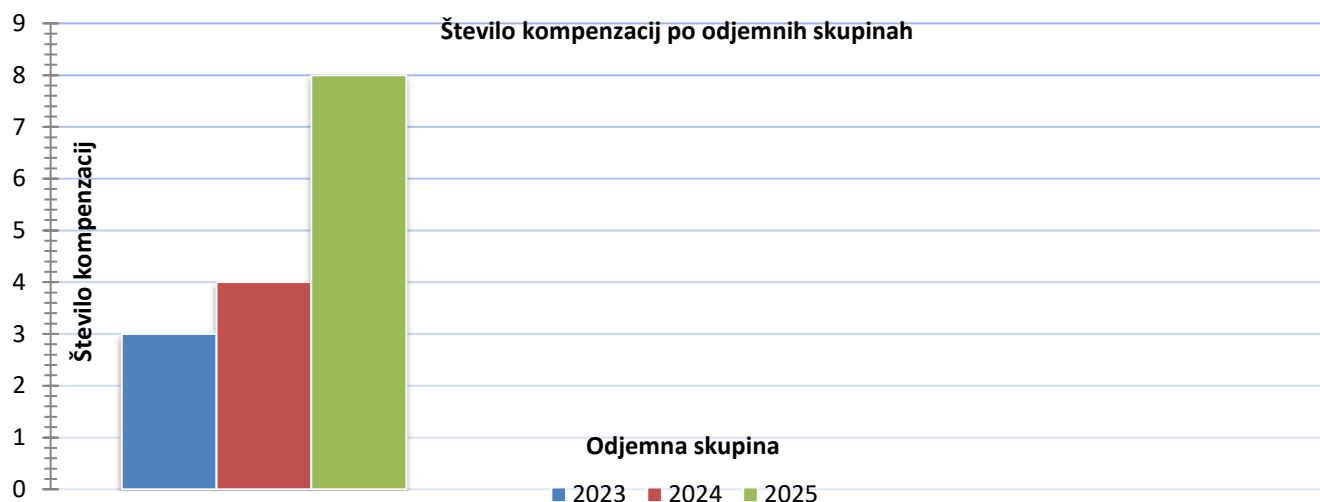


Slika 1: število nadomestil s področja komercialne kakovosti po odjemnih skupinah odjemalcev v letu 2025

3.3 Pritožbe

Področje	Podpodročje	Vzrok za pritožbo	Pritožbe		
			Število vseh pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]
Priključevanje na sistem	Zamude	Zamuda pri izdaji ocene stroškov (predračuna) za enostavna dela.	0	0	0
		Zamuda pri izdaji SZP.	36	36	100
		Zamuda pri izdaji PP na NN-sistem.	0	0	0
Merjenje	Odčitavanje števecv	Neizvedeno redno letno odčitavanje števecv s strani pooblaščenega podjetja.	0	0	0
	Delovanje števecv	Zamuda pri odpravi okvare števca.	0	0	0
Kakovost oskrbe	Kakovost napetosti	Prekoračitev roka za odgovor na pritožbo v zvezi s kakovostjo napetosti.	0	0	0
		Prekoračitev maksimalnega časa trajanja do odprave neskladja odklonov napajalne napetosti.	15	11	73
	Neprekinjenost napajanja	Prekoračitev maksimalnega dovoljenega trajanja in števila nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (velja samo za končne uporabnike na SN-sistemu).	0	0	0
		Prekoračitev maksimalnega dovoljenega trajanja posamezne nenačrtovane dolgotrajne prekinitve.	0	0	0
Aktivacije priključkov	Aktivacija novega priključka	Prekoračitev časa za aktiviranje priključka na sistem.	0	0	0
	Ponovni priklop po odklopu	Prekoračitev časa za ponovno vzpostavitev napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka.	0	0	0
		Napačni odklop zaradi napake vzdrževalnega osebja.	0	0	0
	Odklopi zaradi neplačila ali zapoznelega plačila	Prekoračitev časa, potrebnega za vzpostavitev ponovnega napajanja zaradi neplačila uporabnika.	0	0	0
		Neizvedeni ali zamujeni vnaprej dogovorjeni obiski.	0	0	0
	Storitve uporabnikom	Nepravočasna obveščenost uporabnikov o načrtovani prekinitvi.	0	0	0
Obračunavanje in izdajanje računov ter izterjave	Nejasnost računov	Zamuda pri odgovorih na pisna vprašanja, pritožbe ali zahteve uporabnikov.	0	0	0

Tabela 27: pritožbe s področja komercialne kakovosti v letu 2025

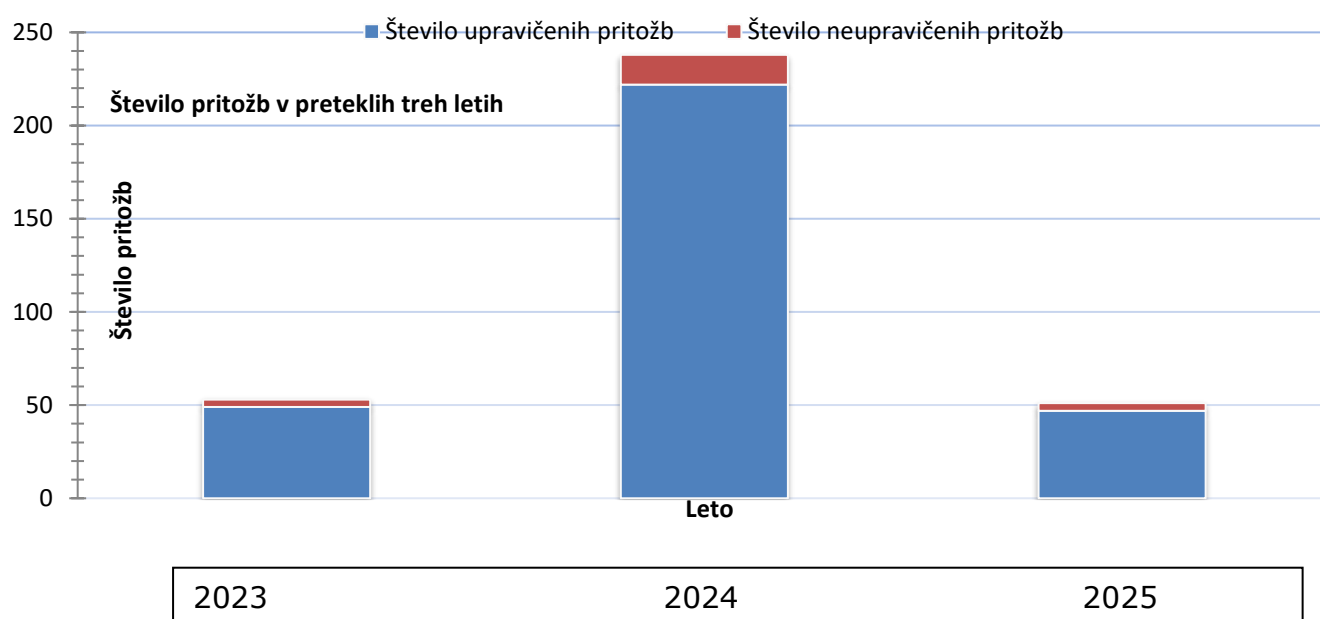

Slika 2: trend števila pritožb s področja komercialne kakovosti med leti 2023 in 2025

V letu 2025 smo prejeli 51 pritožb za storitve komercialne kakovosti. 36 upravičenih pritožb je na področju zamud pri izdaji soglasij za priključitev in 11 upravičenih za odpravo neskladja odklonov napajalne napetosti.

V letu 2025 se je povečalo število kompensacij-nadomestil pri prekoračitvah odprave odklonov napetosti zaradi zasedenosti z razvojnimi projekti : GreenSwitch, NOO.

4 KAKOVOST NAPETOSTI

4.1 Monitoring kakovosti napetosti

	Vrsta storitve	Število
1.	Stalni monitoring	
	Število merilnih mest za stalni monitoring kakovosti	56
	Število tedenskih meritev v letu, kjer je ugotovljeno neskladje	709
2.	Občasni monitoring	
	Občasni načrtovani monitoring	
	Število izvedenih načrtovanih meritev	178
	Število meritev, kjer je ugotovljeno neskladje	135
	Občasni monitoring ob oporekanju uporabnikov	
	Število podanih pritožb na kakovost napetosti pri odjemalcih	122
	Število meritev na podlagi pritožb	141
	Število upravičenih pritožb	98
3.	Izjave na zahtevo uporabnikov in pogodbe o nestandardni kakovosti	
	Število izdanih izjav o skladnosti napetosti	0
	Število izdanih izjav o neskladnosti napetosti	0
	Število pogodb o nadstandardni kakovosti	0
	Število pogodb o podstandardni kakovosti	0

Tabela 28: monitoring kakovosti napetosti

4.2 Stalni monitoring

4.2.1 Lokacija merilnih mest

RTP/RP	Merilno mesto	Napetostni nivo
RTP LAŠKO DES	RTP LAŠKO DES - TR 1	VN 110kV
	RTP LAŠKO DES - TR 2	VN 110kV
	RTP LAŠKO DES - TR 1	SN 20kV
	RTP LAŠKO DES - TR 2	SN 20kV
RTP TRNOVLJE	RTP TRNOVLJE - DV SELCE	VN 110kV
	RTP TRNOVLJE - TR 1	SN 10kV
	RTP TRNOVLJE - TR 2	SN 20kV
	RTP TRNOVLJE - TR 3	SN 20kV
RTP ŠENTJUR	RTP ŠENTJUR - TR 1	SN 20kV
RTP ROGAŠKA SLATINA	RTP ROGAŠKA SLATINA - DV CIRKOVCE	VN 110kV
	RTP ROGAŠKA SLATINA - TR 1	SN 20kV
	RTP ROGAŠKA SLATINA - TR 2	SN 20kV
RTP MOZIRJE	RTP MOZIRJE - TR 1	VN 110kV
	RTP MOZIRJE - TR 2	VN 110kV
	RTP MOZIRJE - TR 1	SN 20kV
	RTP MOZIRJE - TR 2	SN 20kV
RTP VOJNIK	RTP VOJNIK - DV SLOVENSKA BISTRICA	VN 110kV
	RTP VOJNIK - 20 kV	SN 20kV
RTP ŽALEC	RTP ŽALEC - TR 1	SN 20kV
	RTP ŽALEC - TR 2	SN 20kV
RTP RAVNE	RTP RAVNE - TR 1	VN 110kV
	RTP RAVNE - TR 2	VN 110kV
	RTP RAVNE - TR 1	SN 20kV
	RTP RAVNE - TR 2	SN 20kV
RTP SLOVENJ GRADEC	RTP SLOVENJ GRADEC - DV DRAVOGRAD	VN 110kV
	RTP SLOVENJ GRADEC - TR 1	SN 20kV
	RTP SLOVENJ GRADEC - TR 2	SN 20kV
RTP SELCE	RTP SELCE - TR 1	VN 110kV
	RTP SELCE - TR 1	SN 20kV
	RTP SELCE - TR 2	SN 10kV
RTP LAVA	RTP LAVA - TR 1	SN 10kV
	RTP LAVA - TR 2	SN 10kV
RTP PODLOG	RTP PODLOG - SISTEM 1	VN 110kV
	RTP PODLOG - SISTEM 2	VN 110kV
	RTP PODLOG - TR 1	SN 20kV
	RTP PODLOG - TR 2	SN 20kV
RTP VUZENICA	RTP VUZENICA - TR 1	VN 110kV
	RTP VUZENICA - TR 2	VN 110kV
	RTP VUZENICA - TR 1	SN 20kV
	RTP VUZENICA - TR 2	SN 20kV
RTP SEVNICA	RTP SEVNICA - DV BOŠTANJ	VN 110kV
	RTP SEVNICA - TR 1	SN 20kV
	RTP SEVNICA - TR 2	SN 20kV
RTP VELENJE	RTP VELENJE - DV ŠOŠTANJ	VN 110kV
	RTP VELENJE - TR 1	SN 20kV
	RTP VELENJE - TR 2	SN 20kV
	RTP VELENJE - TR 3	SN 20kV
RTP BREŽICE	RTP BREŽICE - DV KRŠKO	VN 110kV
	RTP BREŽICE - TR 1	SN 20kV
RTP BRESTANICA	RTP BRESTANICA - 110 kV	VN 110kV
	RTP BRESTANICA - 20 kV	SN 20kV
RTP DRAVOGRAD	RTP DRAVOGRAD - 110 kV	VN 110kV
	RTP DRAVOGRAD - 20 kV	SN 20kV
RTP KRŠKO DES	RTP KRŠKO DES - TR 1	VN 110kV
	RTP KRŠKO DES - TR 2	VN 110kV
	RTP KRŠKO DES - TR 1	SN 20kV
	RTP KRŠKO DES - TR 2	SN 20kV

Tabela 29: lokacija merilnih mest

Stanje opremljenosti omrežja s stalnim monitoringom

Število točk VN dela omrežja:

Absolutno število točk omrežja: 22.

Procentualni delež glede na načrtovani obseg vzpostavitve nadzora VN dela omrežja: 100 %.

Število točk SN dela omrežja:

Absolutno število točk omrežja: 34.

Procentualni delež glede na načrtovani obseg vzpostavitve nadzora SN dela omrežja: 100 %.

Ocena opremljenosti glede na celotno omrežje

Absolutno število točk omrežja: 56.

Procentualni delež glede na načrtovani obseg vzpostavitve nadzora celotnega omrežja: 100 %.

RTP Trebnje je v upravljanju Elektro Ljubljana, d.d. in napaja preko SN izvoda območje Mirne (EC).

TR 3 v RTP Velenje 110/20 kV je namenjen za rezervna napajalna stanja in ni stalno v obratovanju.

4.2.2 Skladnost parametrov kakovosti napetosti – stalni monitoring

Objekt RTP 110/X	Število tednov pod nadzorom	Število neskladnih tednov						Število upadov napetosti	Število porastov napetosti	Skladnost KEE	
		Velikost napajalne napetosti	Harmoniki	Fliker	Ne-ravnotežje	Signalne napetosti	Frekvenca			Število skladnih tednov	Število neskladnih tednov
RTP LAŠKO DES - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	97	1	52	0
RTP LAŠKO DES - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	98	1	52	0
RTP TRNOVLJE - DV SELCE	52	0	0	19	0	0	0	92	6	33	19
RTP ROGAŠKA SLATINA - DV CIRKOVCE	52	0	0	0	0	0	0	70	1	52	0
RTP MOZIRJE - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	81	18	52	0
RTP MOZIRJE - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	85	2	52	0
RTP VOJNIK - DV SLOVENSKA BISTRICA	52	0	0	4	0	0	0	84	4	48	4
RTP RAVNE - TR 1	52	0	0	47	0	0	0	48	1	5	47
RTP RAVNE - TR 2	52	0	0	47	0	0	0	47	0	5	47
RTP SLOVENJ GRADEC - DV DRAVOGRAD	52	0	0	47	0	0	0	64	0	5	47
RTP SELCE - TR 1	52	0	0	33	0	0	0	91	4	19	33
RTP PODLOG - SISTEM 1	52	0	0	0	0	0	0	77	5	52	0
RTP PODLOG - SISTEM 2	52	0	0	0	0	0	0	77	5	52	0
RTP VUZENICA - TR 1	52	0	0	47	0	0	0	67	18	5	47
RTP VUZENICA - TR 2	52	0	0	47	0	0	0	79	14	5	47
RTP SEVNICA - DV BOŠTANJ	52	0	0	0	0	0	0	77	0	52	0
RTP VELENJE - DV ŠOŠTANJ	51	0	0	0	0	0	0	68	2	51	0
RTP BREŽICE - DV KRŠKO	52	0	0	0	0	0	0	75	1	52	0
RTP BRESTANICA - 110 kV	52	0	0	0	0	0	0	70	1	52	0
RTP DRAVOGRAD - 110 kV	52	0	0	47	0	0	0	48	1	5	47
RTP KRŠKO DES - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	88	6	52	0
RTP KRŠKO DES - TR 2	41	0	0	0	0	0	0	88	7	41	0

Tabela 30: skladnost parametrov kakovosti napetosti s standardom SIST EN 50160 (VN napetostni nivo) – stalni monitoring

Objekt RTP SN/SN, RP kV	Število tednov pod nadzorom	Število neskladnih tednov						Število upadov napetosti	Število porastov napetosti	Skladnost KEE	
		Velikost napajalne napetosti	Harmoniki	Fliker	Ne- ravnotežje	Signalne napetosti	Frekvenca			Število skladnih tednov	Število neskladnih tednov
RTP LAŠKO DES - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	77	0	52	0
RTP LAŠKO DES - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	43	0	52	0
RTP TRNOVLJE - TR 1	22	0	0	2	0	0	0	15	0	20	2
RTP TRNOVLJE - TR 2	52	0	0	3	0	0	0	68	0	49	3
RTP TRNOVLJE - TR 3	52	0	0	0	0	0	0	33	0	52	0
RTP ŠENTJUR - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	84	0	52	0
RTP ROGAŠKA SLATINA - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	85	0	52	0
RTP ROGAŠKA SLATINA - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	43	0	52	0
RTP MOZIRJE - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	80	0	52	0
RTP MOZIRJE - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	125	0	52	0
RTP VOJNIK - 20 kV	52	0	0	1	0	0	0	77	0	51	1
RTP ŽALEC - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	63	0	52	0
RTP ŽALEC - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52	0
RTP RAVNE - TR 1	52	0	0	47	0	0	0	64	0	5	47
RTP RAVNE - TR 2	52	0	0	47	0	0	0	44	0	5	47
RTP SLOVENJ GRADEC - TR 1	52	0	0	47	0	0	0	44	0	5	47
RTP SLOVENJ GRADEC - TR 2	52	0	0	47	0	0	0	58	0	5	47
RTP SELCE - TR 1	52	0	0	9	0	0	0	108	0	43	9
RTP SELCE - TR 2	52	0	0	27	0	0	0	49	0	25	27
RTP LAVA - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	43	0	52	0
RTP LAVA - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	49	0	52	0
RTP PODLOG - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	70	0	52	0
RTP PODLOG - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	60	0	52	0
RTP VUZENICA - TR 1	52	0	0	47	0	0	0	56	0	5	47
RTP VUZENICA - TR 2	52	0	0	47	0	0	0	0	0	5	47
RTP SEVNICA - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	54	0	52	0
RTP SEVNICA - TR 2	52	0	0	0	0	0	0	86	1	52	0
RTP VELENJE - TR 1	50	0	0	0	0	0	0	57	0	50	0
RTP VELENJE - TR 2	47	0	0	0	0	0	0	153	0	47	0
RTP VELENJE - TR 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP BREŽICE - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	112	0	52	0
RTP BRESTANICA - 20 kV	52	0	0	0	0	0	0	169	0	52	0
RTP DRAVOGRAD - 20 kV	52	0	0	47	0	0	0	56	0	5	47
RTP KRŠKO DES - TR 1	52	0	0	0	0	0	0	104	0	52	0
RTP KRŠKO DES - TR 2	41	0	0	0	0	0	0	39	0	41	0

Tabela 31: skladnost parametrov kakovosti napetosti s standardom SIST EN 50160 (SN napetostni nivo) – stalni monitoring

V RTP Krško DES/TR2 manjkajo podatki zaradi zamenjave transformatorja TR2 110/20 kV.

V RTP Trnovlje TR 1-10 kV manjkajo podatki zaradi predelave 10 kV stikališča.

V RTP Velenje manjkajo podatki zaradi predelave 20 kV stikališča.

4.2.3 Izračun indeksov stanja stalnega monitoringa

Indeks stanja kakovosti napetosti

$$I_{KEE-VN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{70,14 \%}$$

$$I_{KEE-SN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{78,43 \%}$$

Indeks stanja velikosti napajalne napetosti

$$I_{U-VN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov velikosti napajalne napetosti}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{100 \%}$$

$$I_{U-SN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov velikosti napajalne napetosti}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{100 \%}$$

Indeks stanja harmonskih napetosti

$$I_{H-VN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov harmonskih napetosti}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{100 \%}$$

$$I_{H-SN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov harmonskih napetosti}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{100 \%}$$

Indeks stanja flikerja


$$I_{Plt-VN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov flikerja}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{70,14 \%}$$

$$I_{Plt-SN} = \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \text{število neskladnih tednov flikerja}}{\sum_{i=1}^n \text{število tednov pod nadzorom}} \right) \cdot 100 (\%) = \mathbf{78,43 \%}$$


Fliker v nekaterih energetskih objektih stalno presega dovoljeno vrednost, na nekaterih objektih pa samo v določenih časovnih obdobjih (obratovalno stanje, preklopi). Železarna Ravne in Železarna Štore sta povzročitelja flikerja, ki se preko prenosnega omrežja prenaša v srednjenapetostno distribucijsko omrežje. Livarna Vuzenica povzroča fliker na 20 kV zbiralkah TR2/ RTP Vuzenica. Objekti s stalno povišanim flikerjem: RTP Selce, RTP Trnovlje, RTP Vojnik, RTP Slovenj Gradec, RTP Ravne, RTP Dravograd, RTP Vuzenica.

Ostali parametri kakovosti napetosti v razdelilnih transformatorskih postajah - RTP so skladni s standardom SIST EN 50160.

4.2.4 Razmerje med skladnimi in neskladnimi tedni

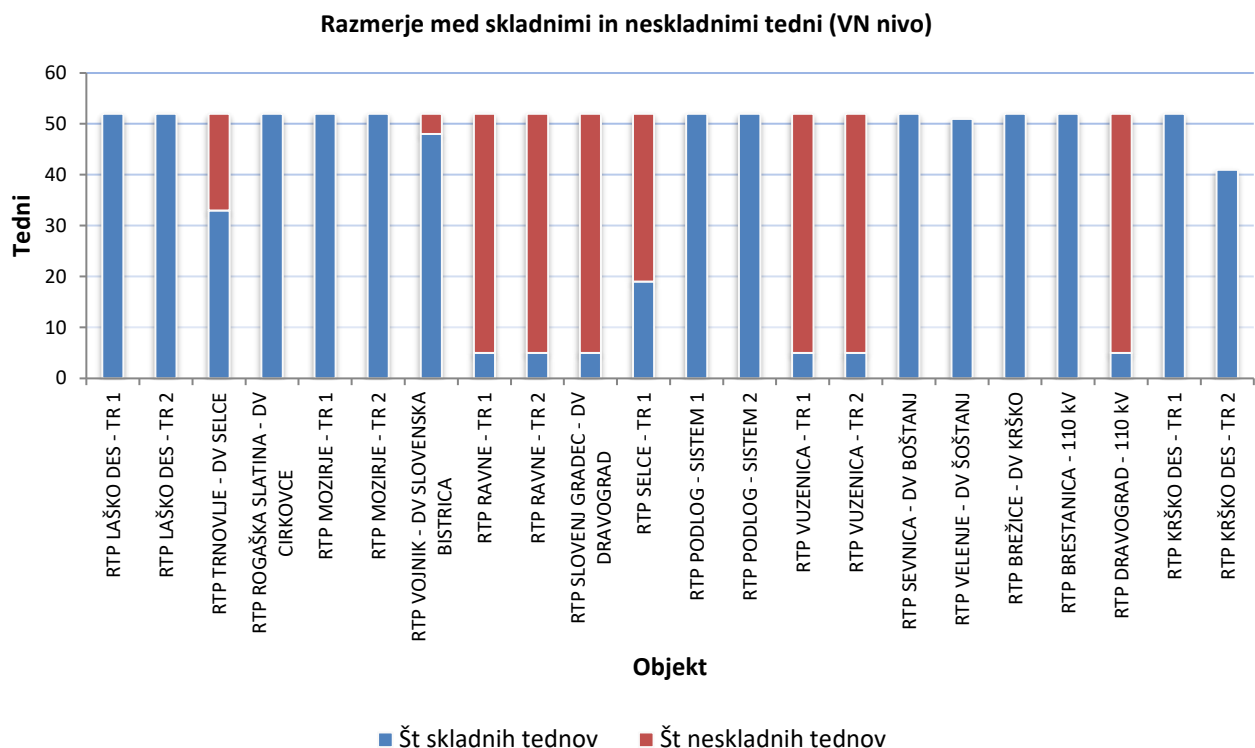


Slika 3: razmerje med skladnimi in neskladnimi tedni na VN nivoju

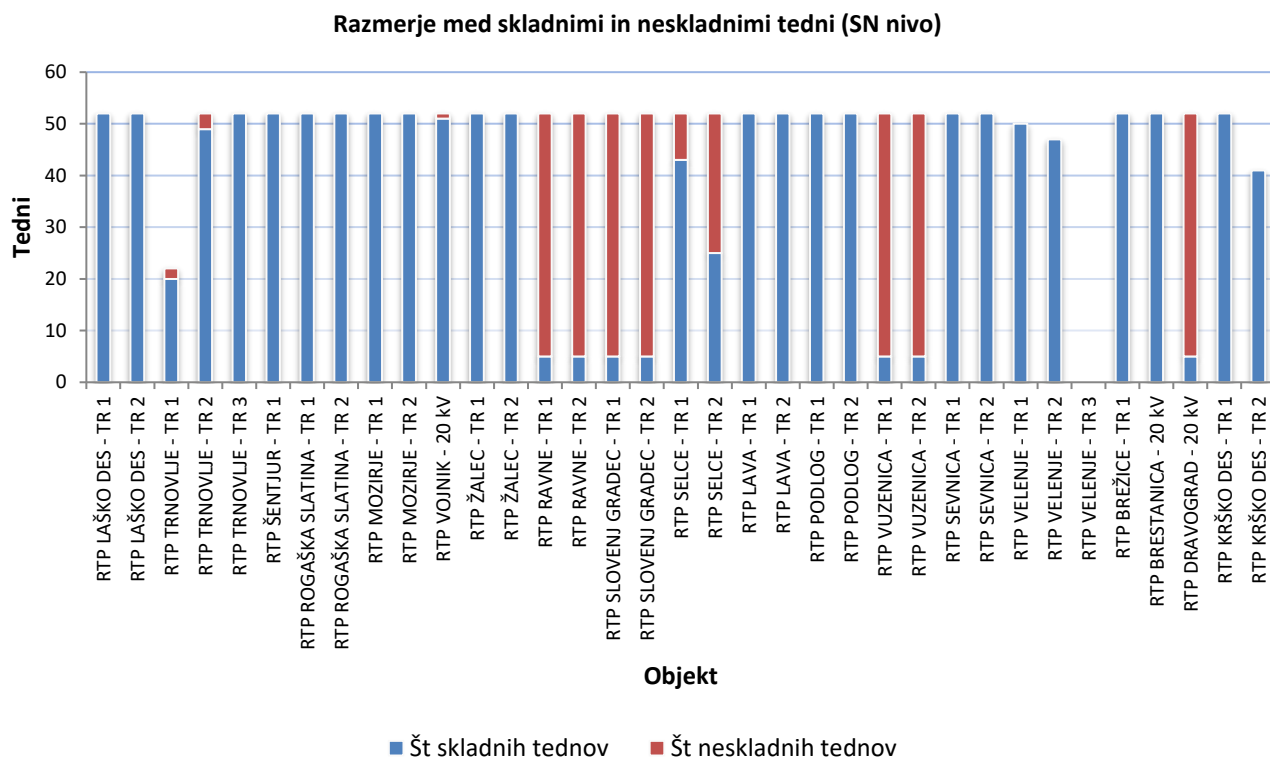


Slika 4: razmerje med skladnimi in neskladnimi tedni na SN nivoju

4.2.5 Skladnost velikosti napajalne napetosti

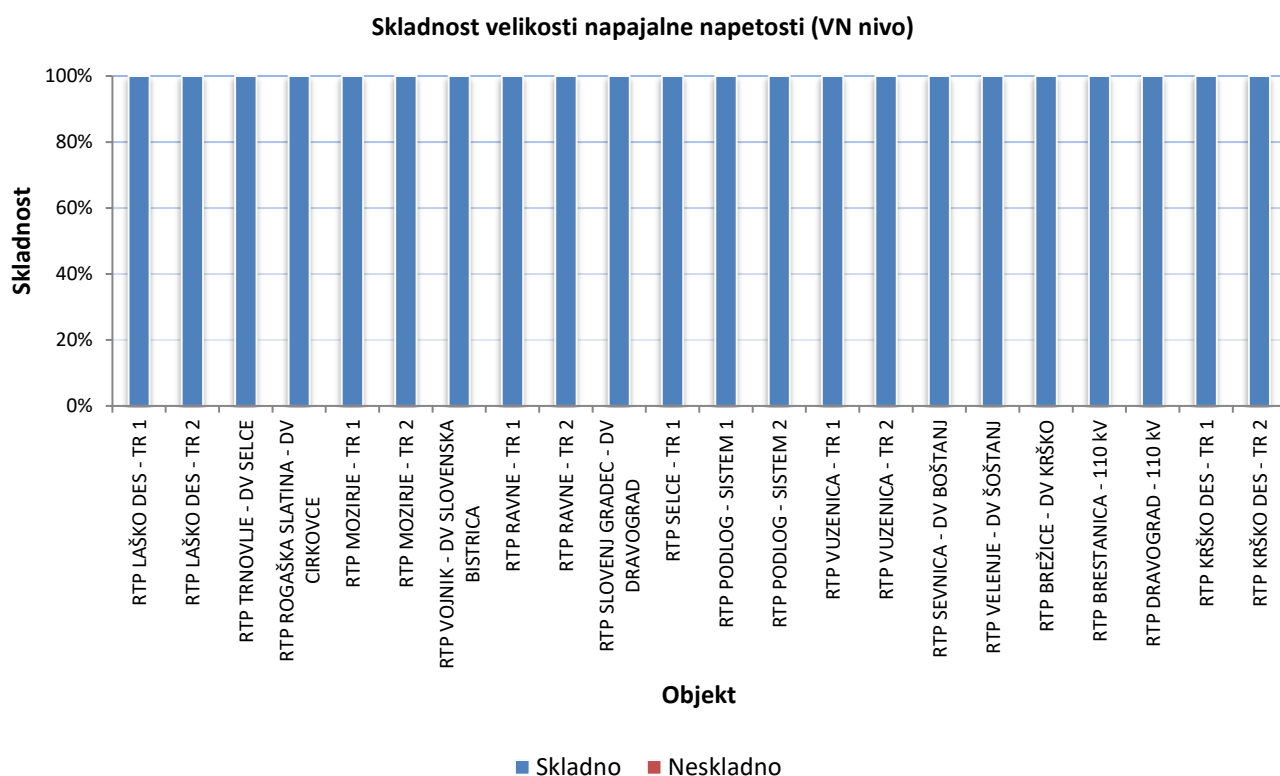


Slika 5: skladnost velikosti napajalne napetosti na VN nivoju

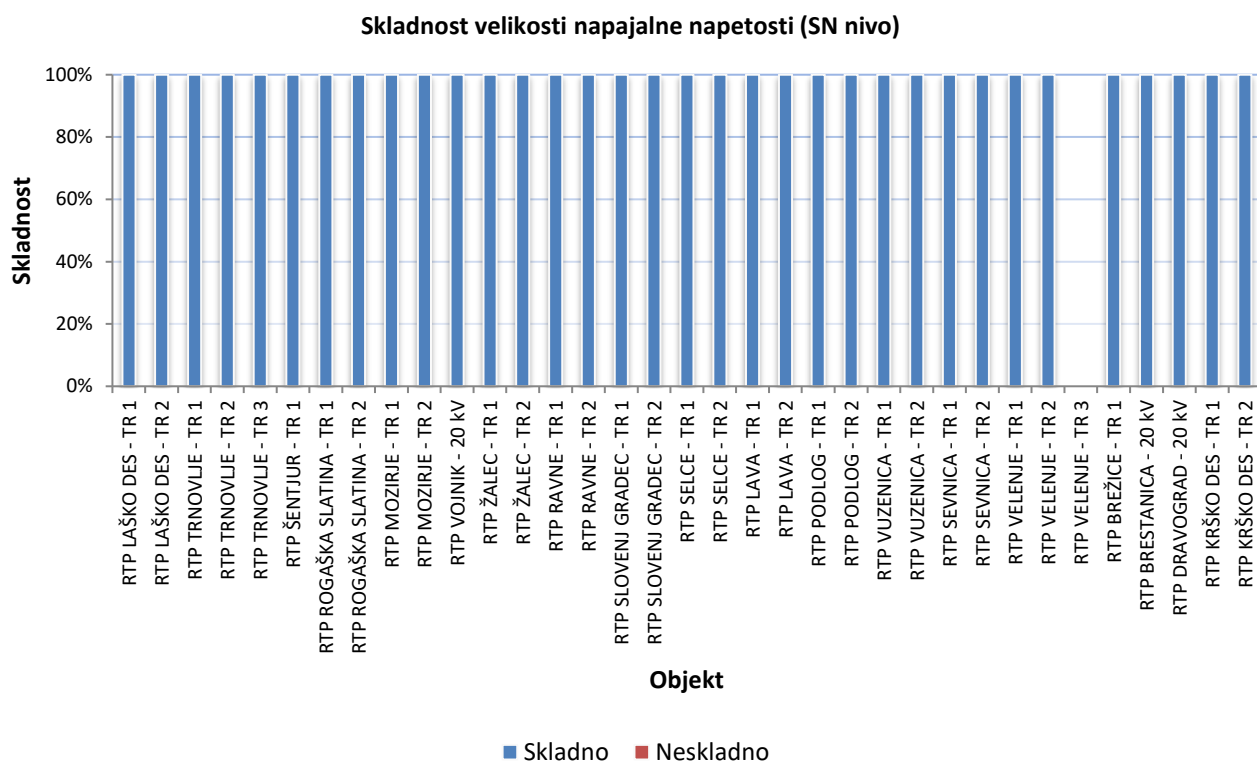


Slika 6: skladnost velikosti napajalne napetosti na SN nivoju

4.2.6 Skladnost stanja harmonskih napetosti

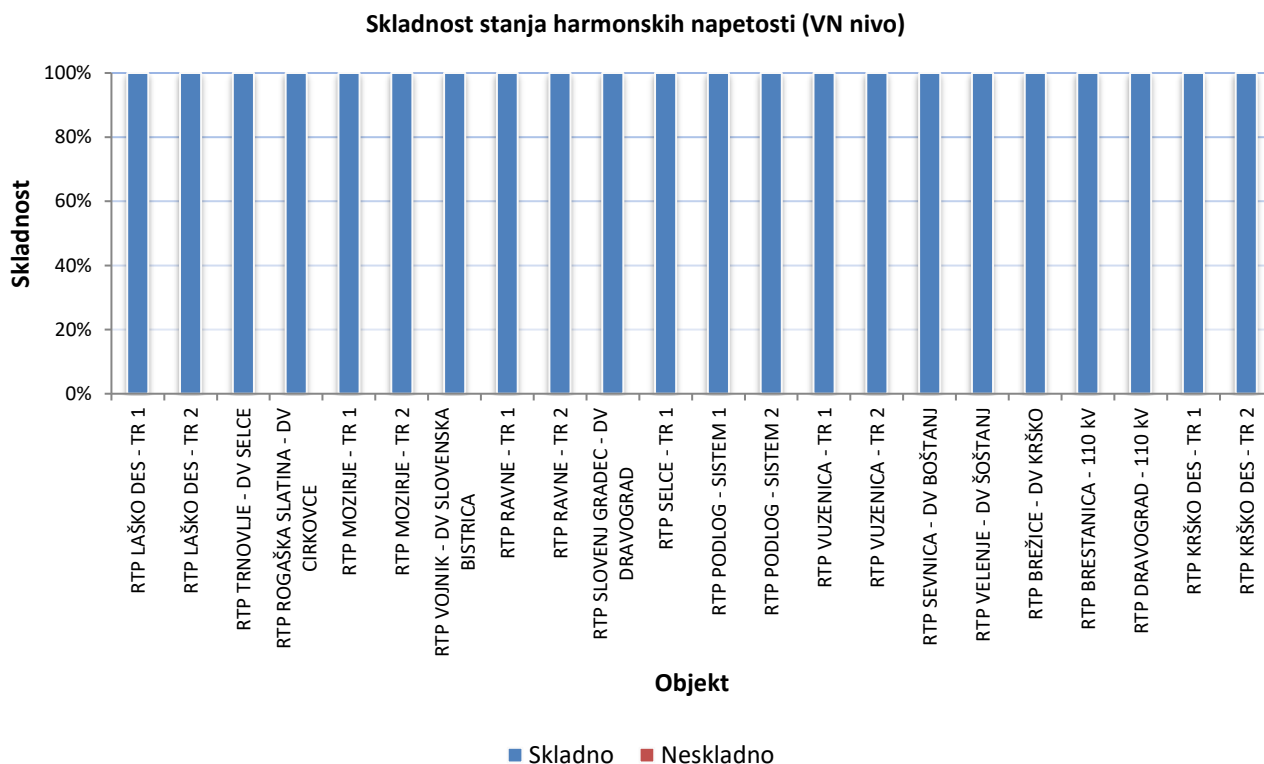


Slika 7: skladnost stanja harmonskih napetosti na VN nivoju

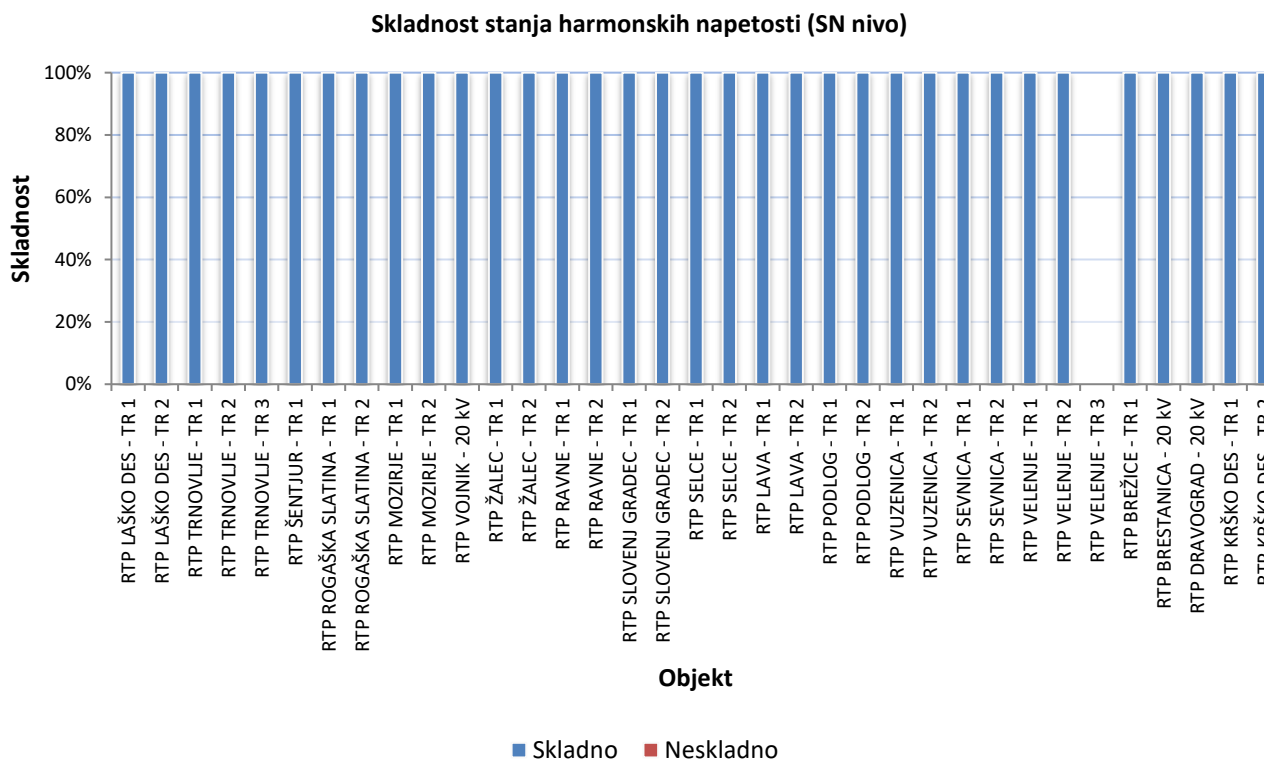


Slika 8: skladnost stanja harmonskih napetosti na SN nivoju


4.2.7 Skladnost stanja flikerja

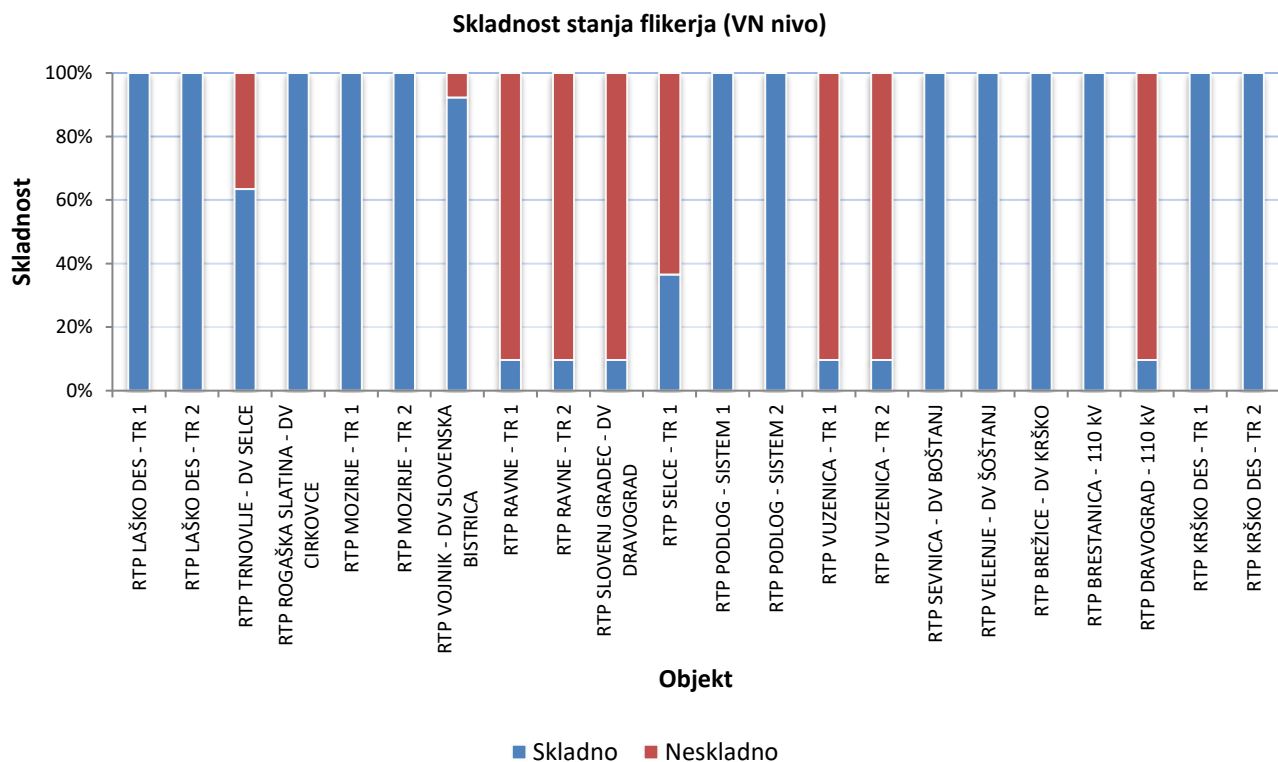


Slika 9: skladnost stanja flikerja na VN nivoju

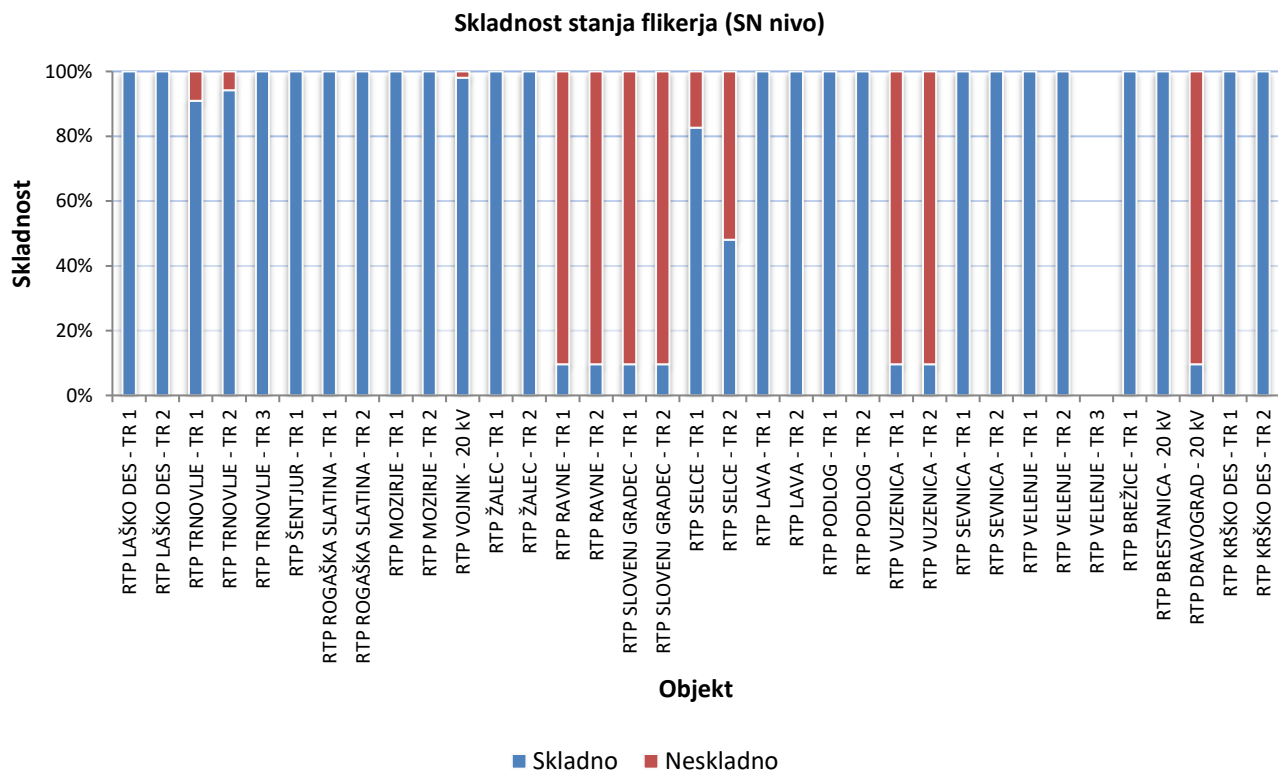

Slika 10: skladnost stanja flikerja na SN nivoju

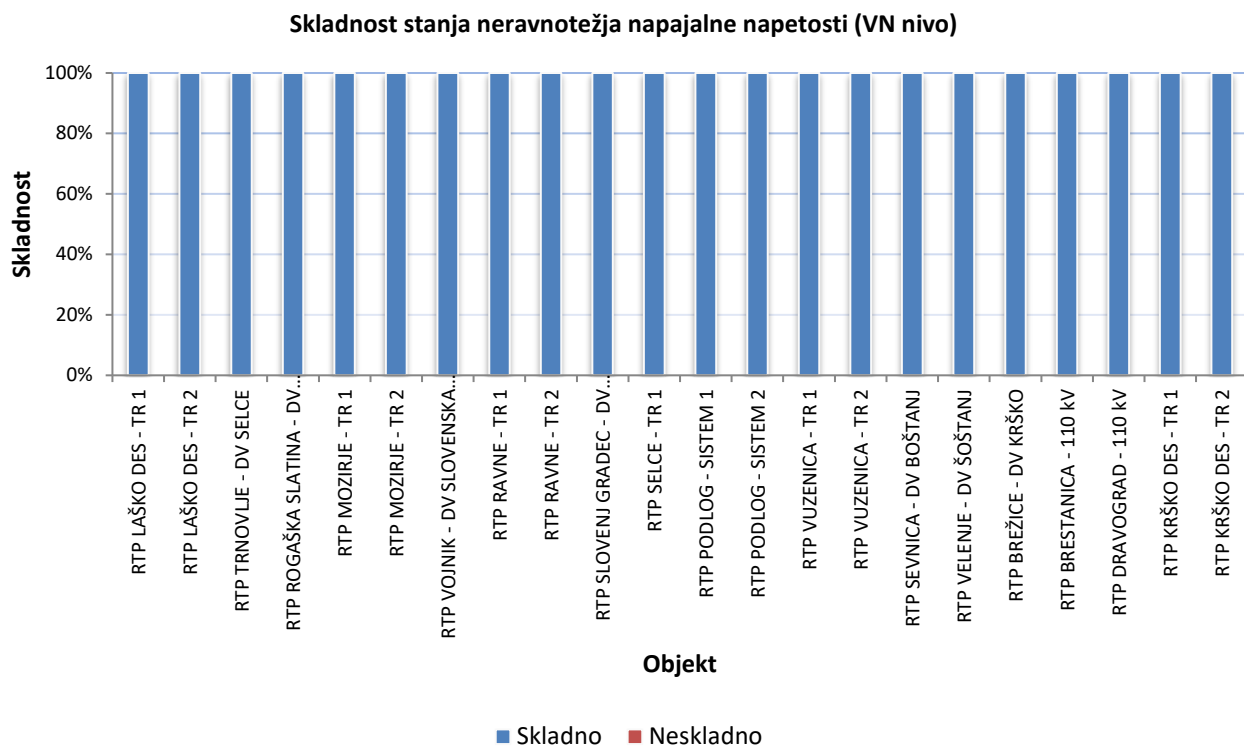
4.2.8 Skladnost stanja neravnotežja napajalne napetosti, I_{Unb} 

Slika 11: skladnost stanja neravnotežja napajalne napetosti na VN nivoju

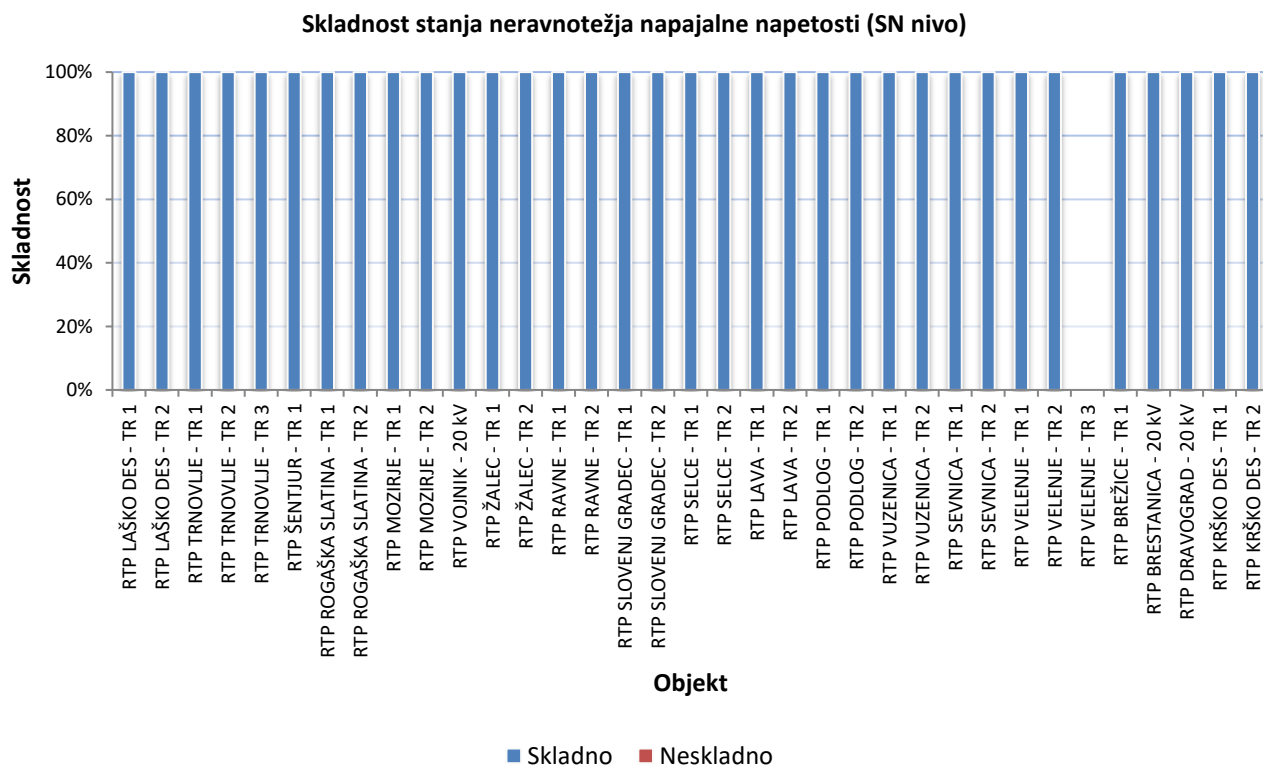


Slika 12: skladnost stanja neravnotežja napajalne napetosti na SN nivoju

4.2.9 Skladnost stanja signalnih napetosti

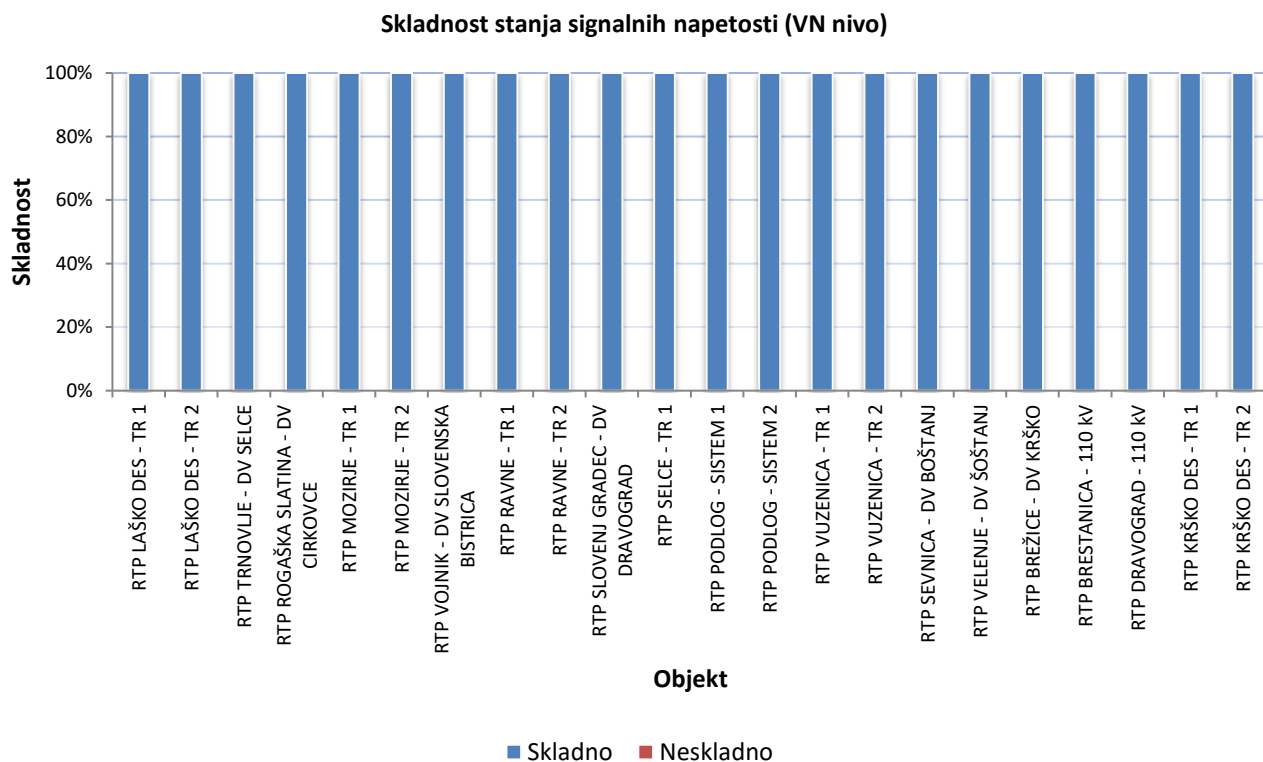


Slika 13: skladnost stanja signalnih napetosti na VN nivoju

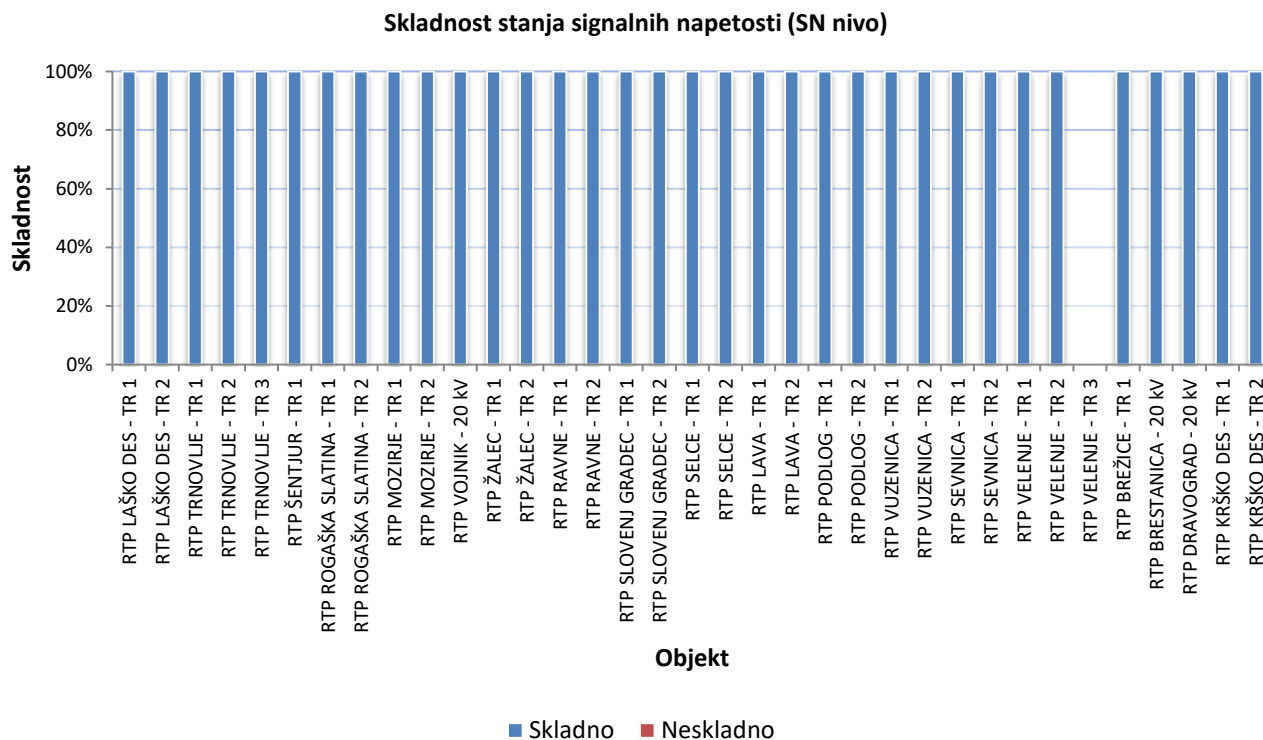


Slika 14: skladnost stanja signalnih napetosti na SN nivoju

4.2.10 Skladnost stanja omrežne frekvence

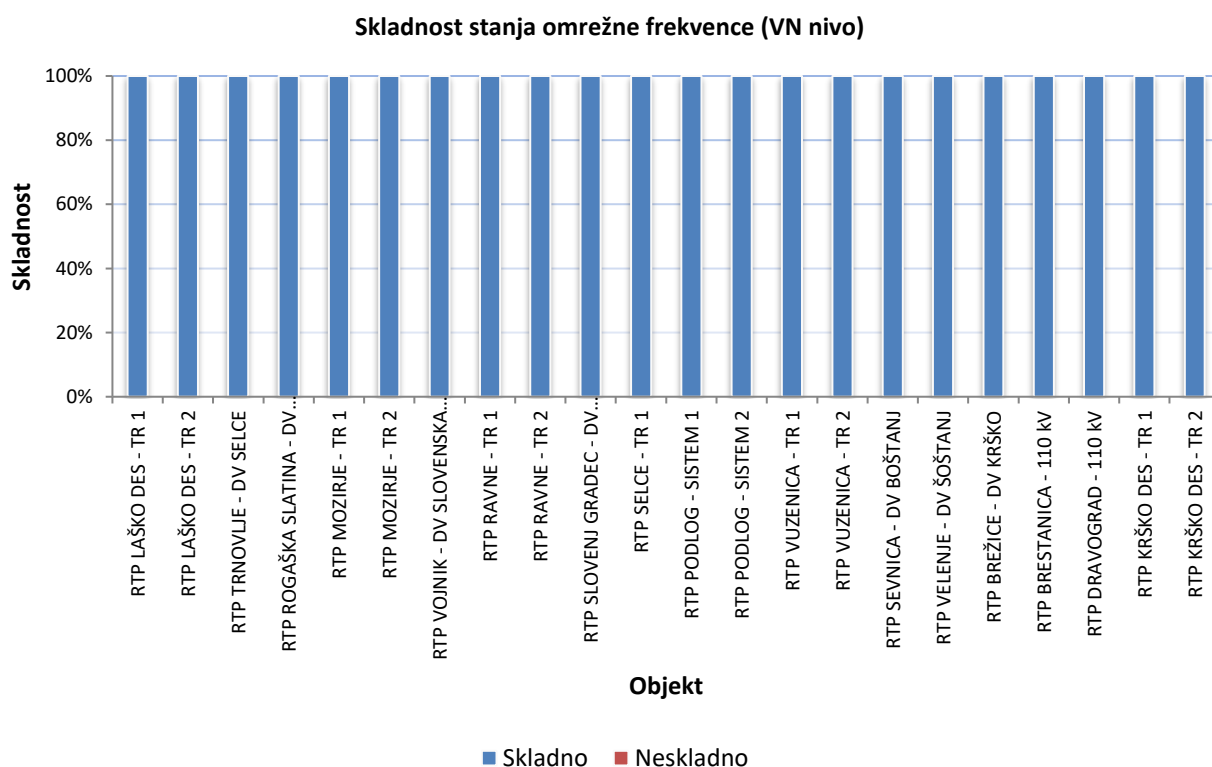


Slika 15: skladnost stanja omrežne frekvence na VN nivoju

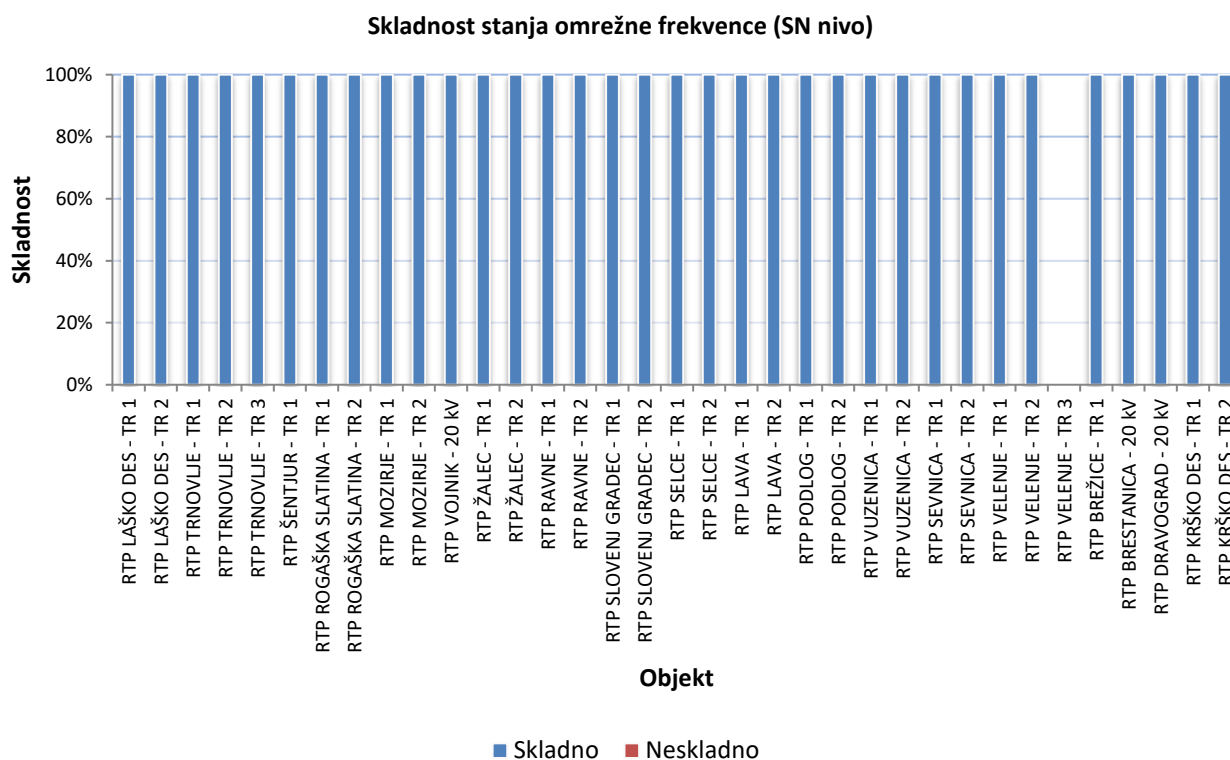


Slika 16: skladnost stanja omrežne frekvence na SN nivoju

4.2.11 Število upadov in porastov napetosti

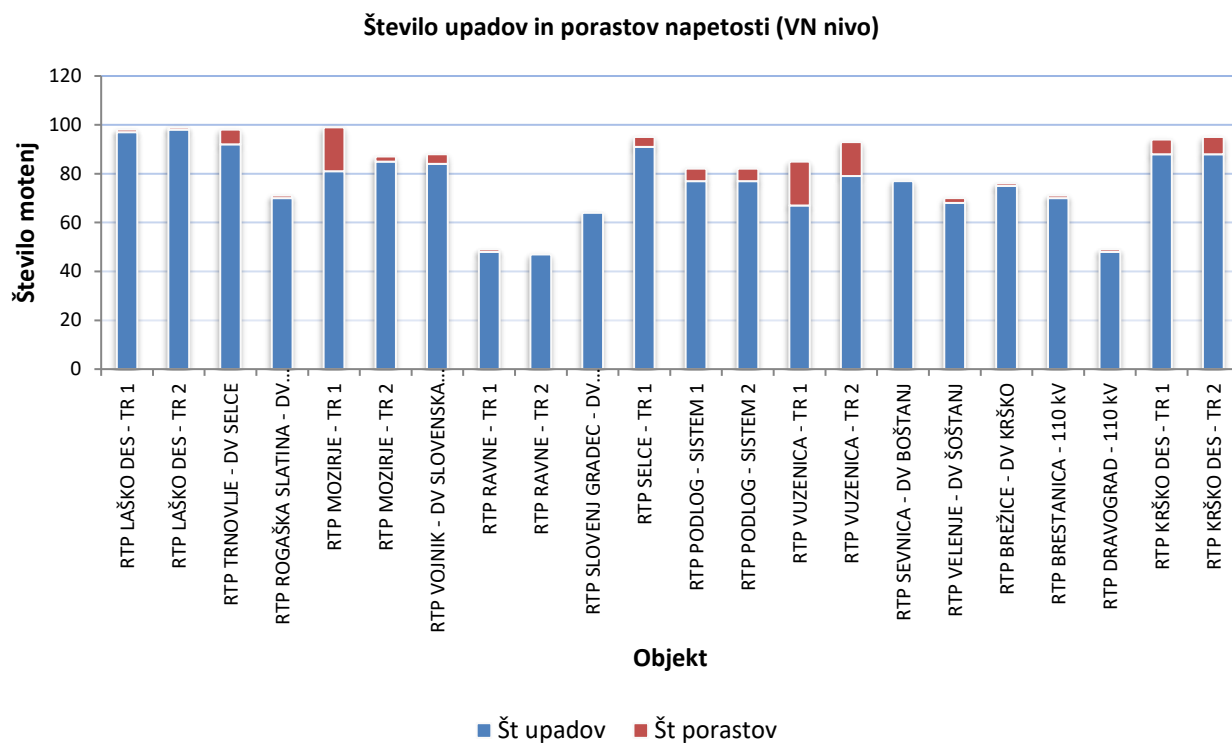

Slika 17: število upadov in porastov napetosti na VN nivoju

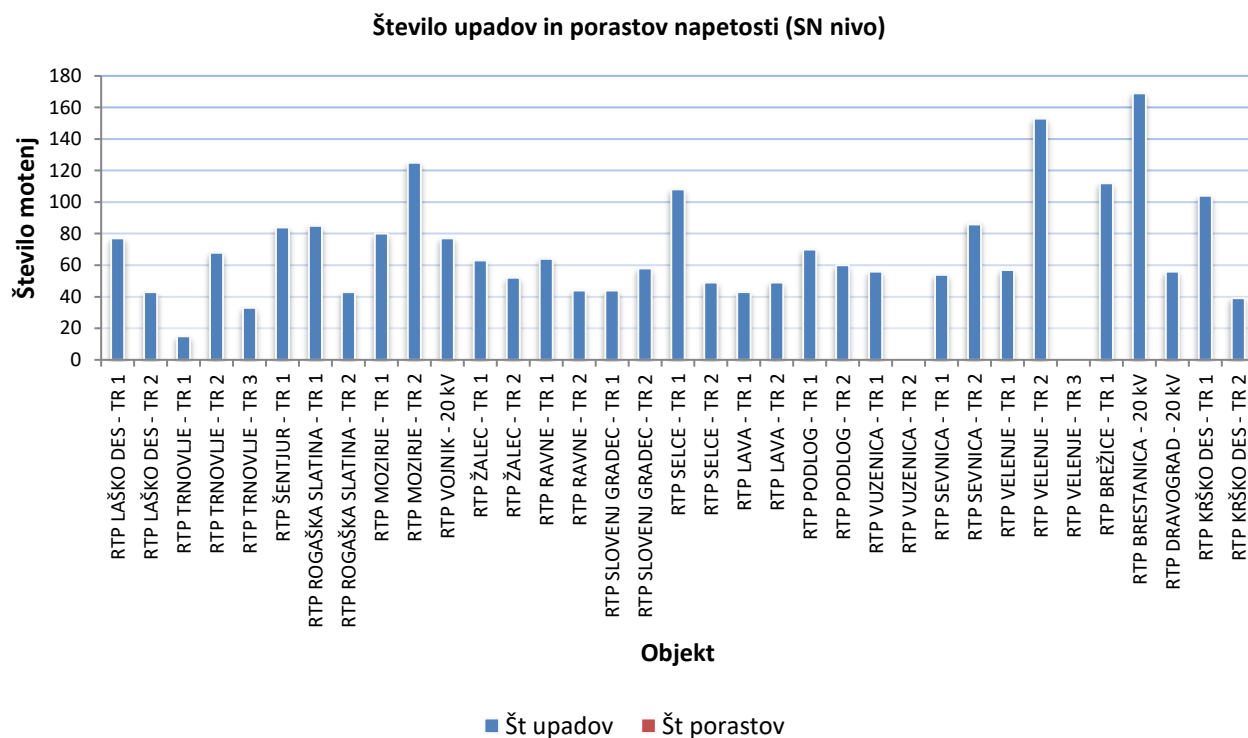

Slika 18: število upadov in porastov napetosti na SN nivoju

4.3 Upadi napetosti

Preostala napetost [%]	Trajanje [ms]				
	$10 \leq t \leq 200$	$200 \leq t \leq 500$	$500 \leq t \leq 1000$	$1000 \leq t \leq 5000$	$5000 \leq t \leq 60000$
$90 > u \geq 80$	1857	152	202	490	0
$80 > u \geq 70$	295	255	30	64	0
$70 > u \geq 40$	188	171	92	15	1
$40 > u \geq 5$	105	47	12	12	3
$5 > u \geq 0$	78	8	6	2	3

Tabela 32: število upadov napetosti po SIST EN 50160

Preostala napetost [%]	Trajanje [ms]				
	$10 \leq t \leq 200$	$200 \leq t \leq 500$	$500 \leq t \leq 1000$	$1000 \leq t \leq 5000$	$5000 \leq t \leq 60000$
$90 > u \geq 80$	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00
$80 > u \geq 70$	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
$70 > u \geq 40$	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
$40 > u \geq 5$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
$5 > u \geq 0$	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Tabela 33: tabela uteži upadov napetosti

4.3.1 Izračun sistemskega indeksa pogostosti upadov napetosti R-DFI

$$R - DFI = \frac{1}{2} \left[\frac{N_2 + N_3}{n} \right]$$

N_2 = vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost 0,5 in 1

N_3 = vsota uteženih upadov napetosti, kjer imajo uteži vrednost 1

n = število merilnih mest

$$R - DFI_{(Uteži\ za\ u < 5\% = 0)} = \mathbf{17,40}$$

$$R - DFI_{(Uteži\ za\ u < 5\% = 1)} = \mathbf{19,11}$$

4.4 Občasni načrtovani monitoring

4.4.1 Občasne načrtovane meritve v TP

Območje napajanja RTP 110/X, RTP SN/SN, RP kV	Število meritev z ugotovljeno neskladnostjo glede na parameter						Število meritev z ugotovljeno neskladnostjo	Število vseh meritev
	Velikost napajalne napetosti	Harmoniki	Fliker	Neravnotežje	Signalne napetosti	Frekvenca		
RP KOSTANJEVICA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP LAŠKO MESTO	0	0	0	0	0	0	0	0
RP LIBOJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RP LJUBNO	0	0	0	0	0	0	0	0
RP LOČICA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP MEŽICA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP NAZARJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PLANINA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PODGRAČENO	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PODPLAT	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PODSREDA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	0	0	0	0	0	0	0	0
RP RADLJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RP VRANSKO	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP BRESTANICA	0	0	0	0	0	0	0	1
RTP BREŽICE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP DRAVOGRAD	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP KRŠKO DES	0	0	0	0	0	0	0	2
RTP LAŠKO DES	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP LAVA	0	0	0	0	0	0	0	1
RTP MOKRONOG	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP MOZIRJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP PODLOG	0	0	0	0	0	0	0	2
RTP RAVNE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP ROGAŠKA SLATINA	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP SELCE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP SEVNICA	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP SLOVENJ GRADEC	0	0	2	0	0	0	2	2
RTP ŠENTJUR	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP TRNOVLJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP VELENJE	0	0	1	0	0	0	2	3
RTP VUZENICA	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP ŽALEC	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP VOJNIK	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	0	0	3	0	0	0	4	11

Tabela 34: skladnost parametrov kakovosti napetosti s standardom SIST EN 50160 – občasni monitoring v TP

Občasni monitoring v TP se izvaja ob prvih indicijah za odstopanje velikosti napetosti v NN omrežju, ob meritvah obremenitve TP za potrebe vključevanja novih porabnikov, ob sumu neopravičenega odjema na NN izvodih v TP, ob izdaji soglasja za priključitev za razpršene vire.

Na NN zbiralkah TP SN/NN je običajno napetost v skladu s standardom SIST EN 50160. Kljub temu je potrebno nastaviti napetost na NN zbiralkah zaradi napajanja uporabnikov na daljših niskonapetostnih izvodih ali zaradi spremenjenega obratovalnega stanja SN omrežja (prehod iz 10 na 20 kV, vključitev nove RTP ali RP, priključitev TP na drugi SN izvod, priključevanje razpršenih virov, obnove omrežja).

V transformatorskih postajah imamo stalno nameščene števec na NN zbiralkah TP SN/0.4 kV, ki merijo obremenitev transformatorja in velikost napetosti. Pokrito je 84 % transformatorskih postaj SN/0.4 kV s števci. Rezultati meritev s števcov se uporabijo za analize omrežja in ni potrebno izvajati občasnih meritev.

4.4.2 Občasne načrtovane meritve pri uporabnikih

Območje napajanja RTP 110/X, RTP SN/SN, RP kV	Število meritev z ugotovljeno neskladnostjo glede na parameter						Število meritev z ugotovljeno neskladnostjo	Število vseh meritev
	Velikost napajalne napetosti	Harmoniki	Fliker	Neravnotežje	Signalne napetosti	Frekvenca		
RP KOSTANJEVICA	0	0	1	0	0	0	1	1
RP LAŠKO MESTO	0	0	2	0	0	0	2	3
RP LIBOJE	1	0	1	1	0	0	1	1
RP LJUBNO	0	0	3	0	0	0	3	5
RP LOČICA	1	0	1	1	0	0	2	3
RP MEŽICA	0	0	1	0	0	0	1	1
RP NAZARJE	5	2	7	1	0	0	7	9
RP PLANINA	0	0	1	0	0	0	1	1
RP PODGRAČENO	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PODPLAT	1	0	2	0	0	0	2	3
RP PODSREDA	0	0	0	0	0	0	0	0
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	2	0	4	0	0	0	4	6
RP RADLJE	1	0	3	0	0	0	3	3
RP VRANSKO	1	0	3	0	0	0	3	3
RTP BRESTANICA	4	0	10	2	0	0	10	10
RTP BREŽICE	2	0	7	2	0	0	7	9
RTP DRAVOGRAD	0	0	3	0	0	0	3	3
RTP KRŠKO DES	0	0	6	0	0	0	6	8
RTP LAŠKO DES	1	1	6	0	0	0	6	6
RTP LAVA	0	0	1	0	0	0	1	3
RTP MOKRONOG	2	0	10	2	0	0	10	14
RTP MOZIRJE	0	0	0	0	0	0	0	0
RTP PODLOG	0	0	3	0	0	0	3	6
RTP RAVNE	1	1	3	1	0	0	3	3
RTP ROGAŠKA SLATINA	0	0	1	0	0	0	1	4
RTP SELCE	0	2	7	0	0	0	7	7
RTP SEVNICA	0	0	2	2	0	0	2	4
RTP SLOVENJ GRADEC	1	0	19	1	0	0	19	19
RTP ŠENTJUR	2	2	10	2	0	0	11	13
RTP TRNOVLJE	1	1	3	0	0	0	3	4
RTP VELENJE	1	0	5	1	0	0	5	9
RTP VUZENICA	1	1	2	0	0	0	2	2
RTP ŽALEC	0	0	1	0	0	0	1	2
RTP VOJNIK	0	0	1	0	0	0	1	2
Skupaj	28	10	129	16	0	0	131	167

Tabela 35: skladnost parametrov kakovosti napetosti s standardom SIST EN 50160 – občasni monitoring pri uporabnikih

Občasni monitoring pri uporabnikih se izvaja po načrtu:

- za potrebe načrtovanja in razvoja NN omrežja (na območjih, ki so napajana z dolgimi NN izvodi iz TP SN/NN),
- ob izdaji dokumentov za posege v prostor pri vključevanju novih uporabnikov za primere: razpršenih virov, nelinearnega odjema, za predvidene točke priklopa z nizko kratkostično močjo, povečanje priključne moči odjema/proizvodnje.
- ob pritožbah uporabnikov na kakovost električne napetosti.

Namen planskih meritev pri uporabnikih je ugotoviti napetostne razmere, ohraniti zadosten nivo kvalitete z oskrbo el. energije obstoječim uporabnikom ob vključitvi novega uporabnika.

Število meritev kakovosti električne napetosti pri uporabnikih se je zmanjšalo v primerjavi z letom 2024, saj za analize omrežja uporabljamo tudi meritve napetosti s števcem pri uporabnikih.

4.5 Monitoring ob pritožbah uporabnikov

Območje napajanja (RTP 110/SN, RTP SN/SN)	2025		
	Skupaj pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]
RP KOSTANJEVICA	0	0	0
RP LAŠKO MESTO	2	1	50
RP LIBOJE	1	1	100
RP LJUBNO	5	4	80
RP LOČICA	3	3	100
RP MEŽICA	1	1	100
RP NAZARJE	8	7	88
RP PLANINA	1	1	100
RP PODGRAČENO	0	0	0
RP PODPLAT	2	1	50
RP PODSREDA	0	0	0
RP PRISTAVA BETONARNA: 366	3	2	67
RP RADLJE	1	1	100
RP VRANSKO	1	1	100
RTP BRESTANICA	3	3	100
RTP BREŽICE	5	5	100
RTP DRAVOGRAD	3	3	100
RTP KRŠKO DES	8	6	75
RTP LAŠKO DES	3	3	100
RTP LAVA	1	1	100
RTP MOKRONOG	8	5	63
RTP MOZIRJE	0	0	0
RTP PODLOG	5	3	60
RTP RAVNE	2	2	100
RTP ROGAŠKA SLATINA	5	1	20
RTP SELCE	8	6	75
RTP SEVNICA	4	4	100
RTP SLOVENJ GRADEC	13	13	100
RTP ŠENTJUR	11	9	82
RTP TRNOVLJE	3	2	67
RTP VELENJE	7	6	86
RTP VUZENICA	2	2	100
RTP ŽALEC	2	1	50
RTP VOJNIK	1	0	0
Skupaj	122	98	80
Število vseh odjemalcev na nivoju podjetja		179451	

Tabela 36: pritožbe v zvezi s kakovostjo napetosti

2023			2024			2025		
Skupaj pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]	Skupaj pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]	Skupaj pritožb	Število upravičenih pritožb	Delež upravičenih pritožb [%]
147	113	77	132	96	73	122	98	80
Število vseh odjemalcev na nivoju podjetja								
177114			178508			179451		

Tabela 37: pritožbe v zvezi s kakovostjo napetosti v obdobju med leti 2023 in 2025

Število pritožb na kakovost električne napetosti se je v letu 2025 zmanjšalo za 8 %, vendar je število upravičenih pritožb ostalo na enaki ravni.

Vzroka za upravičene pritožbe na kakovost električne napetosti sta:

- povišanje obremenitev v NN omrežju zaradi dodatnih bremen: toplotne črpalke, električni grelci in polnilnice za električna vozila,
- obratovanja na zgornjih napetostnih mejah v NN omrežju zaradi povečanega števila priključenih sončnih elektrarn.

Po število upravičenih pritožb na območju napajanja izstopa RTP Šentjur, ki napaja podeželska območja z redko poseljenostjo in posledično dolgimi NN izvodi iz transformatorskih postaj 20/0.4 kV (1000 m ali več).

RTP Slovenj Gradec ima povišano upravičenih pritožb zaradi povišanega flikerja, ki prehaja s prenosnega omrežja. Fliker je prisoten v celotnem SN in NN omrežju RTP Slovenj Gradec 110/20 kV.

5 UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI OSKRBE

5.1 Investicijska vlaganja v preteklem letu

V letu 2025 je bilo izgrajenih 16 novih transformatorskih postaj SN/NN za izboljšanje kakovosti el. napetosti. S tem se je izboljšala kvaliteta napajanja z el. energijo ca. 320 uporabnikom.

5.2 Načrtovani ukrepi za izboljšanje kakovosti oskrbe

Naslednji planirani RTP/RP prispevajo k izboljšanju zanesljivosti napajanja, ki so v 10 letnem načrtu razvoja:

1. Kablovod Pristava-Podčetrtek 20 kV: Zagotovitev rezervnega napajanja za območje Podčetrтка (ca. 2000 uporabnikov).
2. RTP Mokronog 110/20 kV: Možnost rezervnega napajanja za ca. 3000 uporabnikov.
3. Kabliranje dovodnega SN daljnovoda za RP Vransko 20 kV : Izboljšanje zanesljivosti napajanja za ca. 1200 uporabnikov.
4. Kabliranje dovodnega SN daljnovoda za RP Podsreda 20 kV: Izboljšanje zanesljivosti napajanja za ca. 1850 uporabnikov.
5. Kabliranje dovodnega SN daljnovoda za RP Podgračeno 20 kV: Izboljšanje zanesljivosti napajanja za ca. 1150 uporabnikov.
6. Kabliranje dovodnega SN daljnovoda za RP Planina 20 kV: Izboljšanje zanesljivosti napajanja za ca. 1700 uporabnikov.
7. Kabliranje dovodnega SN daljnovoda za RP Podplat 20 kV: Izboljšanje zanesljivosti napajanja za ca. 2800 uporabnikov.

Pri razvoju in projektiranju omrežja se upoštevajo usmeritve GIZ Distribucije električne energije Slovenije, kjer se predvideva na izpostavljenih trasah (gozd,...) večja stopnja pokablitve nadzemnega omrežja ali namestitvev izoliranih ali polizoliranih vodnikov.

Naslednji planirani RTP/RP prispevajo k izboljšanju kakovosti el. napetosti, ki so v 10 letnem načrtu razvoja:

1. RTP Mokronog 110/20 kV: Izboljšanje kakovosti el. napetosti za ca. 2400 uporabnikov na področju Mokronoga in Mirne.

V letu 2025 planiramo izgradnjo 12 novih transformatorskih postaj SN/NN izključno za izboljšanje kakovosti el. napetosti. S tem se bo izboljšala kvaliteta napajanja z el. energijo ca. 240 uporabnikom. Kakovost napetosti se bo v omrežju izboljšala tudi zaradi obnove omrežja zaradi ostalih vzrokov: priključevanja razpršenih virov, starosti omrežja.

Razpršene vire priključujemo na distribucijsko omrežje z upoštevanjem Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), Priloga 5: Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov, priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Z upoštevanjem kriterijev se preprečuje povišanje napetosti preko dovoljenih meja z vključitvijo vira v distribucijsko omrežje.

6 ZAKLJUČEK

V letu 2025 se je število dolgotrajnih prekinitev povečalo za 124 % v primerjavi s predhodnim letom 2024.

V letu 2025 se je število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev zmanjšalo za 26 %, čas trajanja nenačrtovanih prekinitev pa zmanjšal za 33 % v primerjavi s predhodnim letom.

Vzrok za zmanjšanje je manj ekstremnih vremenskih dogodkov v 2025 kot v letu 2024.

Število načrtovanih prekinitev se je povečalo za 224 %, čas trajanja načrtovanih prekinitev pa povečal za 280 % glede na predhodno leto. Vzroki za povečavo so:

- upoštevanja izpadov na nizkonapetostnem omrežju pri izračunu kazalcev zanesljivosti, kar je prvo leto takšne metodologije.
- povečano število investicij v NN in SN omrežje (mdr. Načrt za okrevanje-NOO, Projekt naprednih omrežij: GreenSwitch),
- večje število revizij.

V letu 2025 se je število kratkotrajnih prekinitev povečalo za 61 % glede na predhodno leto.

Skupna vrednost kazalcev za nenapovedane izpade zaradi lastnega vzroka se je v letu 2025 (primerjava z 2024):

- zmanjšala za SAIDI za 39 %,
- zmanjšala za SAIFI za 26 %.
-

Skupna vrednost kazalca za nenapovedane izpade zaradi višje sile v letu 2024 (primerjava z 2025):

- zmanjšala za SAIDI za 86 %,
- zmanjšala za SAIFI za 83 %.

Vzrok za zmanjšanje kazalca je v manjšem številu ekstremnih vremenskih pojavov v letu 2025.

Vrednosti kazalcev zanesljivosti za nenapovedane izpade po vseh vzrokih skupaj v letu 2024 (primerjava z 2025):

- zmanjšala za SAIDI za 57 %,
- zmanjšala za SAIFI za 46 %.

Skupna vrednost kazalca MAIFI se je v letu 2025 zmanjšala za 34 % v primerjavi z letom 2024:

Pri kazalcih komercialne kakovosti v 2025 se je bistveno izboljšal parameter Povprečnega časa za izdajo soglasja za priključitev, kar je posledica zmanjšanja števila vlog za samooskrbne elektrarne.

Število pritožb na kakovost električne napetosti se je v letu 2025 zmanjšalo za 8 %, vendar je število upravičenih pritožb ostalo na enaki ravni.

V NN in SN omrežju Elektro Celje d.d. napajanega iz RTP Ravne, RTP Vuzenica, RTP Slovenj Gradec, RTP Dravograd, RTP Selce, RTP Trnovlje, RTP Vojnik se stalno pojavlja povečana vrednost flikerja, kar pomeni 27,5 % uporabnikov. Vzrok za povišanje flikerja je vpliv Železarn Ravne in Štore preko prenosnega omrežja. Na omrežju RTP Vuzenica je povišan fliker tudi zaradi vpliva Livarne Vuzenica.