



TLORIS MI:25

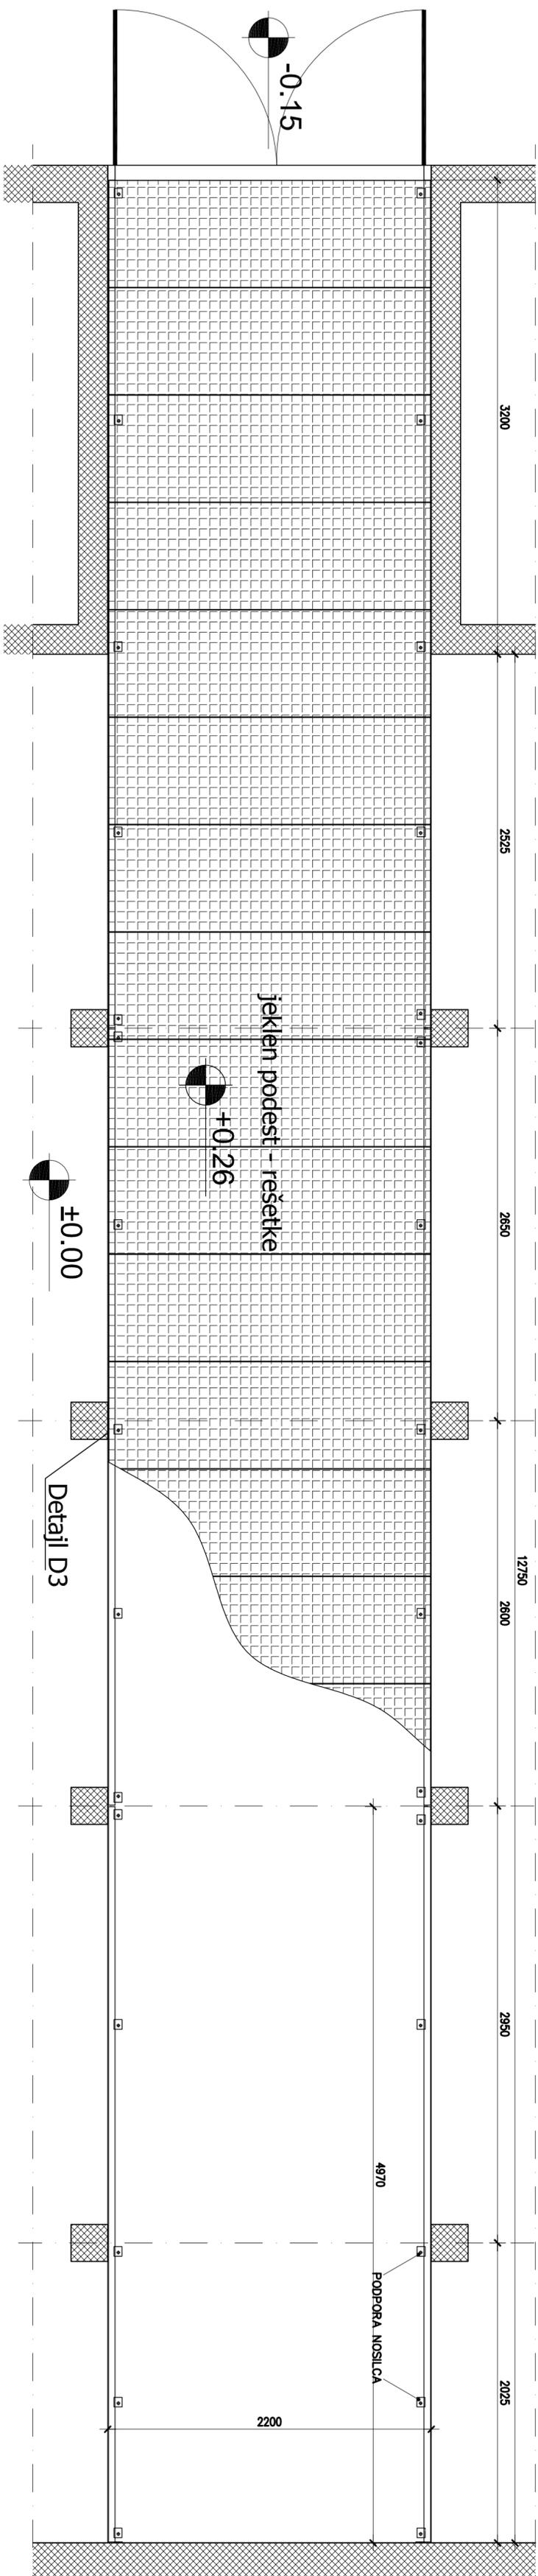

DETAIL-D3 (PODPORA NOSILICA)

PREREZ A-A
MI:10

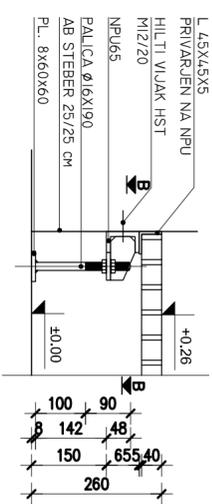

±0.00 = 260,50

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.

investitor:	Elektro Celje, d.d. Vodovozna 2a, 3000 Celje	objekt:	RTP 110/20 kv Vojnik
namoščnik:	ESOTECH družba s središčno inženjersko dejavnostjo Vodovozna 2a, 3000 Celje	del objekta:	.
projektant:	savoprojekt družba za arhitekturno, inženjersko in projektiranje delo Vodovozna 2a, 3000 Celje KRSKO družba za arhitekturno, inženjersko in projektiranje delo Vodovozna 2a, 3000 Celje	vrsta nodra/prikoza:	1 - NAČRT ARHITEKTURE
ime in priimek:	D.Povliš, u.d.l.a.	del nodra/prikoza:	.
id. št. IZS:	IZS E-0425	vrsta risbe:	POHODNI PODEST na +0.26
OP/OPNI I. Božičnik, u.d.l.a.	ZAPS-1227	DETAIL IZVEDBE	
št. nodra/prikoza:	SPK-1	datum:	1:25
št. projekta:	1144/2016	vrsta projekta:	1 5 3 0 2 - 0 0 - P Z I - 1 - 1 - 0 0 8 - 0 1 - 0 F
		vrsta nodra:	
		št. risbe:	
		št. lista:	
		spem:	

