


AB PLOŠČA na koti +7.00
d=14 cm
(spodnja armatura)

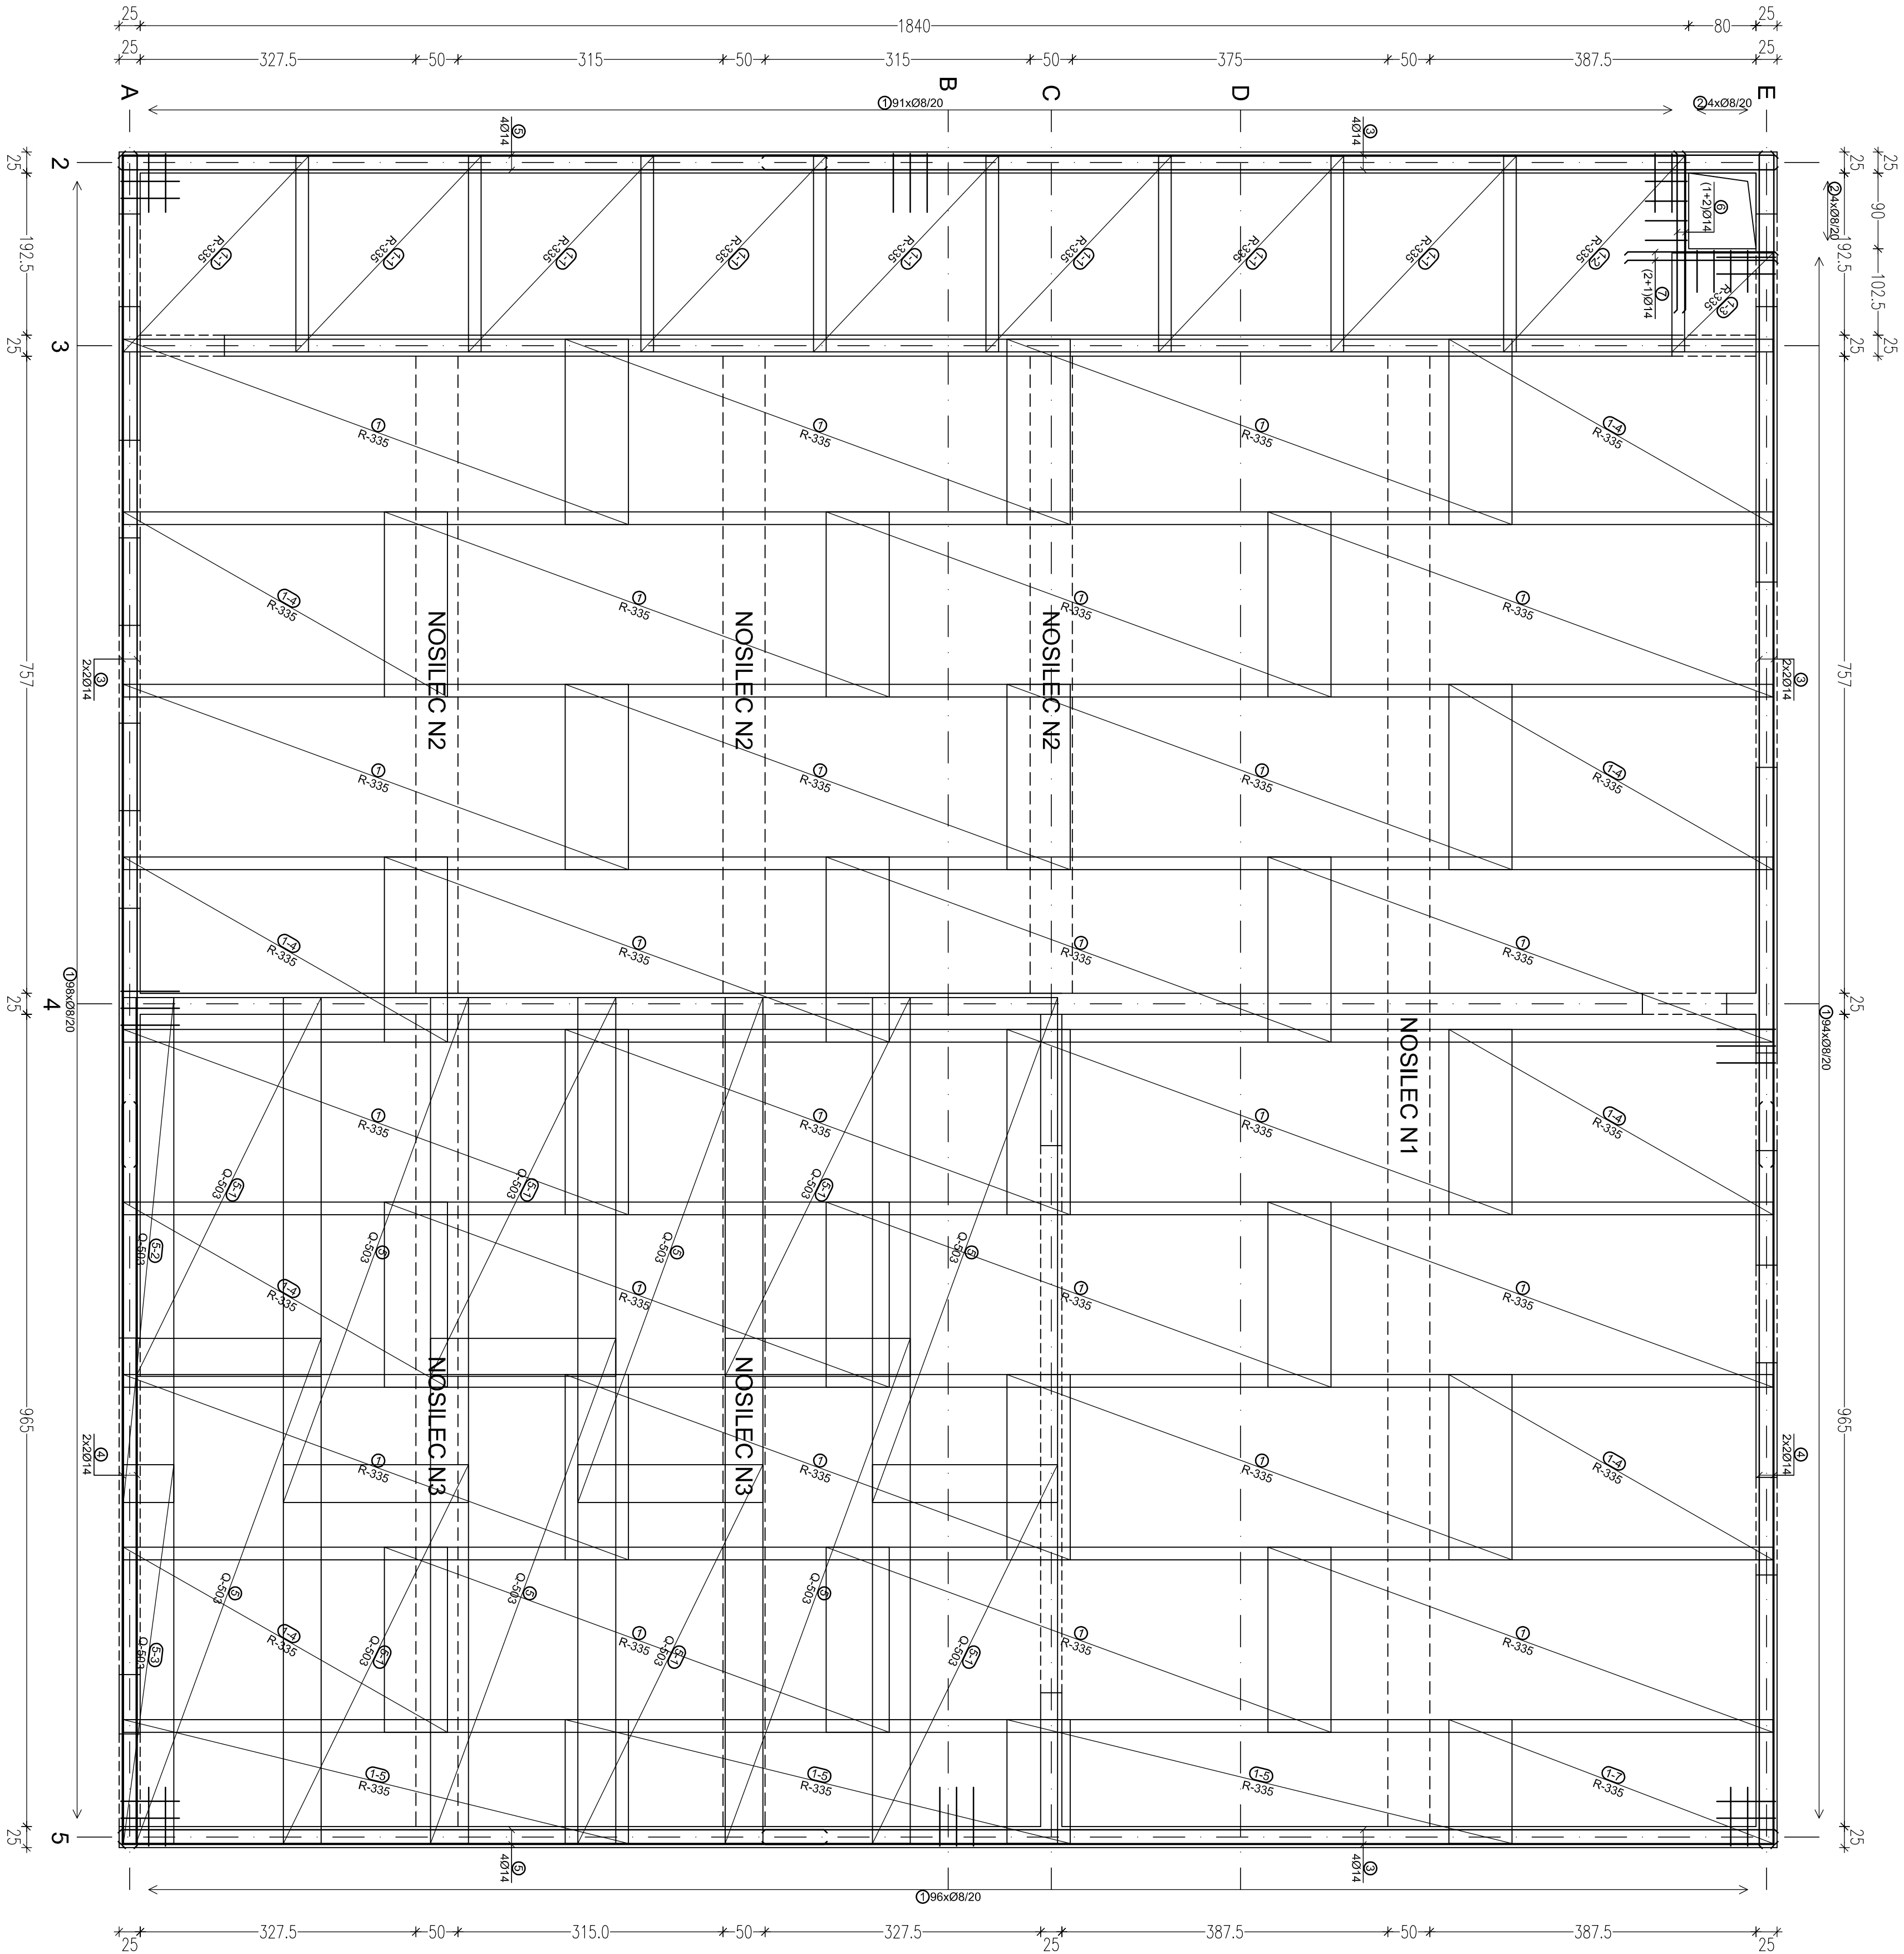

OPOMBE :

- BETON C 25/30 XC1
- ARMATURA B500
- zračilni sloj betona: 2 cm
- pri opoženju prebojev in odprtih preveri
- nočrte elektro in strojnih inštalacij
- preklop armaturnih polic znoša 50xpolice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko preklopa le 50% polic, zato
- je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

±0.00 = 260,50

projektant		objekt	
Elektro Celje, d.d.		RTP 110/20 kV Vojnik	
normativ		s priložnim 110 kV kablovodom	
EIO TECH		del objekta	
savoprojekt		vrsta notr./povz. 3 - NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ IN BRUG GRAD. NAČRTI	
ime in priimek:		AB PLOŠČA na koti +7.00	
OPR: moč. Plošč. udel.:		ARMATURNI NAČRT (spodnja armatura)	
SP: O. Skupinski, S.Š.		vrsta projekta	
vrsta projekta		vrsta notr./povz. 3 - NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ IN BRUG GRAD. NAČRTI	
SPK-3/1		1:50	
1144/2016		15	