



tloris stopniščne rame 1-2



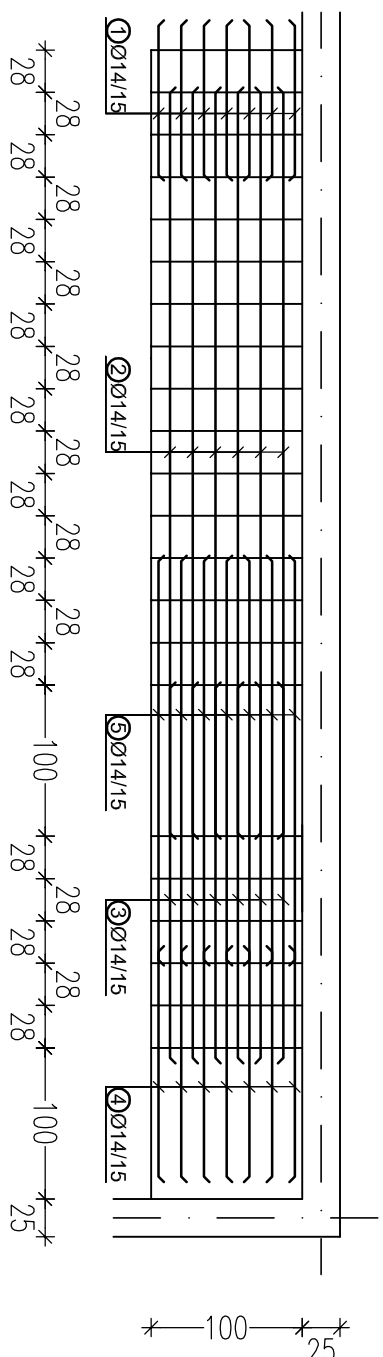

floris podesta 1

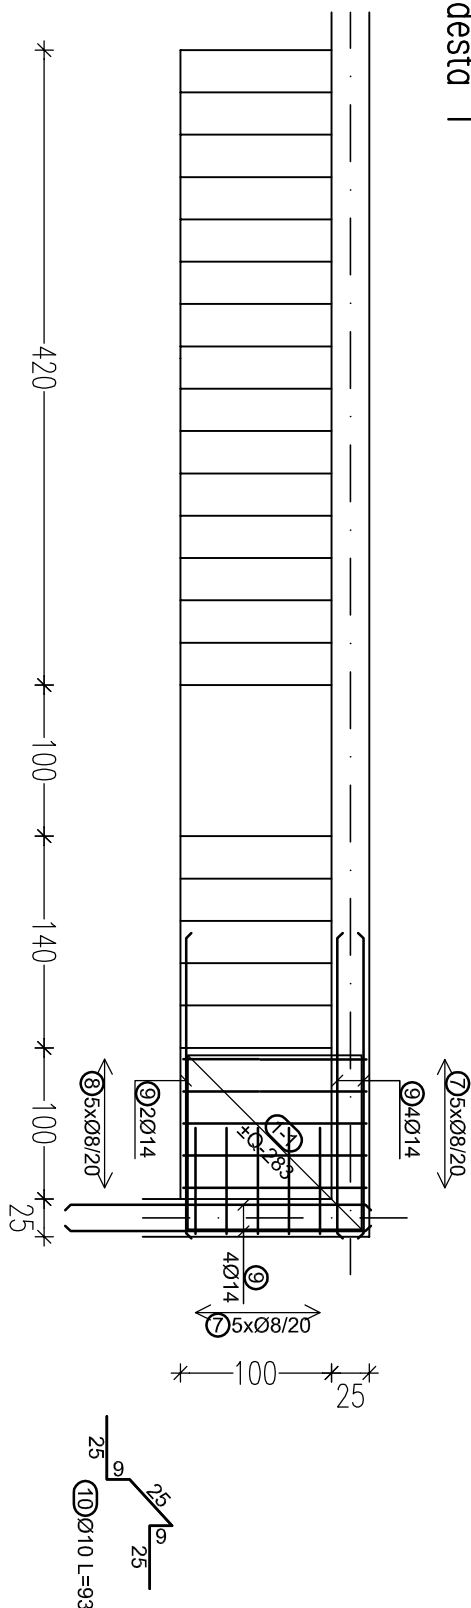

OPOMBE :

- BETON C 25/30 XC1
- ARMATURA B500
- zaščitni sloj betona: 2 cm
- pri opaženju prebojev in odprtih preveri načrte elektro in strojnih instalacij
- preklop armaturnih palic znaša $50 \times \varnothing$ palice merjeno v cm
- v enem preseku se lahko preklapa le 50% palic, zato je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

investitor:	 Elektro Celje, d.d. Miklova 2a, 3000 Celje		objekt:	RTP 110/20 kV Vojnik s priključnim 110 kV kablovodom									
močnik:	ESOTECH družba za energijsko inženjersko projektiranje, konzalting, testing d.o.o. Kladova ulica 10, 1000 Ljubljana Telefon: +386 (0)1 4253 1000, Fax: +386 (0)1 4253 1001		del objekta:	.									
projektant:	 savaprojekt Kriško družba za energijsko inženjersko projektiranje, konzalting, testing d.o.o. osena kriška zvon 58 8270 Kriško Slovenija		vsota načrto/priklaza:	3 – NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ in DRUGI GRAD. NAČRTI									
	ime in priimek:	id. št. IZS:	del načrto/priklaza:	3/1 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ									
	OMP:	mog.D.Povlč, u.d.l.e.	vsota risbe:	.									
	OP/OPM:	G.Šolomon, u.d.l.g.		AB STOPNICE 2									
		IZS G-1290		ARMATURNI NAČRT									
SP:	G.kopirnik, g.t.												
št. načrto/priklaza:	datum:	močnik:	št. projekta:	vsota projekta:	vsota načrta:	št. risbe:	št. listov:	spreni:					
SPK-3/1	junij 2018	I:50	1,5,3,0,2-0,0	-P,Z,1-	3,1	-0,0,0,7-	0,2	-0					
št. projekta:			št. načrta:	-----									
1144/2016													