

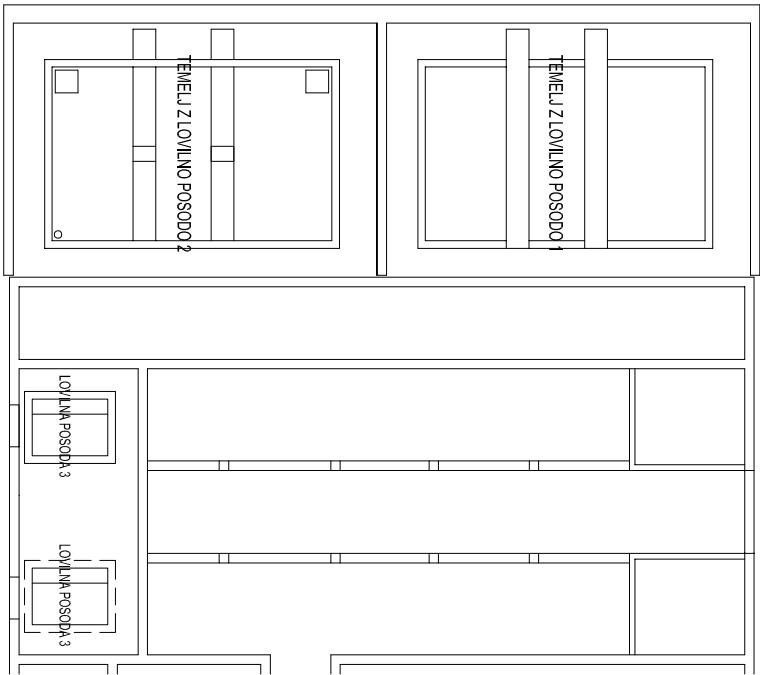


PREREZ A-A

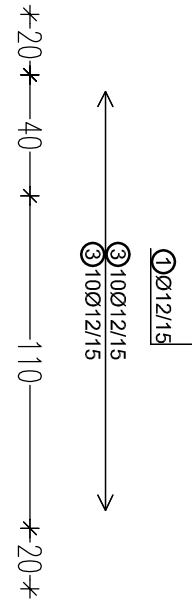

SITUACIJA POSAMEZNIH TEMELJEV

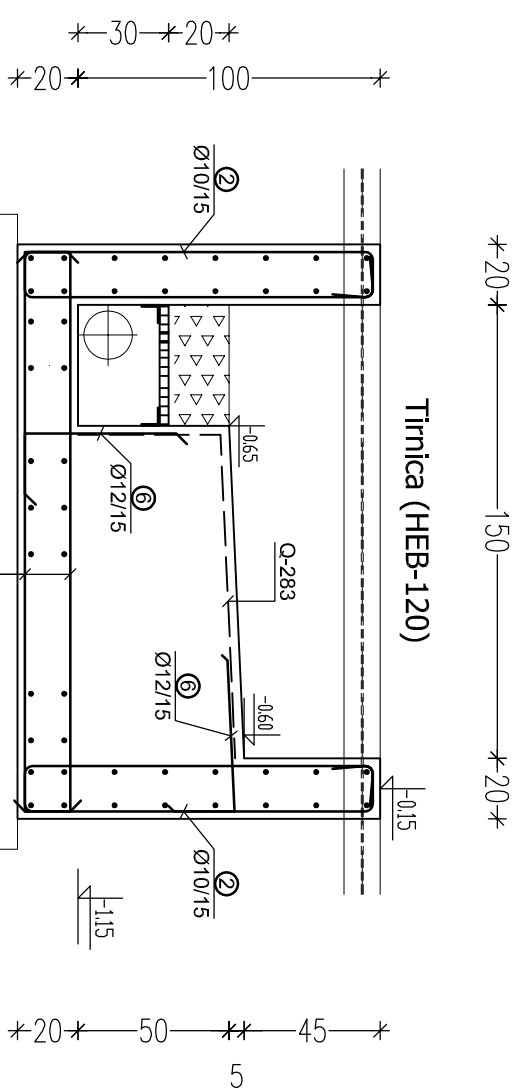

OPOMBE :

- BETON C 25/30 XD1 XF1 PV-II lovine skede in zidovi boksov
- BETON C 25/30 XD1 XF3 PV-II dno lovine skede
- ARMATURA B500
- zaščitni sloj betona: 2,5 cm
- pri opaženju prebojev glej načrt kanalizacije in instalacijske načrte
- pred betoniranjem vstaviti vse jeklene siderne elemente za pritrditev sekundarne jeklene konstrukcije (GLEJ DELAVNIŠKI NAČRT)
- NA VSEH PREKINITVAH BETONIRANJA JE OBVEZNO VSTAVITI TESNILNI TRAK KOT JE TRICOSAL PLOČEVINA ZA TESNENJE DELOVNIH STIKOV
- vsi vidni robovi se zaključijo s trikotno letvijo

$\pm 0.00 = 260,50$

<b>Investitor:</b>  <b>Elektro Celje, d.d.</b> <small>Varnostna 2a, 3000 Celje</small>		<b>objekt:</b> RTP 110/20 kV Vojnjak s priključnim 110 kV kablovodom
<b>naročnik:</b> <b>ESOTECH</b> <small>oddelka za energijo in tehnologije Preloška c. 1, 3000 Vojnik, Slovenija</small>		<b>del objekta:</b> .
<b>projektant:</b>  <b>savaprojekt</b> <small>oddelka za energijo in tehnologije Preloška c. 1, 3000 Vojnik, Slovenija</small>	<b>vrsta načrta/priloge:</b> 3 - NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ in DRUGI GRAD. NAČRTI	
<b>ime in priimek:</b> .	<b>id. št. IZS:</b> .	<b>vrsta risbe:</b> .
<b>OP:</b> mog.D.Povilec, u.d.l.e.	<b>IZS E-0425</b>	
<b>OP/OPM:</b> G.Šolomon, u.d.l.g.	<b>IZS G-1290</b>	
<b>SP:</b> Č.Čopirnik, g.t.		
<b>št. načrta/priloge:</b> SPK-3/1	<b>datum:</b> junij 2018	<b>merilo:</b> 1:25
	<b>št. projekta:</b> 1144/2016	<b>št. načrta:</b> .
		<b>št. projekta:</b> 1144/2016

Ta načrt velja za pogodbeno določene namene.