


AB PLOŠČA na koti -1.66
d=22 cm

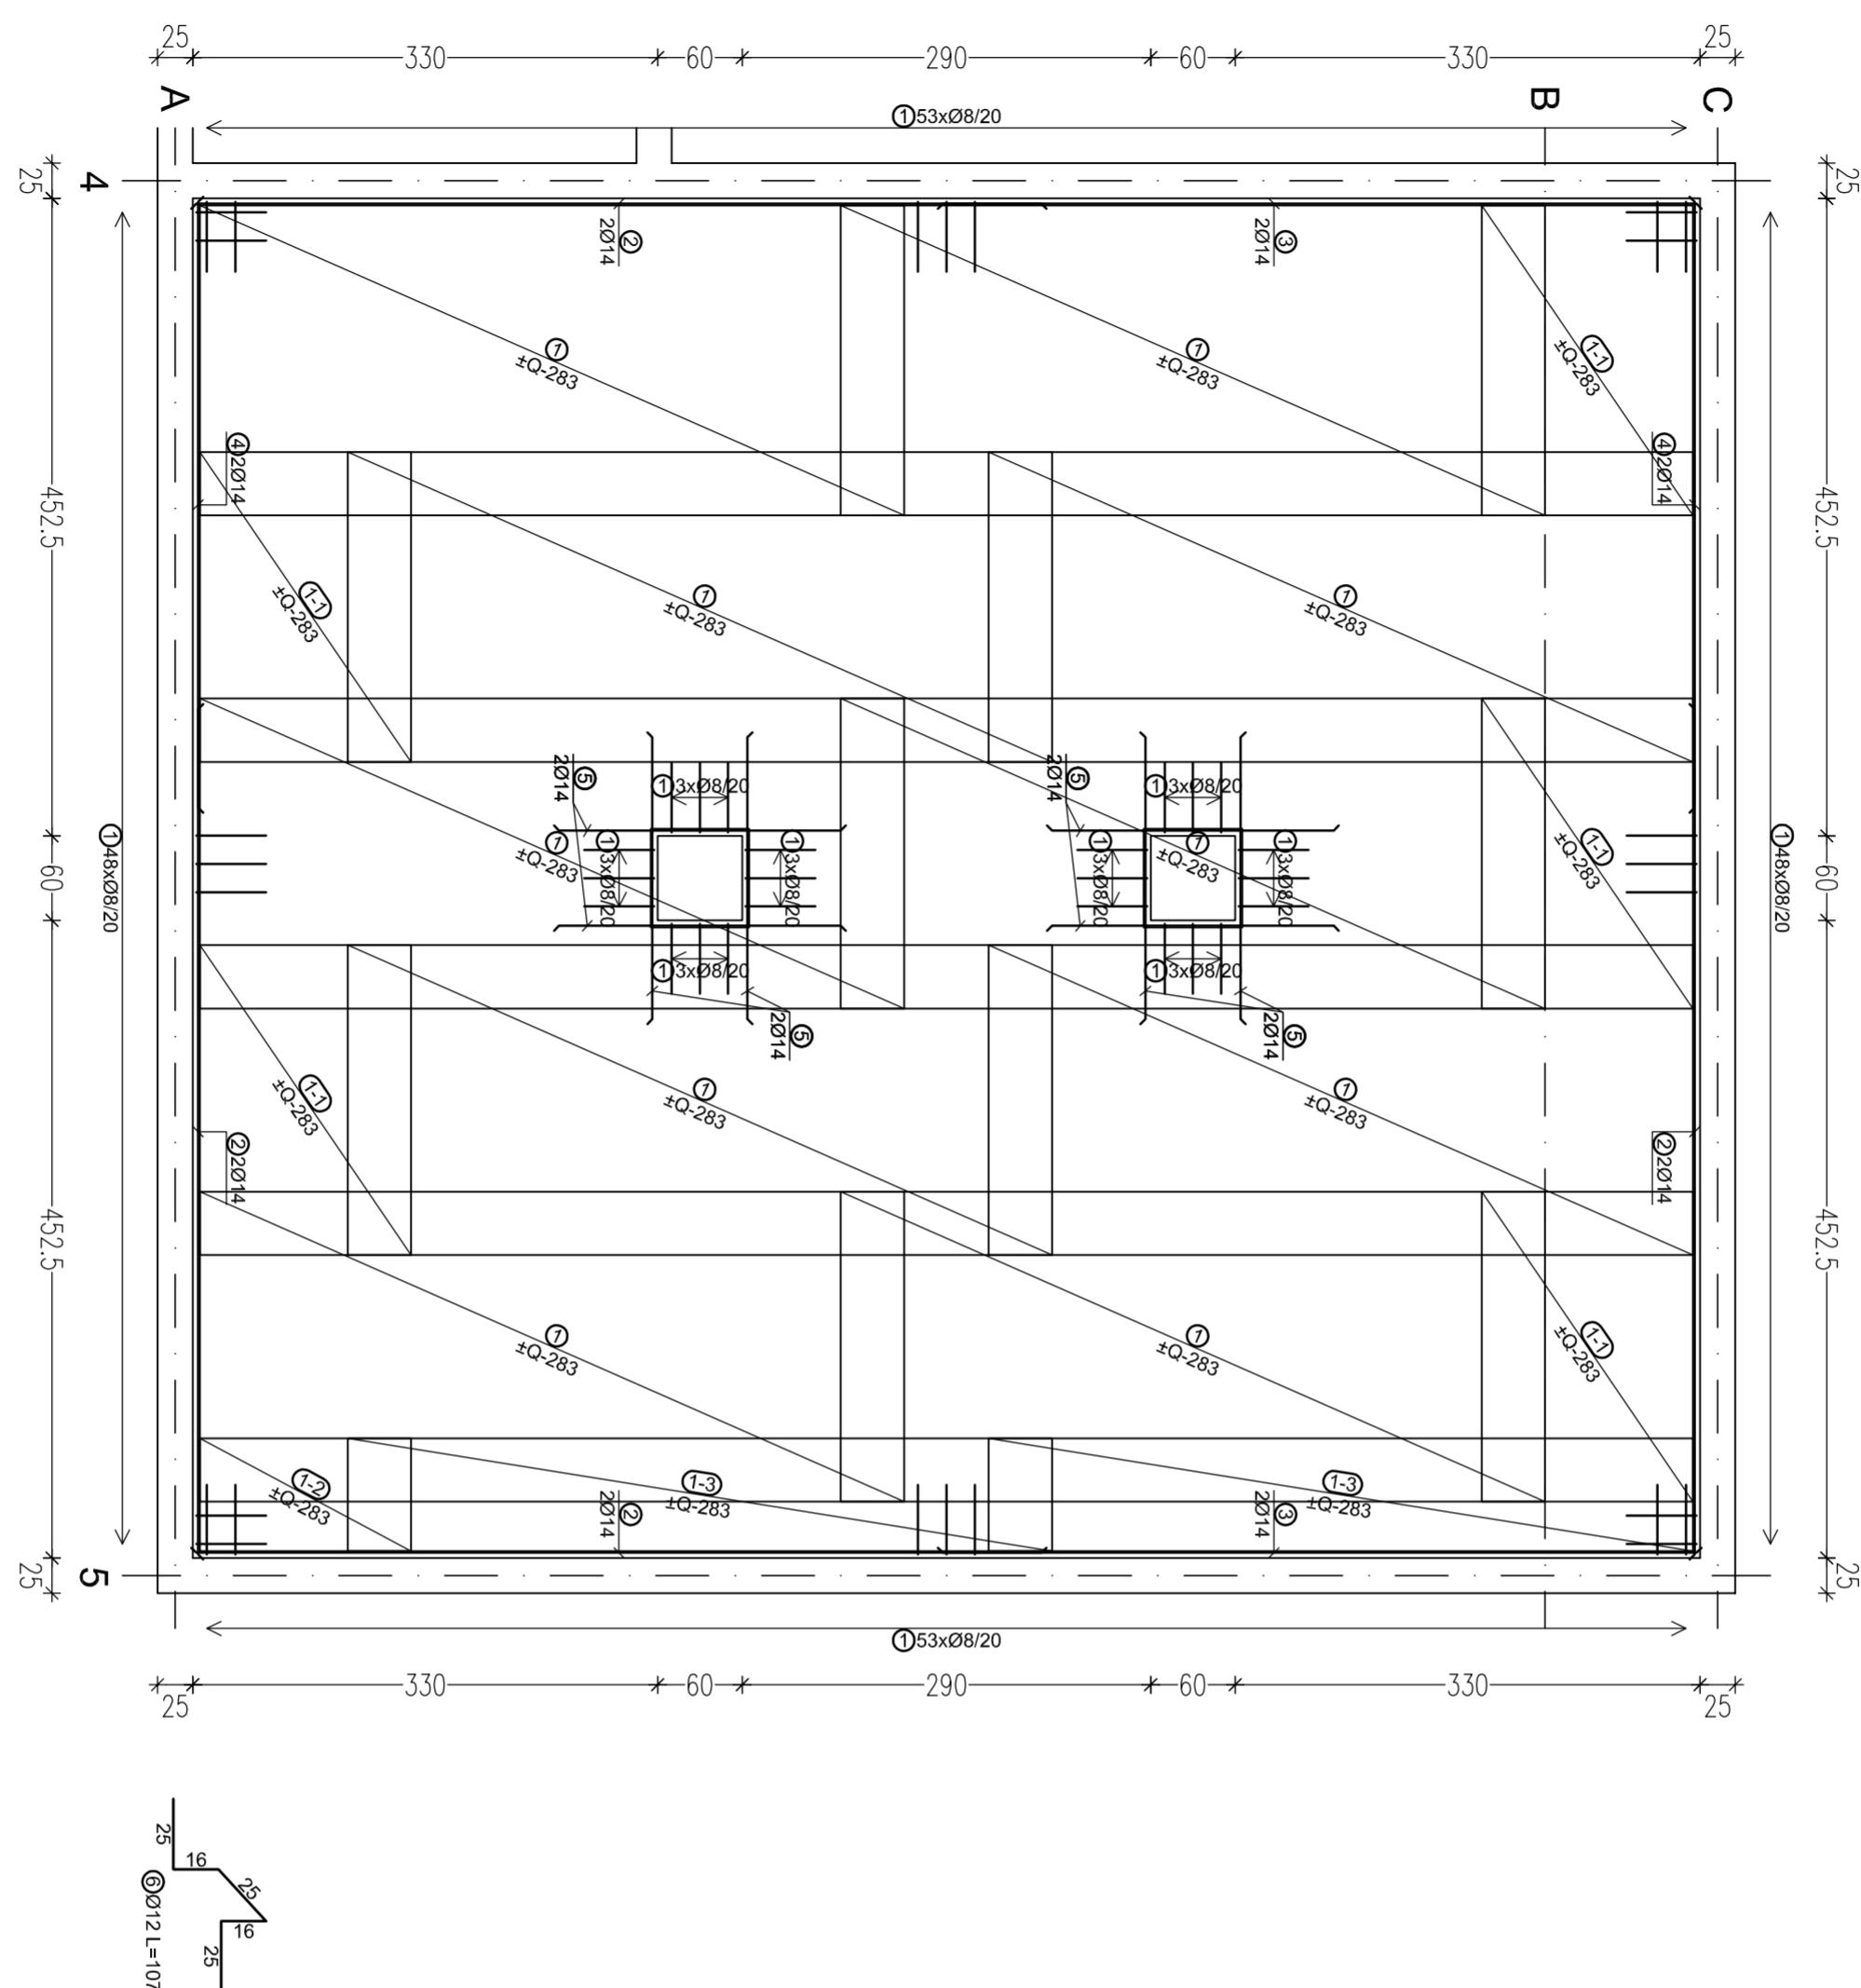

OPOMBE :

- BETON C 25/30 XC1
- ARMATURA B500
- zaščitni sloj betona: 2 cm
- pri opaženju prebojev in odprtin preveri načrtne elektro in strojnih instalacij
- preklop armaturnih palic znaša 50xpalice merjeno v cm
- v enem presku se lahko preklapa le 50% palic, zato je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

$$\pm 0.00 = 260,50$$

To načrt velja za pogodbeno določene namene.

Investitor:	Elektro Celje, d.d.	objekt:	RTP 110/20 kV Vojnik				
naročnik:	ESOTECH	s priključnim 110 kV kablovodom					
projektant:	Savaprojekt	del objekta:					
ime in priimek:	Krištof	vsto načrt/pričak:	3 - NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRAD. NAČRTI				
DP:	mag. J. Povrč, u.d.i.e.	del načrta/pričak:	3/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ				
OP (opravki):	G. Šalamon, u.d.i.e.	vsto rabe:					
Sp:	G. Koprnik, g.t.						
št. nadzor/opravki:	SPK-5/1	datum:	juni/ 2018	medar:	1:50	št. projekt:	15 3 0 2 - 0 0 - PZ - 3 1 - 0 0 8 - 0 1 - 0
št. projekta:	1144/2016	št. nadzor:		št. rabe:		št. licenc:	
št. opravki:		št. načrta:		št. licenc:		sprem:	

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11					A2